


PAVILON "C" - 2.np - m.č. 2.03

měřítko 1:50

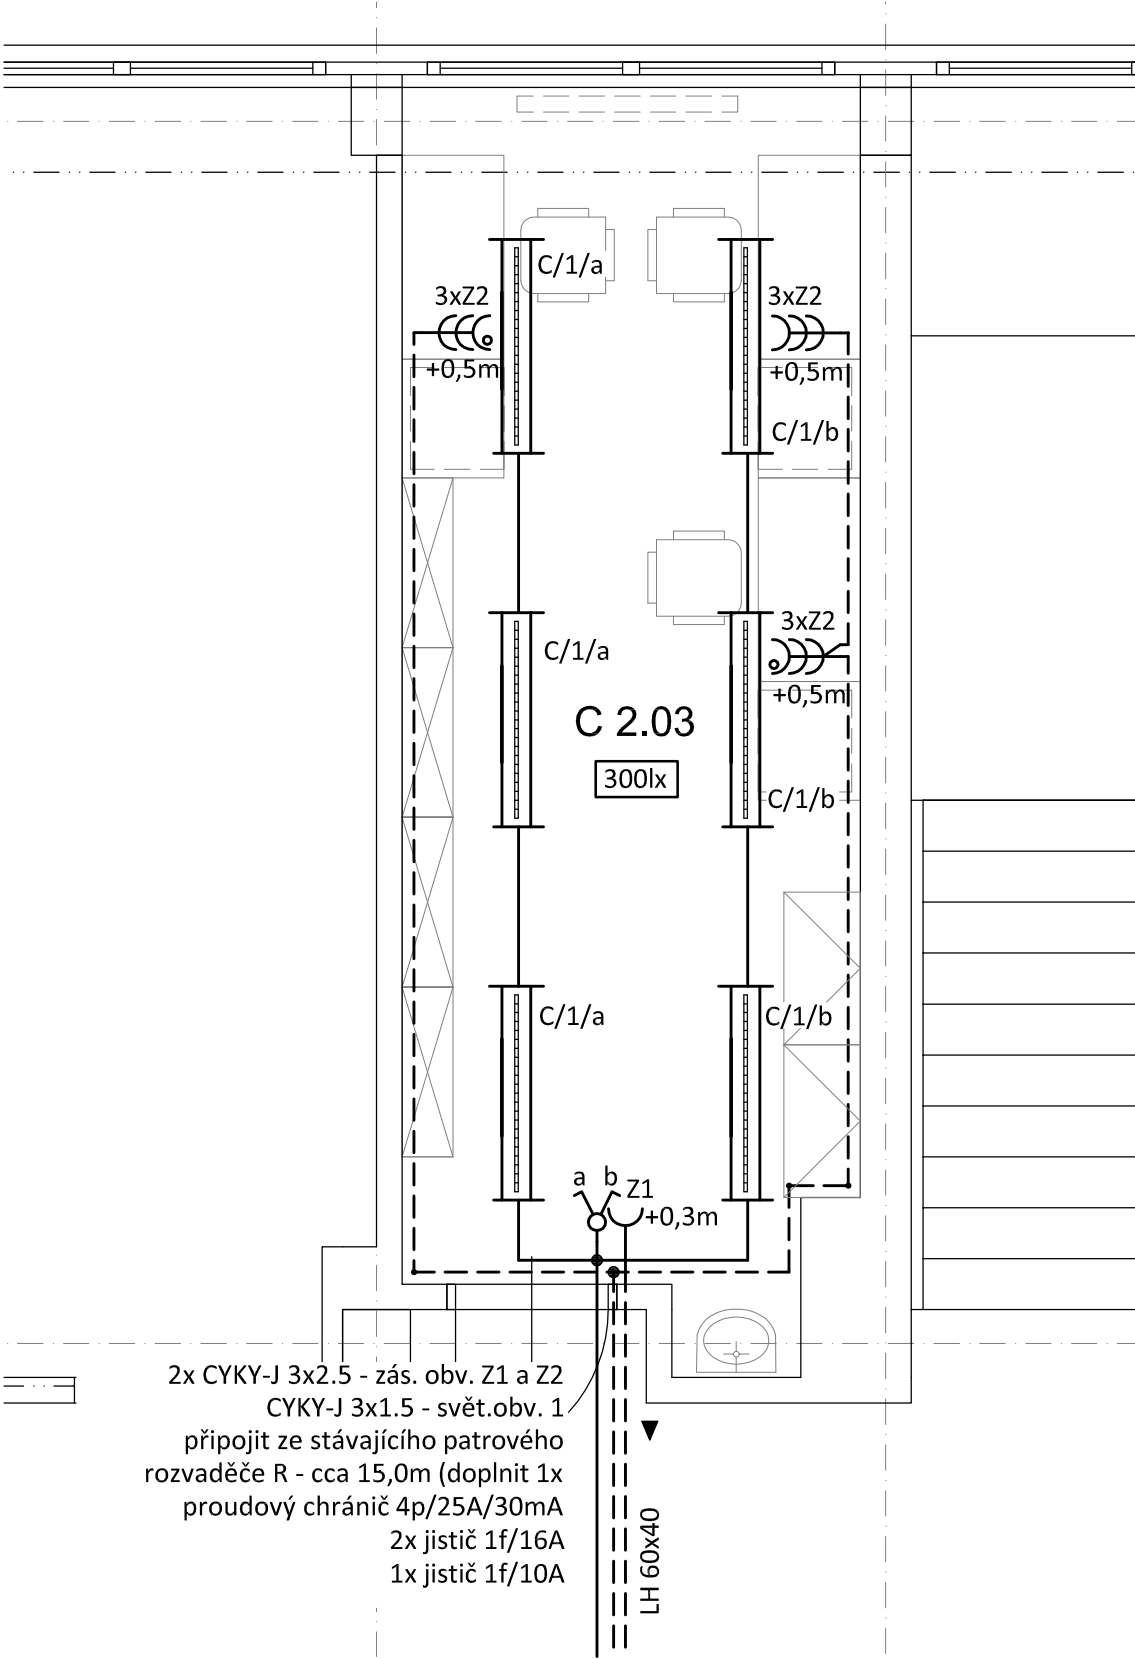

2x CYKY-J 3x2.5 - zás. obv. Z1 a Z2
CYKY-J 3x1.5 - svět.obv. 1
připojit ze stávajícího patrového
rozvaděče R - cca 15,0m (doplnit 1x
proudový chránič 4p/25A/30mA
2x jistič 1f/16A
1x jistič 1f/10A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
C 2.03	Kabinet fyziky	19,27	3,10
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		19,27	

TYPY SVÍTIDEL:

C - MODUS LLX 1x36 W bílá mříž., EP
Kód: LLX136BEP


LEGENDA:

- Světelný rozvod - CYKY-J 3x1.5
- Zásuvkové rozvody - CYKY-J 3x2.5
- Společná trasa vedení
- Svítlidla dle popisu
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochr. - akustickou
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	Měřítka	
Projektant	Rubín Pavel	Technická kontrola		1:50	
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace ZŠ Litvínov - Ruská, dok. pro realizaci stavby ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod OBSAH: Pavilon C 2.np - m.č. 2.03			Počet A4 2	Pořadové číslo 4
				Stupeň projektu PST	
				Datum dokončení 23.07.2018	
				Číslo zakázky 8843-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov STAVEBNÍK:			Číslo archivní BPO 3-100315	