


ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
V MÍSTĚ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

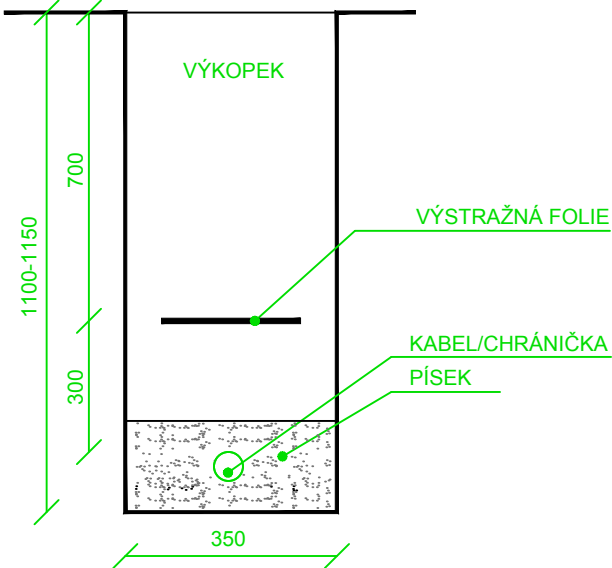


LEGENDA ČAR

rozvody NN na pozemku investora, kabel CYKY


POZNÁMKY

- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV s vodovodní přípojkou bude 0,4 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky s vodovodní přípojkou bude minimální vertikální vzdálenost 0,4 m.
- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV a stokové sítě nebo kanalizační přípojky bude 0,5 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky se stokovou sítí nebo kanalizační přípojkou bude minimální vertikální vzdálenost 0,3 m.
- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV a plynovodu bude 0,6 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky s plynovodem bude minimální vertikální vzdálenost 0,2 m (v chráničce, bez chráničky 1,0m).
- Při křížení nebo souběhu podzemních sdělovacích kabelů se silovými kabely musí být zaručena minimální vzdálenost 0,3m.
- Minimální vzdálenost souběhu dvou kabelových elektrických vedení do 1kV (mimo trakčního vedení) bude 0,05 m. V místech křížení bude minimální vertikální vzdálenost 0,05 m.

ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
VE VOLNÉM TERÉNU

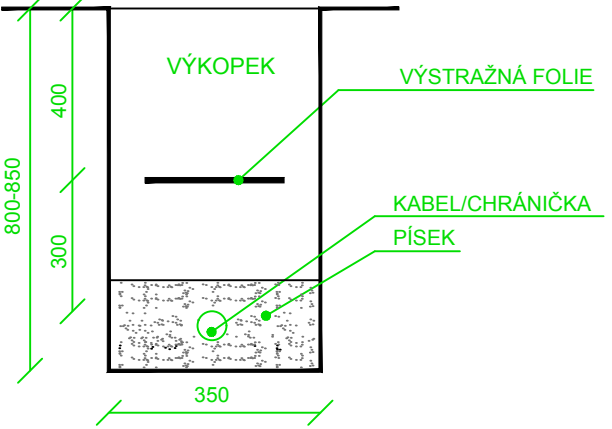

ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
POD CHODNÍKEM

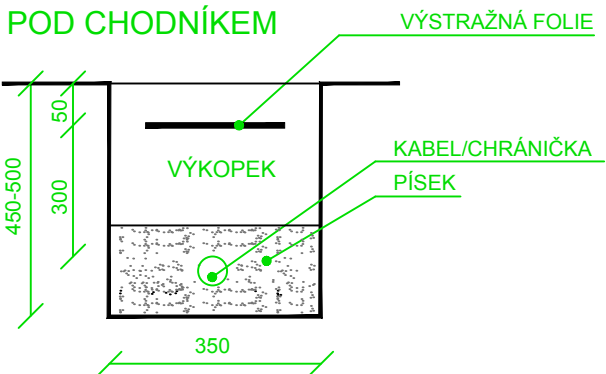

ZODP. PROJEKTANT	TOMÁŠ BEHINA		A2-PORT . s.r.o. projekční činnost OPLTOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3 IČO: 25424866
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JAKUB ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBECE: LITVÍNOV	
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 6A4 DATUM: 01/2022
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 01 AB			STUPEŇ: DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1097
D1.4 – ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO PARÉ:
SITUACE			MĚŘÍTKO: 1:200
			ČÍSLO VÝKRESU: 06