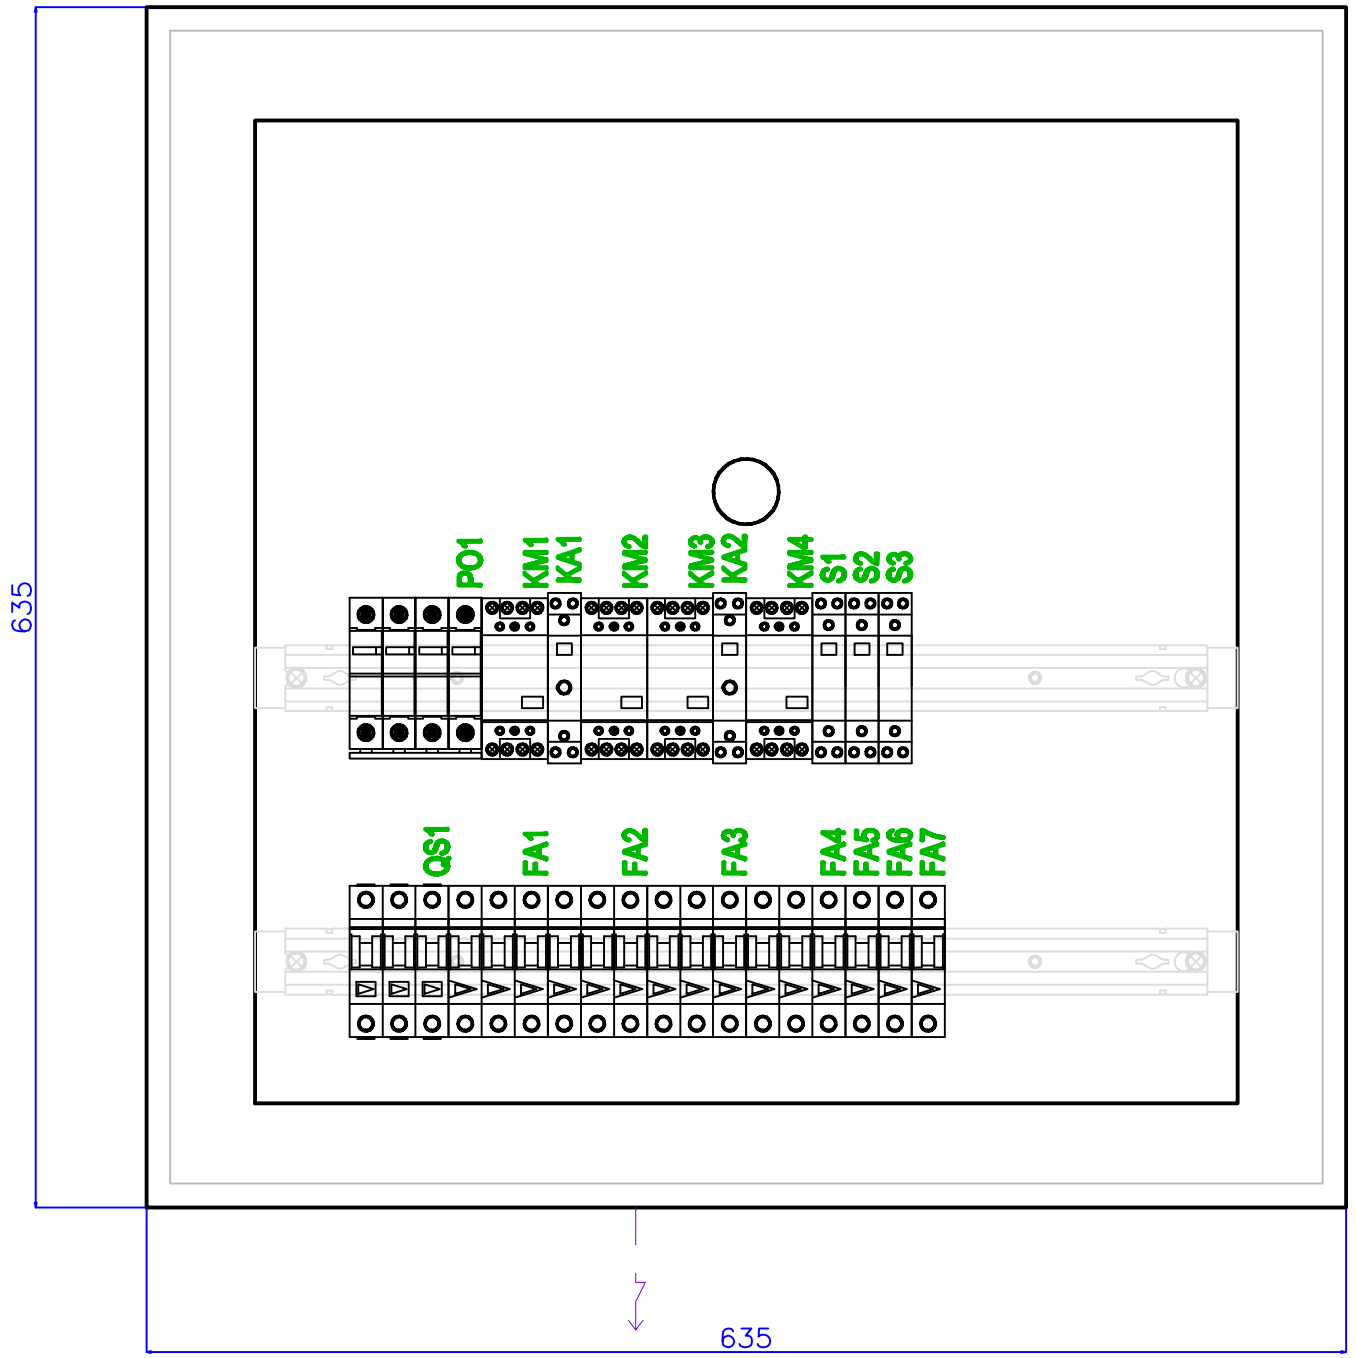

TRASA KABELŮ Z ROZVADĚČE R3 VE ZDI, V KABELOVÉ DRÁŽCE,
PODÉL SCHODIŠTĚ A POD SCHODIŠTĚM DO PODZEMNÍ KABELOVÉ RÝHY

VE STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI R3 (NAD VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM)
BUDOU OSAZENY NOVÉ JISTÍCÍ A SPÍNACÍ PRVKY PRO OVLÁDÁNÍÍ OSVĚTLENÍ.
OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ BUDE VE 3 SEKCÍCH
SM–1 a SM–6, SM–2 a SM–5 a SM–3 a SM4

Z ROZVADĚČE R3 BUDOU KABELY VEDENY VE ZDI, V KABELOVÉ DRÁŽCE,
PODÉL SCHODIŠTĚ A POD SCHODIŠTĚM DO PODZEMNÍ KABELOVÉ RÝHY
POD BETONOVOU PLOCHOU, KDE BUDE VYŘÍZNUTA V BETONU KABELOVÁ TRASA A ZPĚTNĚ PŘEBETOVÁNA

PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ BUDE V KABELOVÉ RÝZE V MINIMÁLNÍM KRYTÍM –70cm POD UPRAVENÝM POVRCHEM

INVESTOR: Město Litvínov
náměstí Míru 11, 436 06 Litvínov

PROJEKTANT: **Jiří TOMAN-Projektim**
STRAČENSKÁ 614, ŠTĚTÍ 411 08
IČ: 627 74 271

PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ

AKCE
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ
LITVÍNOV
IO–01 – OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ

DOKUMENTACE	DSP
MĚŘÍTKO	–
DATUM	09/2023

OBSAH PŘÍLOHY
DISPOZICE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R3

ČÍSLO KOPIE

ČÍSLO PŘÍLOHY
IO–01.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU