

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky: **Výstavba kolumbárních zdí na hřbitově v Litvínově – I. etapa**
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P25V00000082

veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce

Zadavatel Město Litvínov se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručené v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek v souladu s § 98 zákona zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele.

Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka

Prosíme o bližší specifikaci Pol. č. 38 - Vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba tl. 70 mm (1040*800mm) – dodávka – 526,795m².

Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele

V rámci položky č.38 (list SO 01 D.1.1e1 Pol) soupisu prací je zvažována vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, která splňuje parametry normy ČSN EN 1338.

Jedná se o dlažbu vyrobenou z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.

Požadovaná vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba by měla zajistit maximální užitné vlastnosti, zejména:

- vysokou pevnost a odolnost proti obrušování,
- mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům v prostředí XF4,
- velmi dobré protisklizové vlastnosti,
- nášlapná vrstva bude již při výrobě ošetřena speciální hydrofobizační přísadou, která výrazně přispívá k utěsnění kapilár a omezuje tvorbu výkvětů. Takto ošetřená dlažba je odolnější proti znečištění a snadněji se udržuje.

Uvedený rozměr dlažby vychází z projektantem stanoveného kladení dlažby - viz výkres D.1.1.3 Kladení – etapa I.pdf. Tloušťka dlažby byla zvolena s ohledem na využití plochy i pro pohyb vozidel údržby (vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny) a požadavek na nezbytnou únosnost dlažby, zadavatel proto požaduje tloušťku dlažby min. 70 mm.

Příklad kladení dlažby navrhovaný projektantem:


Celá vrstva – výška 70 mm

Hmotnost: 145 kg/m²



Paletizace: 7,65/1 109 m²/kg

Jednotlivé prvky jsou zastoupeny:

Čtyřiblok



Šestiblok

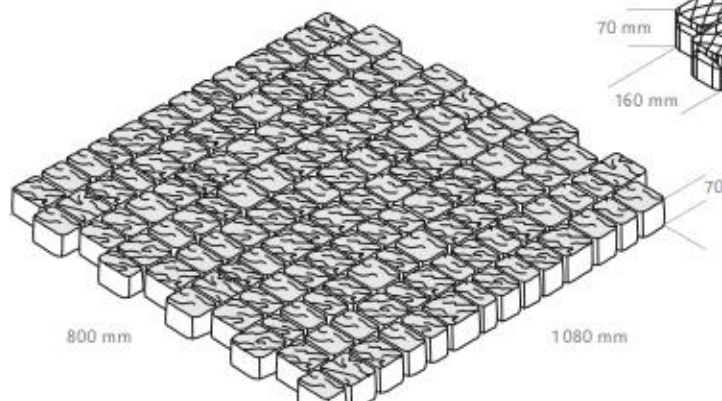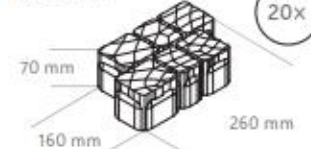

Sdělení zadavatele

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 15.7.2025 do 9:00 hodin.**

V Litvínově, dne 04.07.2025

Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje