

STROJOVNA TECHNOLOGIE - PŮDORYS 1.NP

ZRUŠENÁ BAZÉNOVÁ VANA

- Sonace železobetonové konstrukce strojovny(lokálně):
- Otryskání konstrukce vysokotlakovým vodním pískem tlak min. 1000 Bar
 - Očištění ocelové výztuže od koroze do stupně lesku Sa2,5. V případě velkého úbytku materiálu nad 30%, nahrazení novou výztuží vlepením do epoxidového lepidla
 - Pasivace ocelové výztuže ochranným nátěrem
 - Před nánášením reprofilací mlty musí být konstrukce důkladně navlhčená do stupně nasycení. Ideálně den předem
 - Na takto připravený podklad aplikovat v místě sanované ocelové konstrukce reprofilací mlty třídy R2.
 - Lokální výsádky konstrukce provést uvedenou maltou třídy R2, nebo vyrovnávací maltou klasifikace C1–C30–f5 dle EN 13813

Slávající betonová výpustičí šachta :

- Na vyspárený podklad, který se znovunavlní ve dvou náterech provést síťnovozornou hydroizolační stěrku
- pro ochranu konstrukce před agresivní vodou.
- Provedení epoxidového nátěru. Penetrace a 2 x nátěr epoxidový (odolný agresivnímu prostředí)


OPĚRNÉ ZDI
Rozměry: dřík – ZB250
pas – 500 x 500 mm
Materiál: beton C20/25 XC2–S3, betonářská výztuž B 500B (10 505R)
v KAŽDÉ PODELNÉ SPÁŘE 2 x R10
R12 SVISLE Po 200 mm

D SKLADBA D – DLÁŽEŇNÁ PLOCHA

- ZAMKOVÁ DLÁŽBA 60mm
- LOŽE ŠTERKODŘÍ 40mm
- PODKLAD ŠTERKODŘÍ 200mm
- (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) 300g/m2
- GEOTEXTILIE
- ZEMLNÍ PLÁN

D2 SKLADBA D2 – DLÁŽEŇNÁ PLOCHA(SCHODY)

- ZAMKOVÁ DLÁŽBA 60mm
- (200x100x60mm)
- CEMENTOVÁ MALTA 40mm
- PODKLAD ŠTERKODŘÍ ~200mm
- (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) 300g/m2
- GEOTEXTILIE
- ZEMLNÍ PLÁN

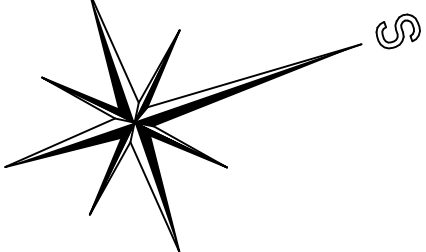

ČJ1


TYPOVÁ ČERPAČÍ JÍMKA
PRO TLAKOVOU KANALIZACI
VYBAVENÁ ČERPAČÍM
SYSTÉMEM S ČERPADLEM



VODOKOVNÁ VÝZTUŽ
2x Ø8mm (do každé spáry)
SVISLA VÝZTUŽ
Ø16mm (a 250mm)

PŘÍPRAVA PRO OBČERSTVENÍ
PITNÁ VODA – UV V ŠACHTĚ
» PE100, SDR11, PN16, 32x3,0
ELEKTRO–SLOUPEK

POZN. VŠKY JSOU ORIENTAČNÍ, OD ±0.000 = 365,28 BpV (HLAVNICE PLYNECKÉHO BAZÉNU)

INVESTOR :	ZAK. ČÍSLO: POR 01.08.2025		MICHAL POSPÍŠIL
SPORTOŠ s.r.o.	OBEC : Litvínov		+420 736 680 233
Jiřská 413, 436 01 Litvínov	DATUM: 08/2025		IČO 65912535
	FORMÁT : A2		DIČ CZ 7404195678
STUPĚŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 6	Stav: TUŠN 148, 751 16 TUŠN	
STAVBA: Technická pomoc na opravu plošného bozenu letního koupaliště Litvínov		Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV	
Část: D1.2. Stavební část		Zodp. proj. Michal POSPÍŠIL	
NÁZEV VÝKRESU : STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.NP		Vypracoval Vít VETEŠNÍK	
		Autoriz. osoba Ing. Z. TILEROVA	
		Č. VÝKRESU : D1.2. – 12	

