



BETONOVÝ KABELOVÝ ŽLAB SE ZÁMKY A POKLOPEM PRO PODTLAKOVÝ ROZVOD CHLÓRU

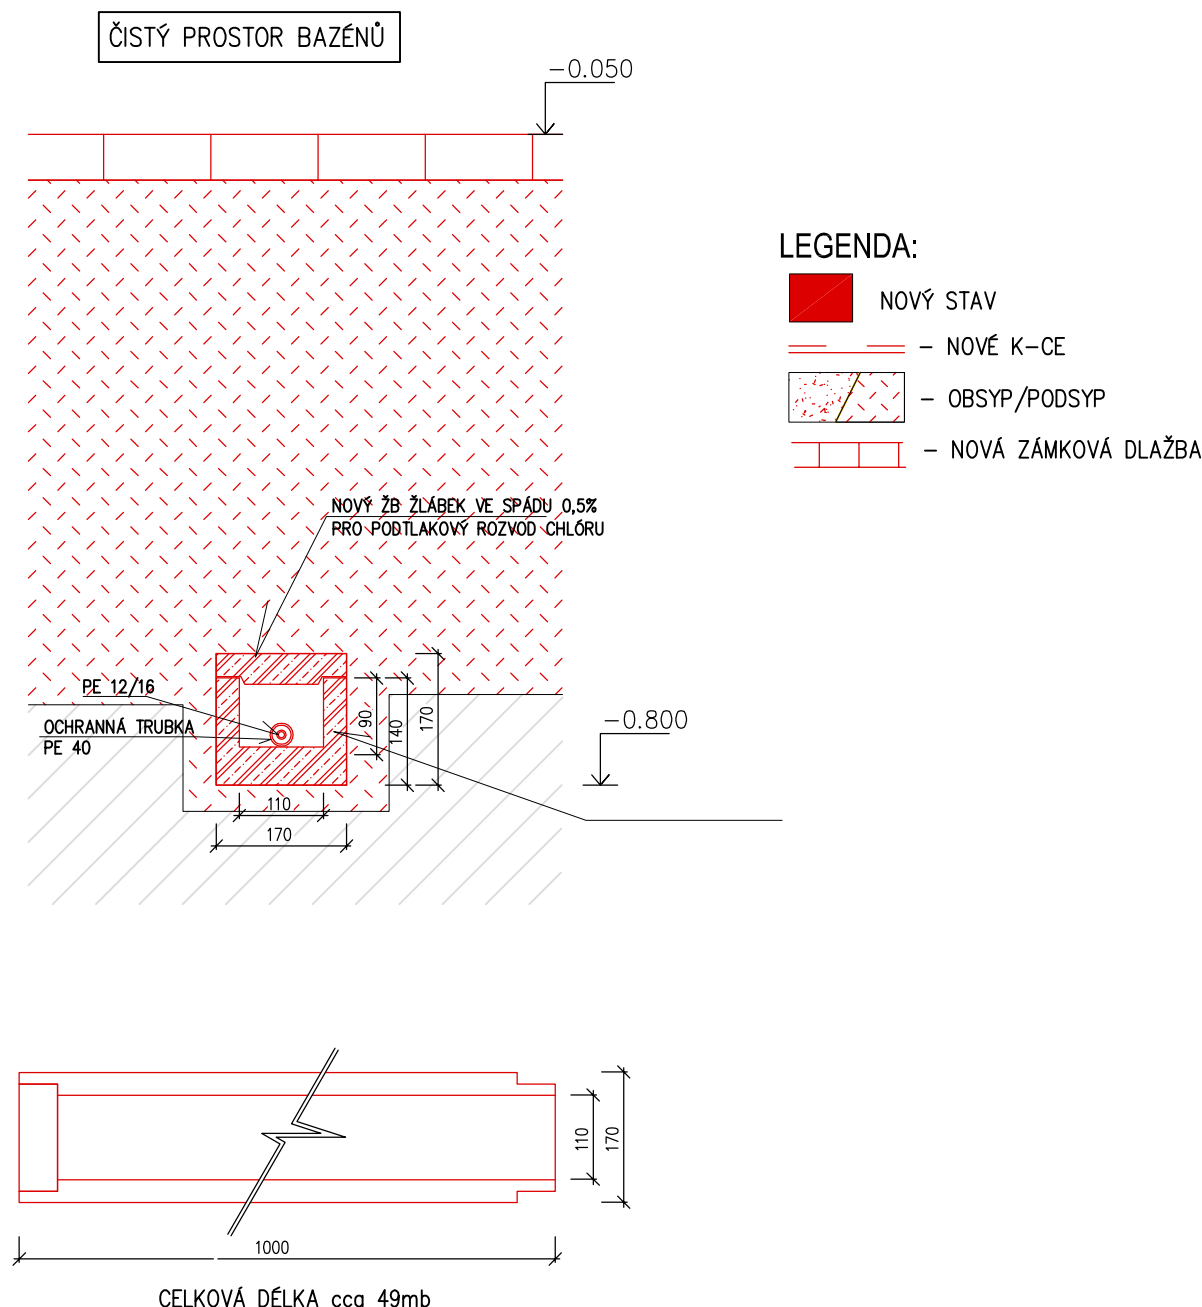

- PRŮŘAZY DO STROJOVNÝ TECHNOLOGIE A CHLOROVNY BUDOU UTĚSNĚNÝ
- U CHLOROVNY BUDE V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ŽLÁBKU VYTVOŘENA DRENÁŽNÍ JÁMA VYSYPANÁ KAMENIVEM PRO VSAKOVÁNÍ VODY ZE ŽLÁBKU, 1x1m hl. 1m VEDENO V ZEMI, V BETONOVÉM KABELOVÉM ŽLABU L=cca 80m, VE SPÁDU POTRUBÍ BEZE SPOJŮ (HADIČKA PE 12/16, L=100m) JE ULOŽENO V OCHRANNÉ TRUBCE PE Ø40

INVESTOR : SPORTaS s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov	ZAK. ČÍSLO: POR 01.08.2025	 MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678 Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
	OBEC : Litvínov	
	DATUM: 08/2025	
	FORMÁT : A4	
STUPEŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 6	Zodp. proj. Michal POSPÍŠIL Vypracoval Vít VETEŠNÍK Autoriz. osoba ING. Z. TILLEROVA MĚŘITKO : Č. VÝKRESU : M 1:10 D.1.2. - 24
STAVBA: Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov		
ČÁST: D.1.2. Stavební část		
NÁZEV VÝKRESU : DETAIL BETONOVÉHO KABELOVÉHO ŽLÁBKU PRO PODTLAKOVÝ ROZVOD CHLÓRU		