



POZNÁMKA :
V PŘÍPADĚ ATMOSFERICKÉHO PŘEPĚTÍ (BOUŘKOVÉ ČINNOSTI)
OPUSTIT EXPONOVANÉ OBLASTI

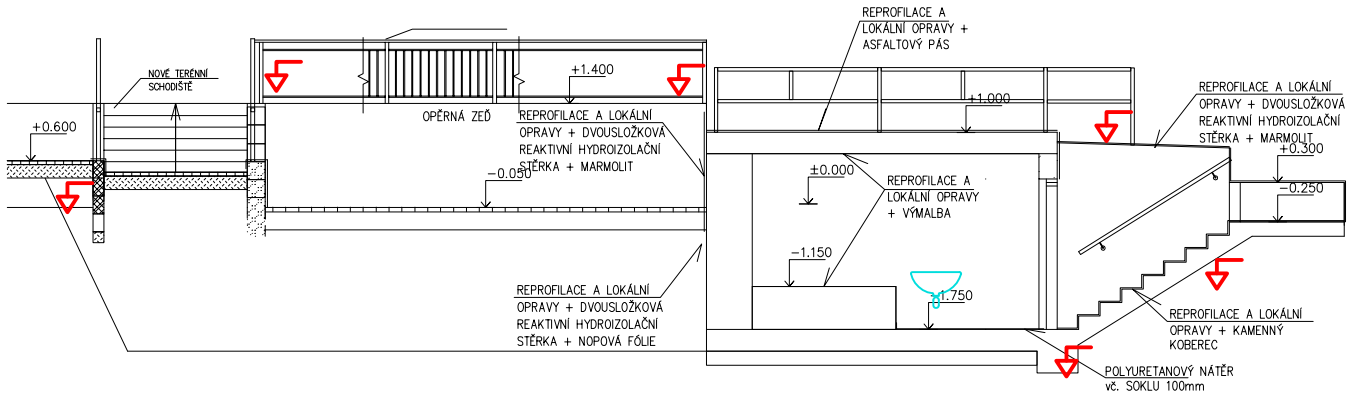

PŮDORYS - STŘECHA

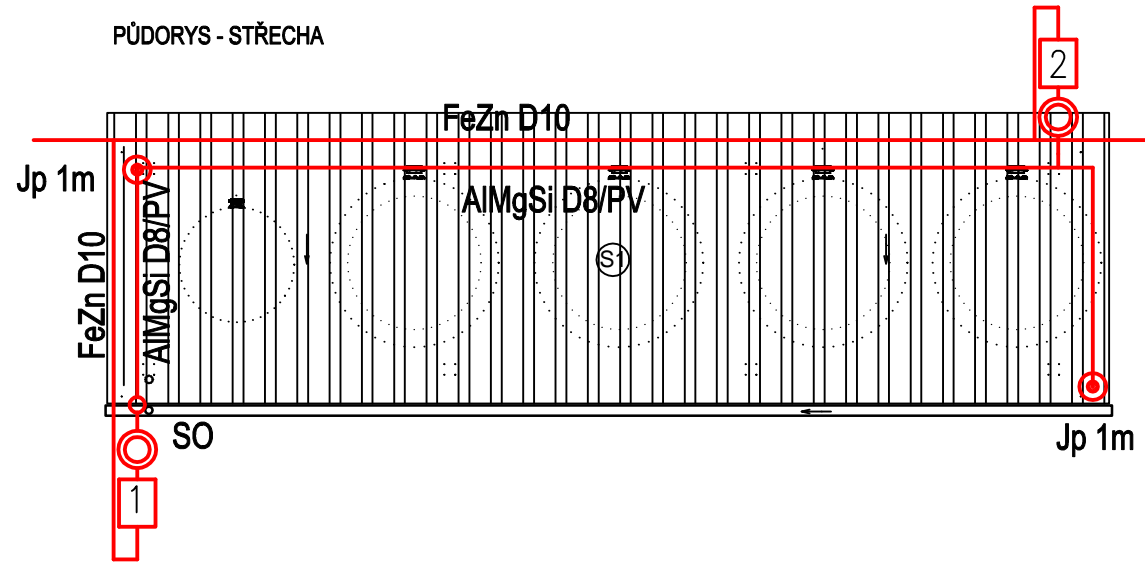

LEGENDA :

- FeZn D10 V ZEMI
- VODIČ AIMgSi 8

OBJEKT JE ZAŘAZEN DO 3. TŘÍDY LPS (DLE ČSN EN 62305)
- ROZTEČ SVODŮ: 15m

PŘÍPRAVA PRO OBČERSTVENÍ
PITNÁ VODA – UV V ŠACHTĚ
➤ PE100, SDR11, PN16, 32x3,0
ELEKTRO-SLOUPEK

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz400/230V,TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
automatickým odpojením od zdroje, doplněna dopl. pospoj.
a prod. chrániči

INVESTOR :	ZAK. ČÍSLO: 01.08.2025	 MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
SPORTaS s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov	OBEC : Litvínov	
	DATUM: 08/2025	
	FORMÁT : A3	
STUPEŇ: TP	POČ. VYHOTOVENÍ : 4	Střdo: TUČN 148, 751 16 TUČN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
STAVBA: Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov	Zodp. proj. Michal POSPÍŠIL	
ČÁST: D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Vypracoval Ing. J. Stojan	
NÁZEV VÝKRESU : HROMOSVODNÍ INSTALACE	Autoriz. osoba Ing. J. Stojan	
	MĚŘÍTKO : Č. VÝKRESU : D.1.4.d– 003	