



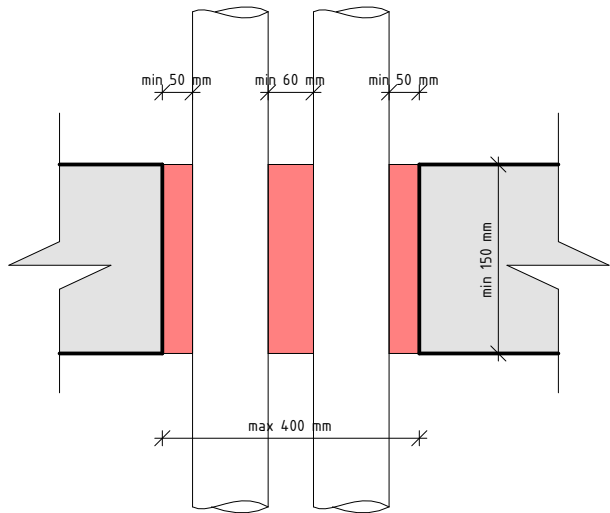

HROMADNÉ PROSTUPY MĚŘ, KOV, PLAST, KABELY

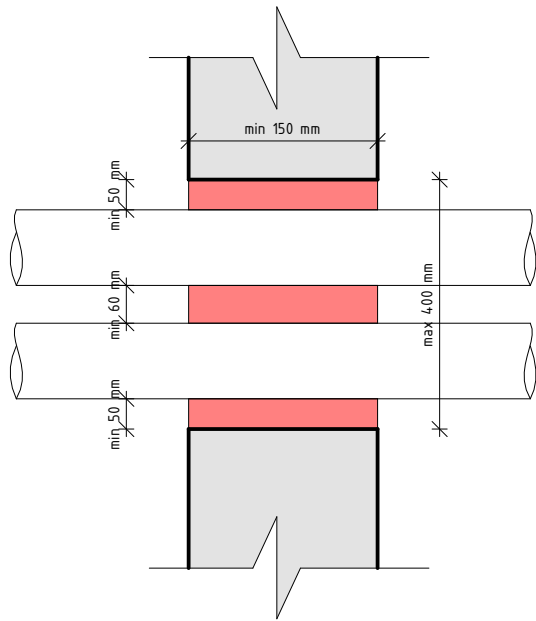

LEGENDA:

-  – PROTIPOŽÁRNÍ P ĚŇA
-  – BETON, ŽELEZOBETON, ZDIVO, SDK

POZNÁMKY:


- UTĚSNĚNÍ MALÝCH AŽ STŘEDNĚ VELKÝCH OTVORŮ V POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH (MAX. 400 MM X 400 MM)
- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ KABELŮ, KABELOVÝCH SVAZKŮ A KABELOVÝCH LÁVEK A SPOLEČNÝCH PROSTUPŮ KABELŮ A POTRUBÍ
- ŠPATNĚ PŘÍSTUPNĚ NEPRAVIDELNĚ PROSTUPY INSTALACÍ
- VŠECHNY ÚPRAVY PROSTUPŮ ŘEŠIT DLE PBŘ
- PŘED REALIZACÍ VŽDY OVĚŘIT SPRÁVNOST NÁVRHU V KONKRÉTNÍCH PROSTUPECH S OHLEDEM NA PBŘ

- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 168 MM, OCEL, NEREZ, LITINA (STROP) – EI 120
- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 114,3 MM, OCEL, NEREZ, LITINA (STĚNA) – EI 120
- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 88,9 MM, MĚD – EI 60

- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ HOŘLAVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PLAST – EI 120
- TRVALÉ PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ HOŘLAVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, KABELY S IZOLACÍ – EI 120

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NÁVRHY PROSTUP Ů JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ POŽADAVKY JSOU PŘEDMĚTEM POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ



REVIZE

Č.	Popis	Datum

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MĚÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR Město Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Antonín Wachtel MÍSTO STAVBY: MĚÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov
Ing. Antonín Wachtel J. A. Komenského 499/6 Most PSČ 434 01	IČO: 13455087 DIČ: CZ6304061577 +420 777 302 752 wachtela@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Milan Vondruška	RAZÍTKO:	<div> www.jampl.cz</div> <div>JAMPL-PSV s.r.o. IČ: 25014081 Pruněrov 386 DIČ: CZ25014081 Kadaň +420 602 246 586 PSČ 432 01 bim@jampl.cz</div>	
KONTROLOVAL: Bc. Lukáš Staník			
VYPRACOVALI: Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník			
		Č. ZAK.:	719 204/R

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍČÁST	PARÉ:	STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	03/22
		FORMÁT:	A3
VÝKRES: PROSTUPY - HROMADNÉ	MĚŘÍTKO: 1:5		Č. VÝKRESU: D1.1.DET06

REPROGRAFIE:

B: 24 ČB: 12 Rozměry výkresu: 297 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0,125 m², Počet formátů A4: 2,0 ks

NAKLADÁNÍ S TÍMTO MATERIÁLEM PODLEHÁ ZÁKONU Č. 121/2000 SB. "O PRÁVU AUTORSKÉM" - KOPÍROVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT NEBO JEJICH ČÁSTÍ JE MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM ZPRACOVATELE PROJEKTU.