


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

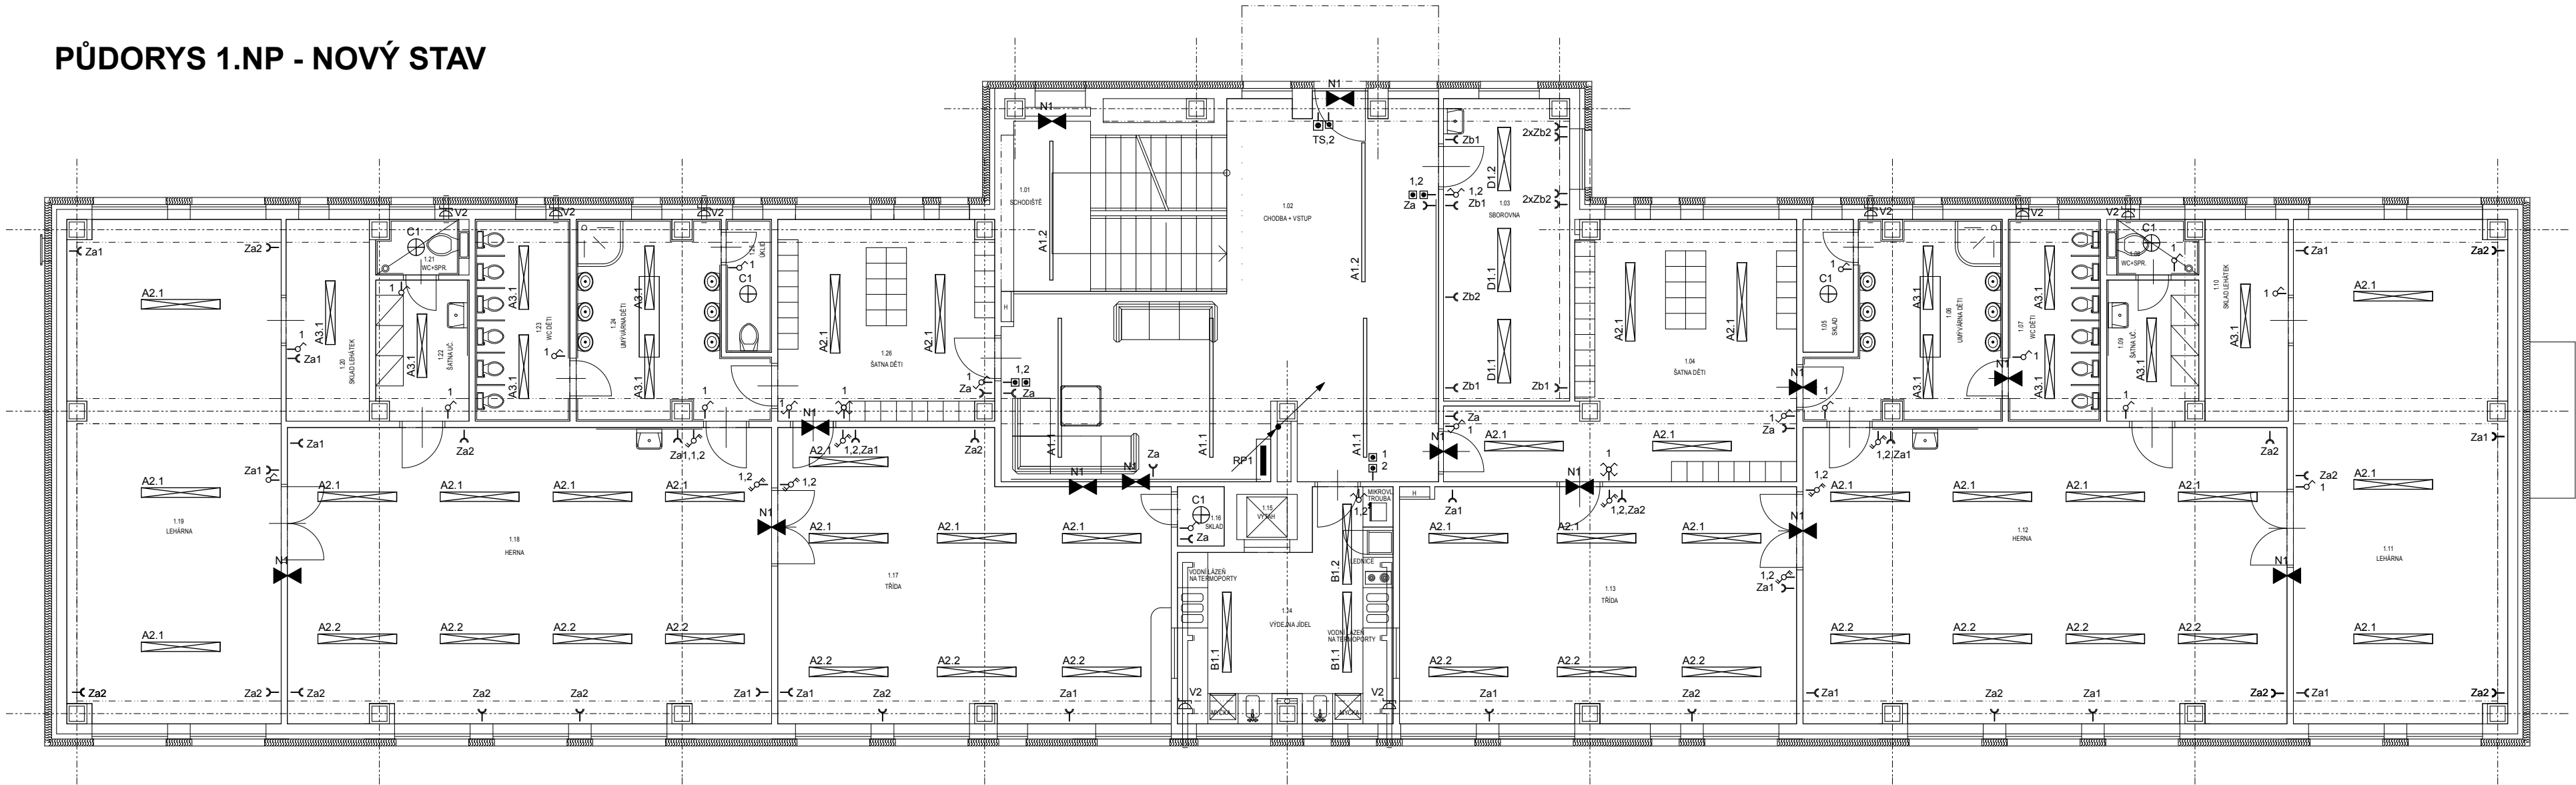

LEGENDA:

rozvaděče
RP1...okružový rozváděč podlaží
světidla
A1...VENICE-AV 1626792AF zár. svítidlo 2x1x80W
A2...LF 258 GPR 0520200 zár. svítidlo 2x58W, EVG, IP50
A3...LF 236 GPR 0520198 zár. svítidlo 2x36W, EVG, IP50
B1...PFAG 258 0920040 zár. svítidlo 2x58W, EVG, IP65
C1...RK 330-217 H 0422126 zár. svítidlo 2x17W, EVG, IP40
C2...COLUMBA 226 M38 HF zár. svítidlo 2x26W, EVG, IP54
D1...F-LINE 354 SG zár. svítidlo 3x54W
ZSP T22 295
ZSP T22E 190
E1...LF-T16 249 SG zár. svítidlo 4x49W, IP64, PAR
N1...VEGA 1H18 B73 EMS nouz. svítidlo 8W/1hodina, IP42, EMS

zásuvky
Za...běžná, s ochrannými clonkami, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zb...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
Z3.a... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44
Z3.b... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44

vzduchotechnika
V...zařízení VZT, popis viz PD VZT
- ovládání součást dodávky zařízení

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Uložení kabelů bude převážně pod omítkou a v podhledu, pro osvětlení v podhledu,
4-popis VZT zařízení je totožný s PD VZT
5-zásuvka bez označení výšky (dle požadavku provozovatele)

		L. BENEDA, stavební a projekční kancelář	
VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA	ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	VYPRACOVAL.: MIROSLAV PECH	MIROSLAV PECH ELEKTROPROJEKCE HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ IČO:46847359 pechel@volny.cz
OBEC: JANOV - LITVÍNOV		STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV	RAZÍTKO:
INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV		DATUM: 04. 2013	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO ULICE GLUCKOVA 136, JANOV PROVÁDĚCÍ PROJEKT IV. elektroinstalace - silnoproud		STUPEŇ: PP	Č. ZAKÁZKY: 201302
1.NP		FORMÁT:	Č. VÝKR.: 3
		MĚŘ.: 1:100	