


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

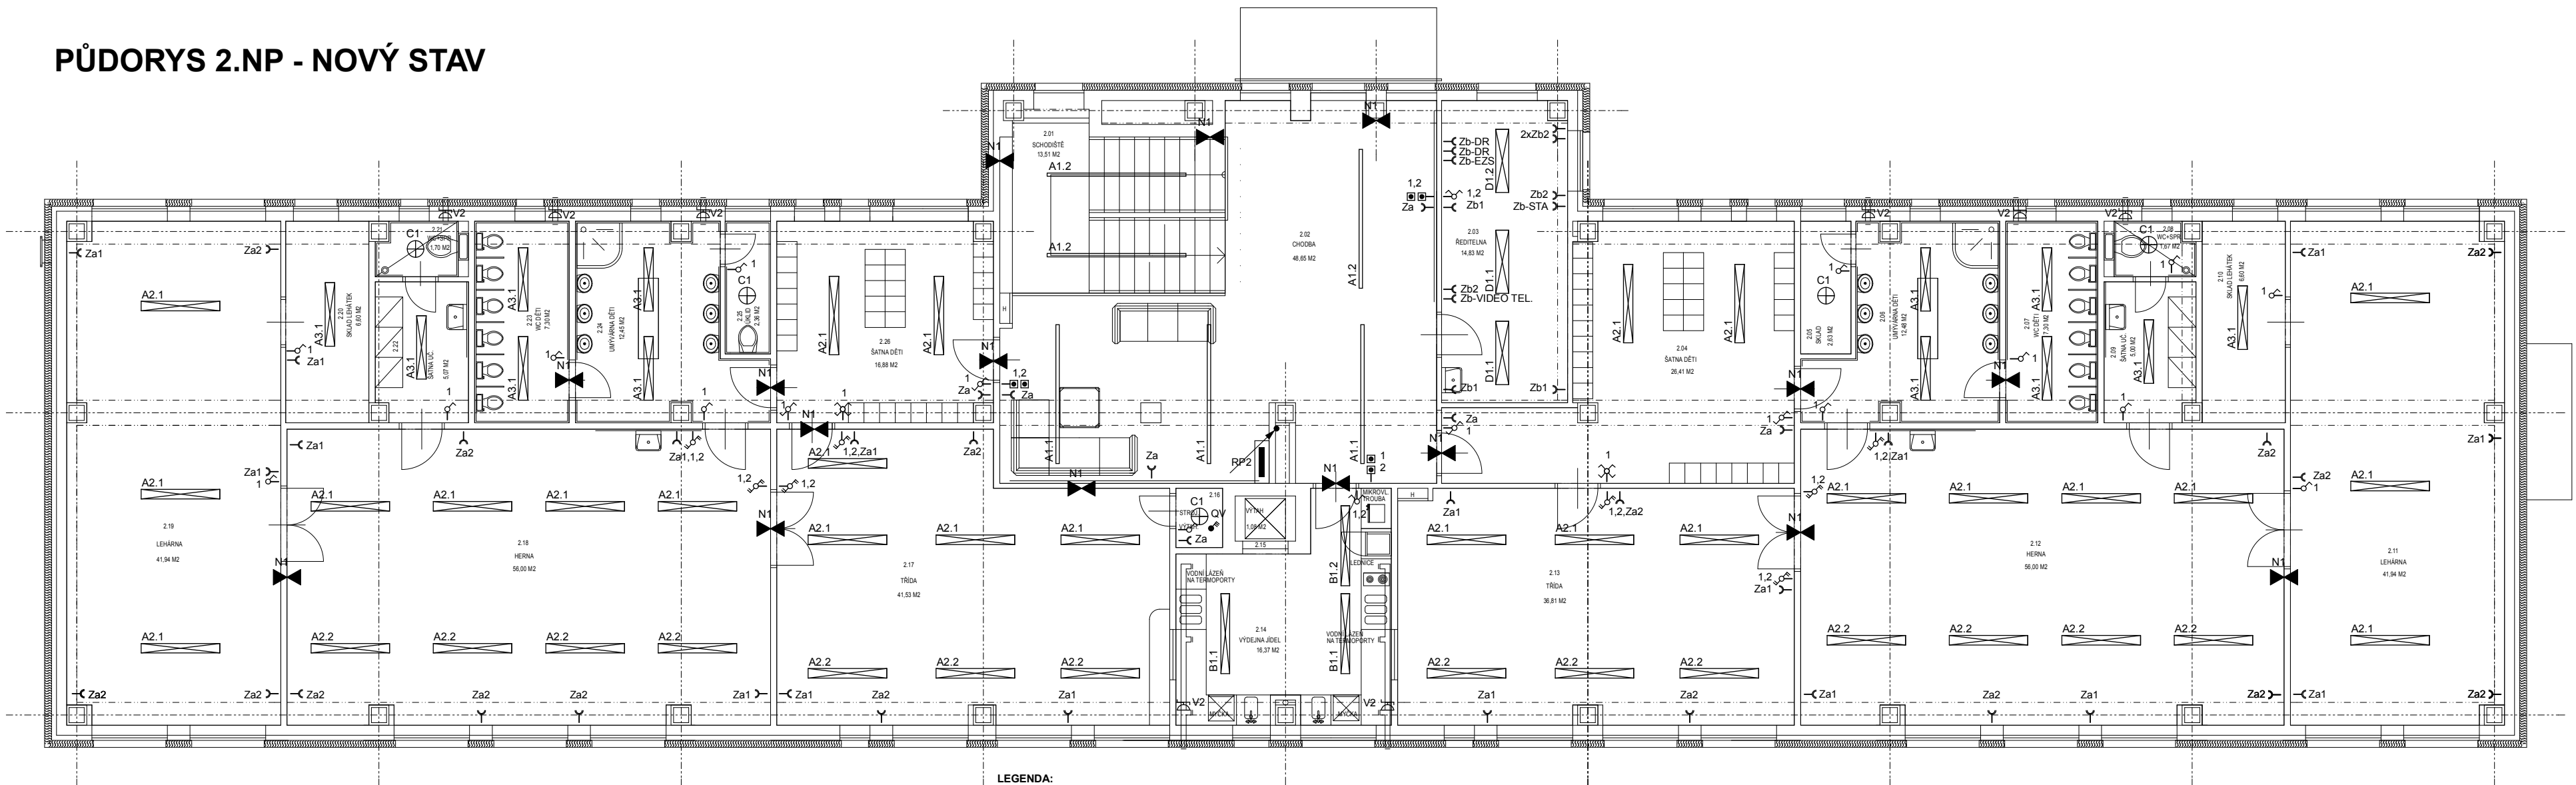

LEGENDA:

rozvaděče
RP2...okruhový rozváděč podlaží

svítidla

A1...VENICE-AV 1626792AF zár. svítidlo 2x1x80W 11
A2...LF 258 GPR 0520200 zár. svítidlo 2x58W, EVG, IP50 74
A3...LF 236 GPR 0520198 zár. svítidlo 2x36W, EVG, IP50 69
B1...PFAG 258 0920040 zár. svítidlo 2x58W, EVG, IP65 6
C1...RK 330-217 H 0422126 zár. svítidlo 2x17W, EVG, IP40 20
C2...COLUMBA 226 M38 HF zár. svítidlo 2x26W, EVG, IP54 2
D1...F-LINE 354 SG zár. svítidlo 3x54W 8
ZSPT2Z 295 8
ZSPT2ZE 190 8
E1...LF-T16 249 SG zár. svítidlo 2x49W, IP64, PAR 16
N1...VEGA 1H18 B73 EMS nouz. svítidlo 8W/1hodina, IP42, EMS 37

zásuvky

Za...běžná, s ochrannými clonkami, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zb...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
Z3 a... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44
Z3 b... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44

vzduchotechnika

V...zařízení VZT, popis viz PD VZT
- ovládání součást dodávky VZT

slaboproud

STA - Společná TV anténa
Zb...Pro rozvaděč přívod jednofázový 16 A - ředitelna 2.03.
Ke každé zásuvce jednu zásuvku na 230 V
Strukturka
DR...2x zásuvka 230 V 16 A pro datový rozvaděč v ředitelně
Videotelefon
Zb...Přívod pro rozvaděč videotelefonu v ředitelně 16A/1/B.
EZS
EZS...Přívod 16 A/1/B pro ústřednu v ředitelně

POZNÁMKA:

1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1.5 (5x1.5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2.5 (5x2.5)
3-Uložení kabelů bude převážně pod omílkou a v podhledu, pro osvětlení v podhledu,
4-popis VZT zařízení je totožný s PD VZT
5-zásuvka bez označení výšky (dle požadavku provozovatele)

		L. BENEDA, stavební a projekční kancelář	
VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA	ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	VYPRACOVALA.: MIROSLAV PECH	
LUBOŠ BENEDA		MIROSLAV PECH	
OBEC: JANOV - LITVÍNOV		STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV	
INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV			
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO ULICE GLUCKOVA 136, JANOV PROVÁDĚCÍ PROJEKT IV. elektroinstalace - silnoproud		MIROSLAV PECH ELEKTROPROJEKCE HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ IČO:46847359 pechel@volny.cz	
RAZÍTKO:		RAZÍTKO:	
DATUM:		04. 2013	
STUPEŇ:		PP	
Č. ZAKÁZKY:		201302	
FORMÁT:			
MĚŘ.: 1:100		Č. VÝKR.: 4	
2.NP			