

PROFESE : <b>PS 01.1 Strojní část</b>			 <b>ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.</b> Nádražní 631 565 01 Choceň	
PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
VÁCLAV NAVRÁTIL	JAN ŠTURMA	ING.J.PETERA		
INVESTOR: Město LITVÍNŮV			ČÍSLO ZAKÁZKY:	–
AKCE: <b>Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Litvínově</b>  ČÁST: <b>PS 01.2 EMI + MaR technologie chlazení I.+II.etapa</b>			FORMÁT:	A4
			STUPEŇ:	DPS + DVZ
			DATUM:	08/2017
NÁZEV VÝKRESU: <b>ROZVADĚČ HR2 - ROZVODNA NN</b>			MĚŘÍTKO:	–
			ČÍSLO VÝKRESU : <b>PS 01.2-02</b>	



[illegible]

# HR2


HR2

Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov  
Investor: Město Litvínov  
Číslo zak.: -  
Název: **POLE 2**

Zodp.proj.: Václav Navrátil  
Vypracoval: Roman Tupec  
Stupeň proj.: DPS+DVZ  
Č.výkresu: **PS 01.2 - 02**

Datum: 08/2017  
Měřítko: 1:1  
Listů:10  
**List: HR2**





HR2  
pole4

Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov  
Investor: Město Litvínov  
Číslo zak.: -  
Název:


Kompresor K111

Zodp.proj.: Václav Navrátil  
Vyracoval: Roman Tupec  
Stupeň proj.: DPS+DVZ  
Č.výkresu:


PS 01.2 - 02

Datum: 08/2017  
Měřtko: 1:1  
Listů:10

List: 6



<div>HR2</div> <div>pole4</div>	Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov	Zodp.proj.: Václav Navrátil	Datum: 08/2017
	Investor: Město Litvínov	Vypracoval: Roman Tupec	Měřítko: 1:1
	Číslo zak.: -	Stupeň proj.: DPS+DVZ	Listů:10
	Název: Napájení DT111	Č.výkresu: PS 01.2 - 02	List: 7



HR2  
pole3

Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov  
Investor: Město Litvínov  
Číslo zak.: -  
Název:

Kompresor K113


Zodp.proj.: Václav Navrátil  
Vyracoval: Roman Tupec  
Stupeň proj.: DPS+DVZ  
Č.výkresu:


PS 01.2 - 02

Datum: 08/2017  
Měřítka: 1:1  
Listů:10


List: 8





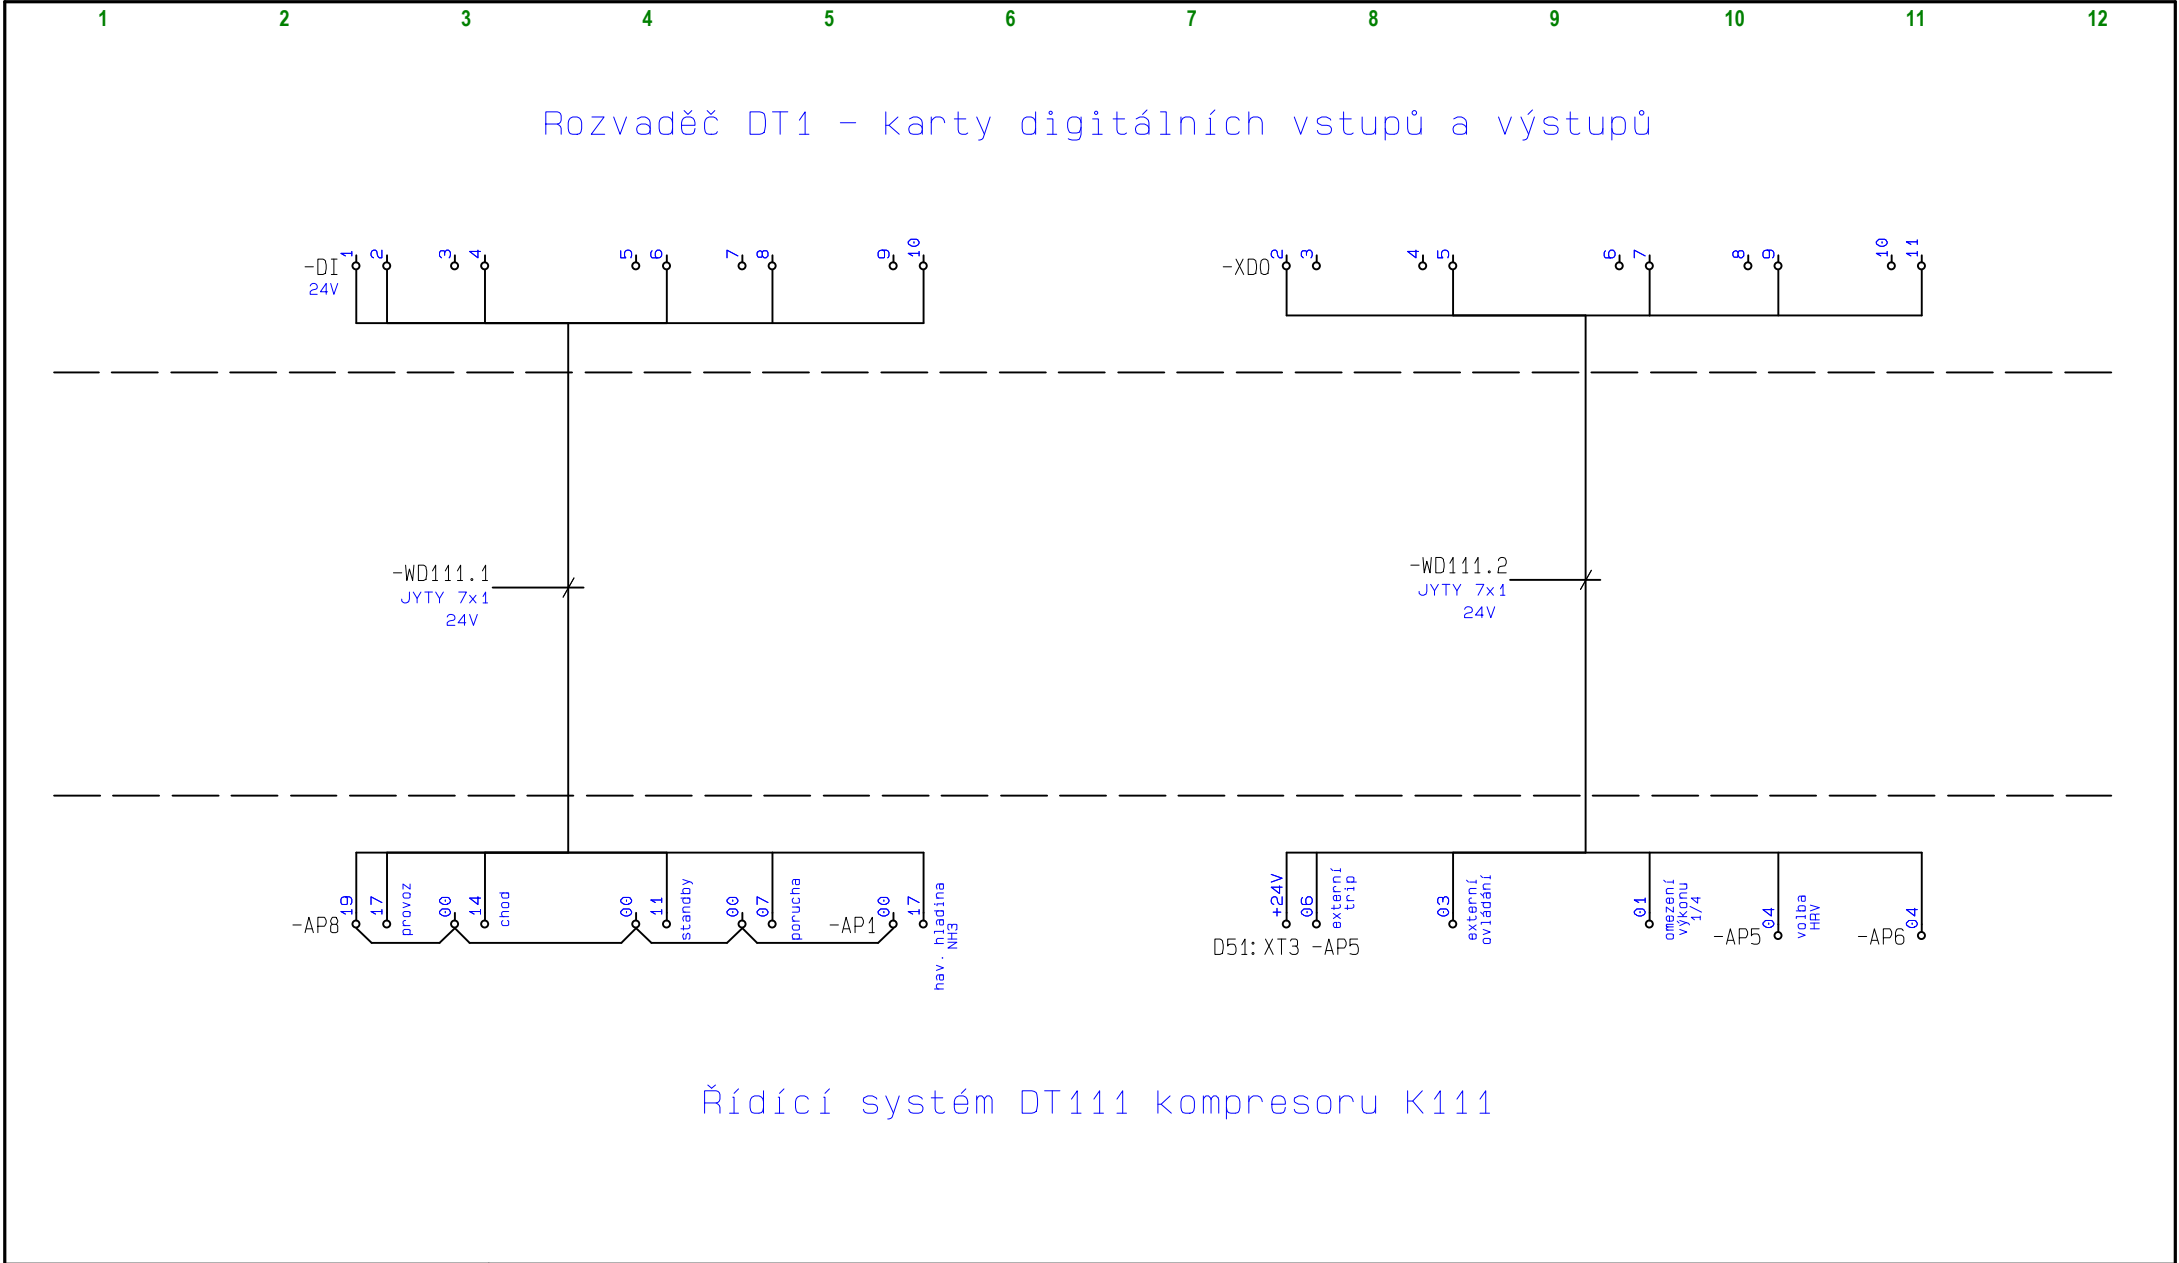

DT111	Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov	Zodp.proj.: Václav Navrátil	Datum: 08/2017
	Investor: Město Litvínov	Vypracoval: Roman Tupec	Měřítko: 1:1
	Číslo zak.: -	Stupeň proj.: DPS+DVZ	Listů:10
	Název: Komunikace mezi DT111 a DT1	Č.výkresu: PS 01.2 - 02	List: 10

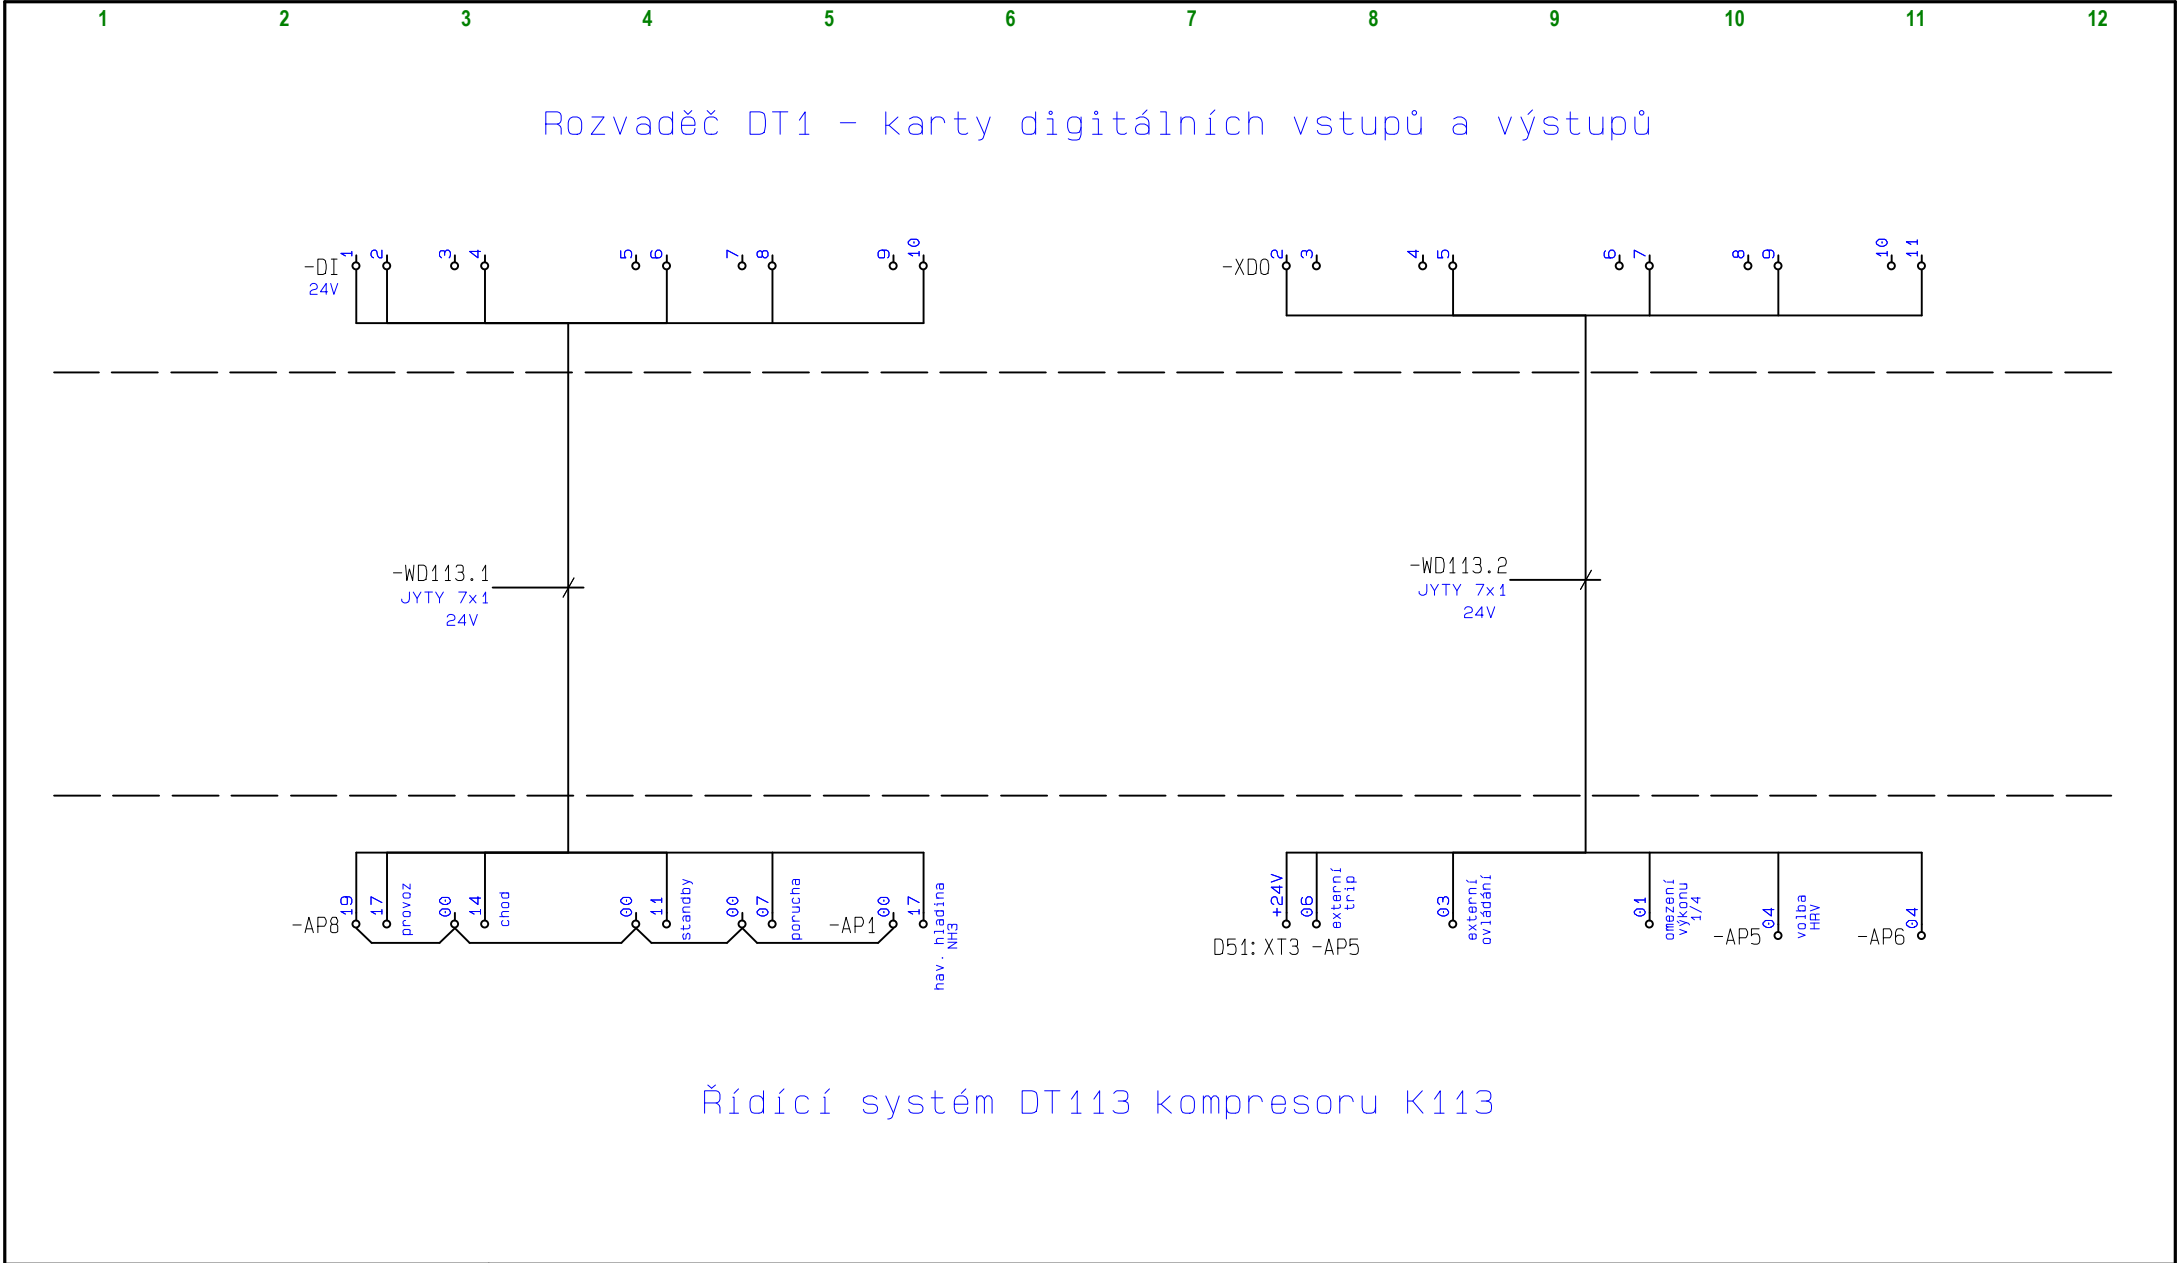

DT113

Akce: Rekonstrukce technologie chlazení ZS Litvínov

Investor: Město Litvínov

Číslo zak.: -

Název:

Komunikace mezi DT113 a DT1

Zodp.proj.: Václav Navrátil

Vypracoval: Roman Tupec

Stupeň proj.: DPS+DVZ

Č.výkresu:

PS 01.2 - 02

Datum: 08/2017

Měřítko: 1:1

Listů:10

List: 11