


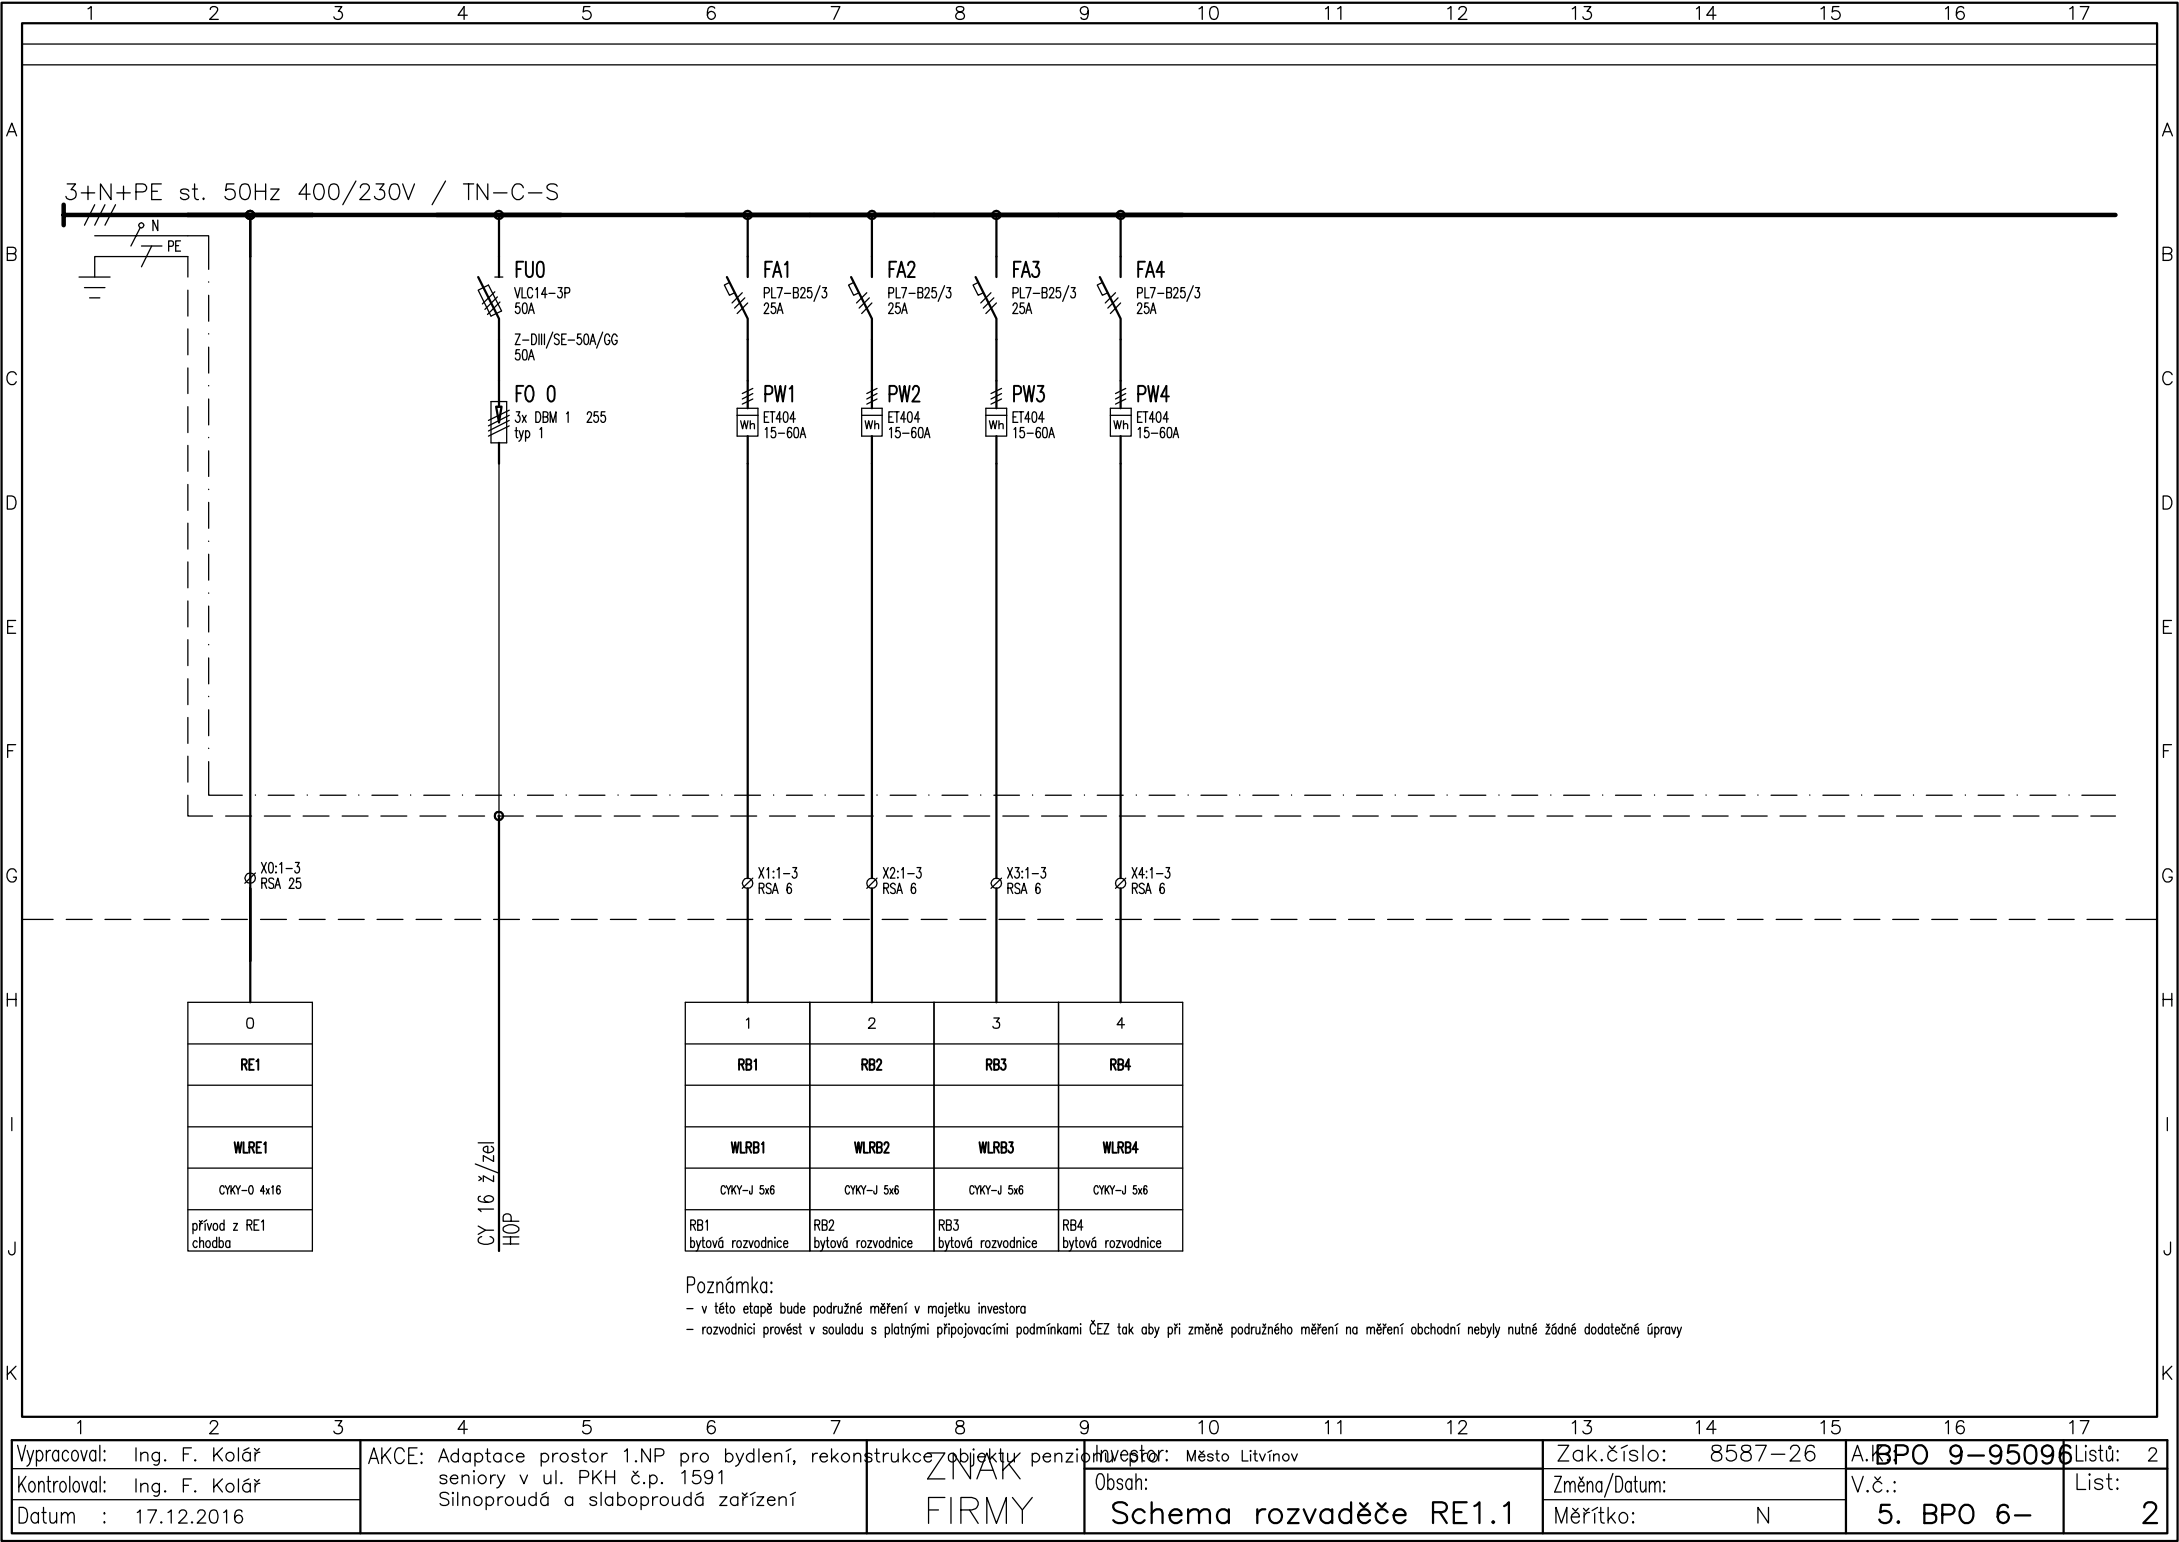
TYP PROVEDENÍ: Atyp OCEP
 KRYTÍ: IP30
 ROZMĚRY: š/v/hl 600/1200/250
 DĚLENÍ: ne
 NÁTĚR: typový
 OBSLUHA: prac. poučenými
 PRAC. PODMÍNKY: normální
 ZKRAT. ODOLNOST 10kA
 REZ. PROSTOR: ne
 PŘÍVOD(Y), VÝVODY: spodem, spodem
 OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
 OSAZENÍ SKŘÍŇE: na povrch
 INSTAL. PŘÍKON: Pi – 70,80 kW
 VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 26,4 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
 – ochrana před nebezpečným dotykem
 – ochrana izolací živých částí
 – ochrana kryty nebo přepážkami
 neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 – použitím zařízení třídy ochrany II

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Vedoucí projektant | | Vedoucí zakázky | Zátka Tomáš Ing. | | | | | |
| Projektant | Kolář František Ing. | Technická kontrola | | | | | | |
|  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz | ZAKÁZKA: | Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace | | | Počet A4 | | | |
| | ČÁST (SO,PS): | Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení | | | 2 | | | |
| | OBSAH: | Schema bytové rozvodnice RB1-RB4 | | | Stupeň projektu | | | |
| | OBJEDNATEL: | Město Litvínov | | | PST | | | |
| | | | | | Datum dokončení | | | |
| | | | | | 15.01.2017 | | | |
| | | | | | Číslo zakázky | | | |
| | | | | | 8587-26 | | | |
| | | | | | Číslo archivní: | | | |
| | | | | | BPO 6-95332 | | | |



Poznámka:
- v této etapě bude podružné měření v majetku investora
- rozvodnice provést v souladu s platnými přípojevacími podmínkami ČEZ tak aby při změně podružného měření na měření obchodní nebyly nutné žádné dodatečné úpravy