


TYP PROVEDENÍ: Atyp OCEP
 KRYTÍ: IP30/20
 ROZMĚRY: š/v/hl 900/1500/250
 DĚLENÍ: ne
 NÁTĚR: typový
 OBSLUHA: prac. poučenými
 PRAC. PODMÍNKY: normální
 ZKRAT. ODOLNOST 10kA
 REZ. PROSTOR: ne
 PŘÍVOD(Y), VÝVODY: spodem, spodem
 OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
 OSAZENÍ SKŘÍŇE: pod omítku
 INSTAL. PŘÍKON: Pi – 109,3 kW
 VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 68/35 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–C–S


Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
 – ochrana před nebezpečným dotykem
 – ochrana izolací živých částí
 – ochrana kryty nebo přepážkami
 neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 – použitím zařízení třídy ochrany II
 – proudovým chráničem

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Zátka Tomáš Ing.	Technická kontrola			
 Vodní, BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace ČÁST (SO,PS): Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení	Počet A4 3 Stupeň projektu PST Datum dokončení 15.01.2017	Pořadové číslo 5		
	OBSAH: Schema rozvaděče RE1+RSS	Číslo zakázky 8588-26			
	OBJEDNATEL: Město Litvínov	Číslo archivní: BPO 6-95342			

elektroměrová část

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

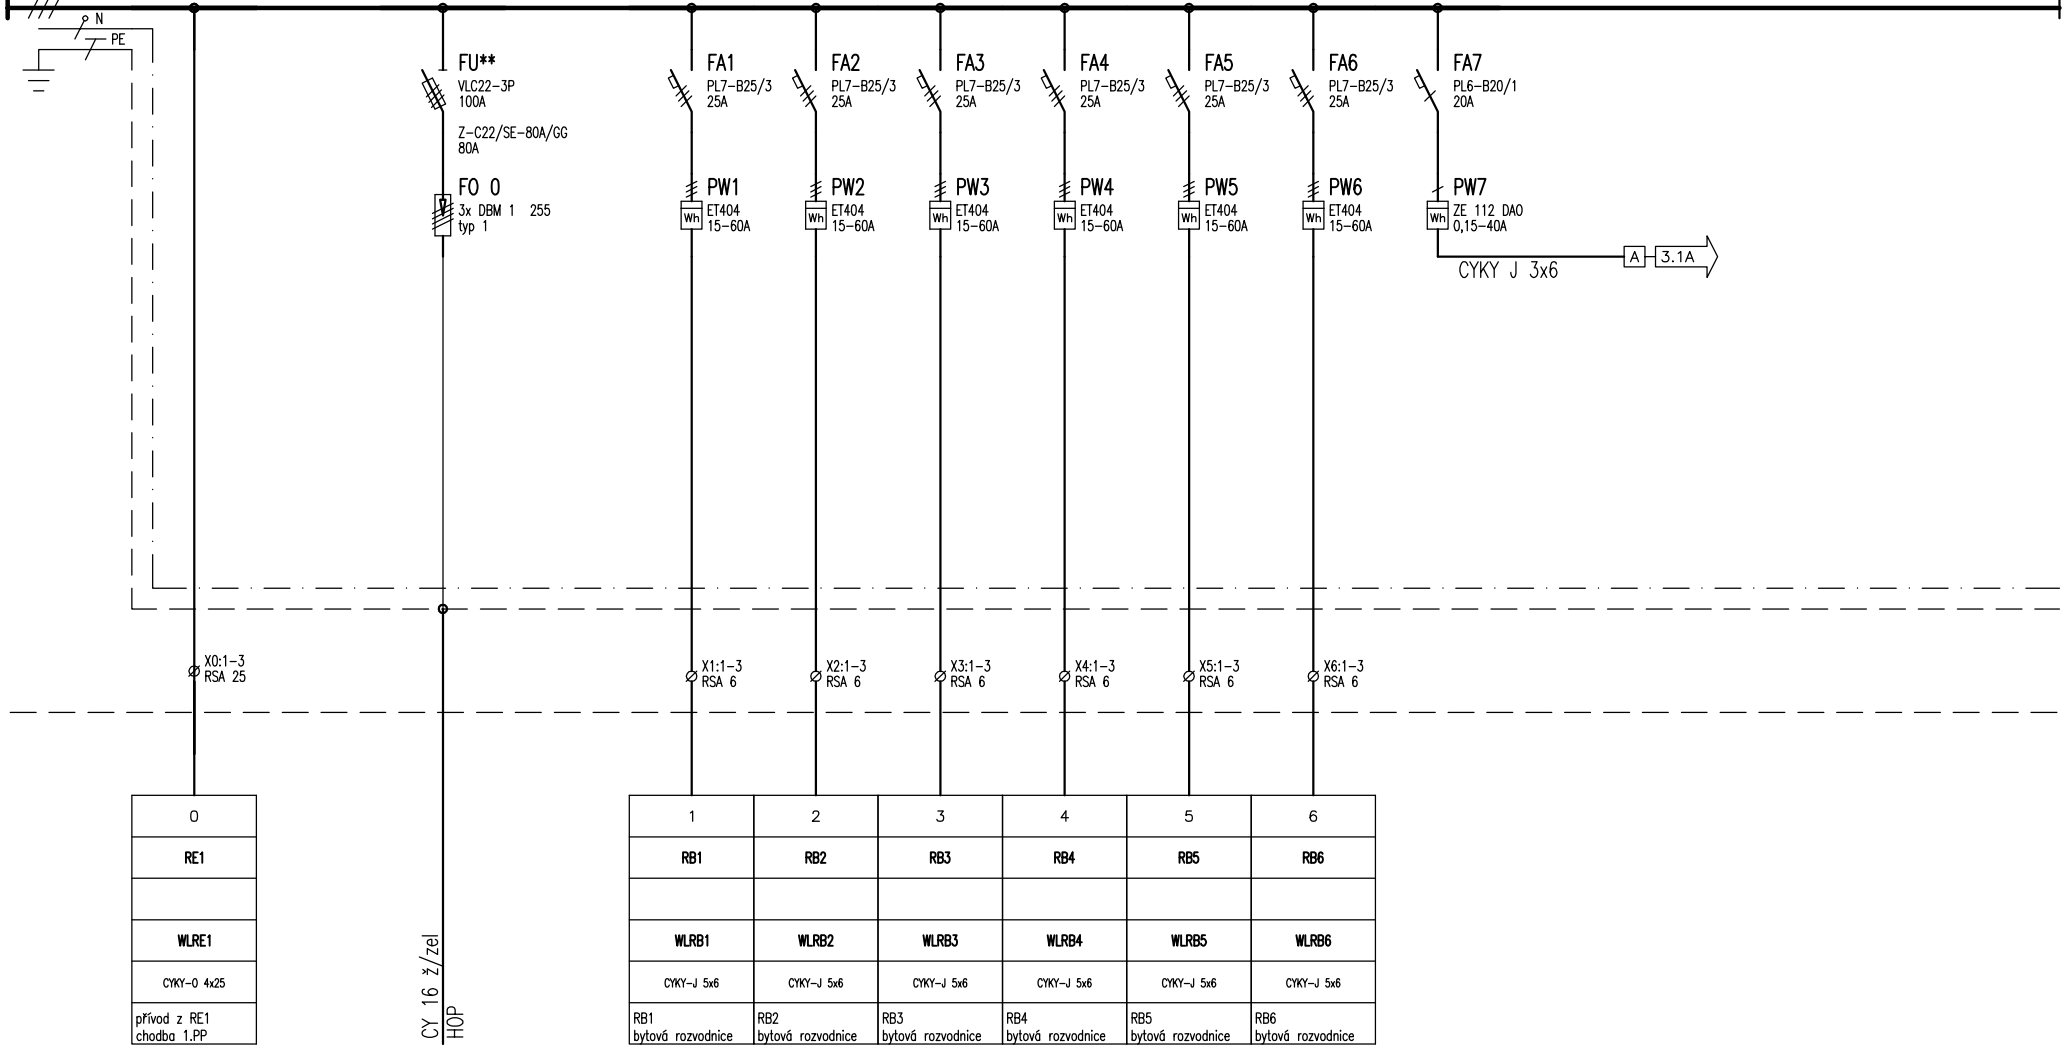

Poznámka:
- v této etapě bude podružné měření v majetku investora
- rozvodnici provést v souladu s platnými přípojovacími podmínkami ČEZ tak aby při změně podružného měření na měření obchodní nebyly nutné žádné dodatečné úpravy

část společné spotřeby

