
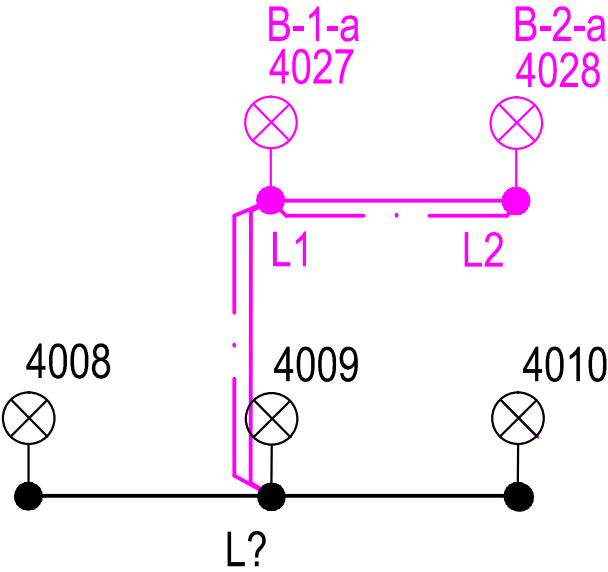


3PEN, AC 400V/TN-C,
ochrana před úrazem el. proudem:samočinným odpojením vadné části od zdroje

Zapojení svorkovnice

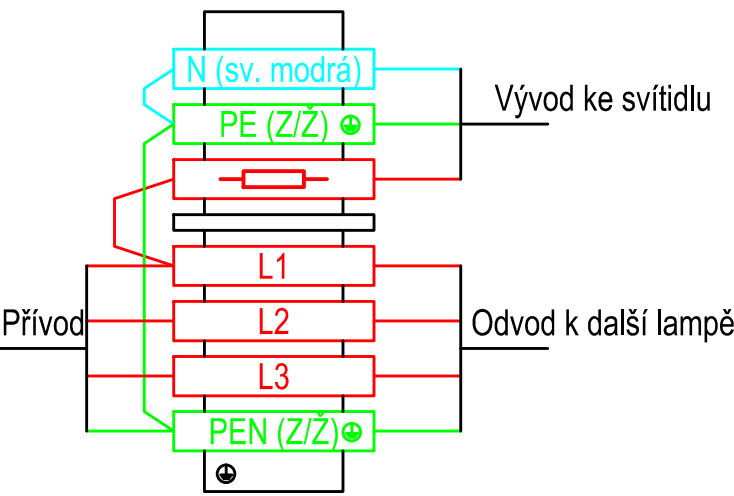


Zemní kabley: Před stavbou dojde ke kontrole, aby bylo možné provést napojení zemnění a každá lampa byla přizemněna.

Souřadný systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

LEGENDA ELEKTRO:		
	B-X-x	Nové VO stožár/výložník viz tech.zpráva
		Stávající VO
		Nové kabelového vedení VO vedené v chrániče
		Stávající vedení VO
		Nová kabelová chránička 2x pod komunikací
		Stávající kabelová chránička pod komunikací
		Nové uzemnění VO
		Stávající uzemnění

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	8/2017	DÚS a PS	Dvořák	Dvořáková	Dvořák

ZODP. PROJEKTANT:	Dvořák	PROJEKTOVALI:	Dvořák	 S4A, a.s., www.s4a.cz, info@s4a.cz			
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO:	Litvínov				
NÁZEV: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově							
DATUM:	8/2017	STUPEŇ PD:	DÚS,PS	MĚŘÍTKO:	–	DOKUMENT ČÍSLO: 17ZK00060-01-DW-02.0	
ČÁST: D– Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení							
PŘÍLOHA: Situace a schéma zapojení – schéma zapojení							
INVESTOR	Město Litvínov		ZAKAZKA	17ZK00060		FORMAT	A3