


TYP PROVEDENÍ: EATON TYP BF–0–6/144–C– 144 modulů)
 KRYTÍ: IP30
 ROZMĚRY: š/v/hl 545/1050/140 mm
 DĚLENÍ: ne
 NÁTĚR: typový
 OBSLUHA: prac. poučenými
 PRAC. PODMÍNKY: normální
 ZKRAT. ODOLNOST 10kA
 REZ. PROSTOR: ano
 PŘÍVOD(Y), VÝVODY: horem, horem
 OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
 OSAZENÍ SKŘÍŇE: na povrch
 INSTAL. PŘÍKON: Pi – 28,3 kW
 VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 13,5 kW


Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–S


Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2


- ochrana před nebezpečným dotykem
 - ochrana izolací živých částí
 - ochrana kryty nebo přepážkami
- automatickým odpojením od zdroje v síti TN
- použitím zařízení třídy ochrany II
- proudovým chráničem


INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kolář František Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace			Počet A4 5	Pořadové číslo <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div>
	ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro realizaci stavby Lesánek Silnoproudá a slaboproudá zařízení			Stupeň projektu PST	
	OBSAH: Rozvaděč R1.1			Datum dokončení 25.05.2017	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo zakázky 8678-26	
					Číslo archivní: BPO 6-97090



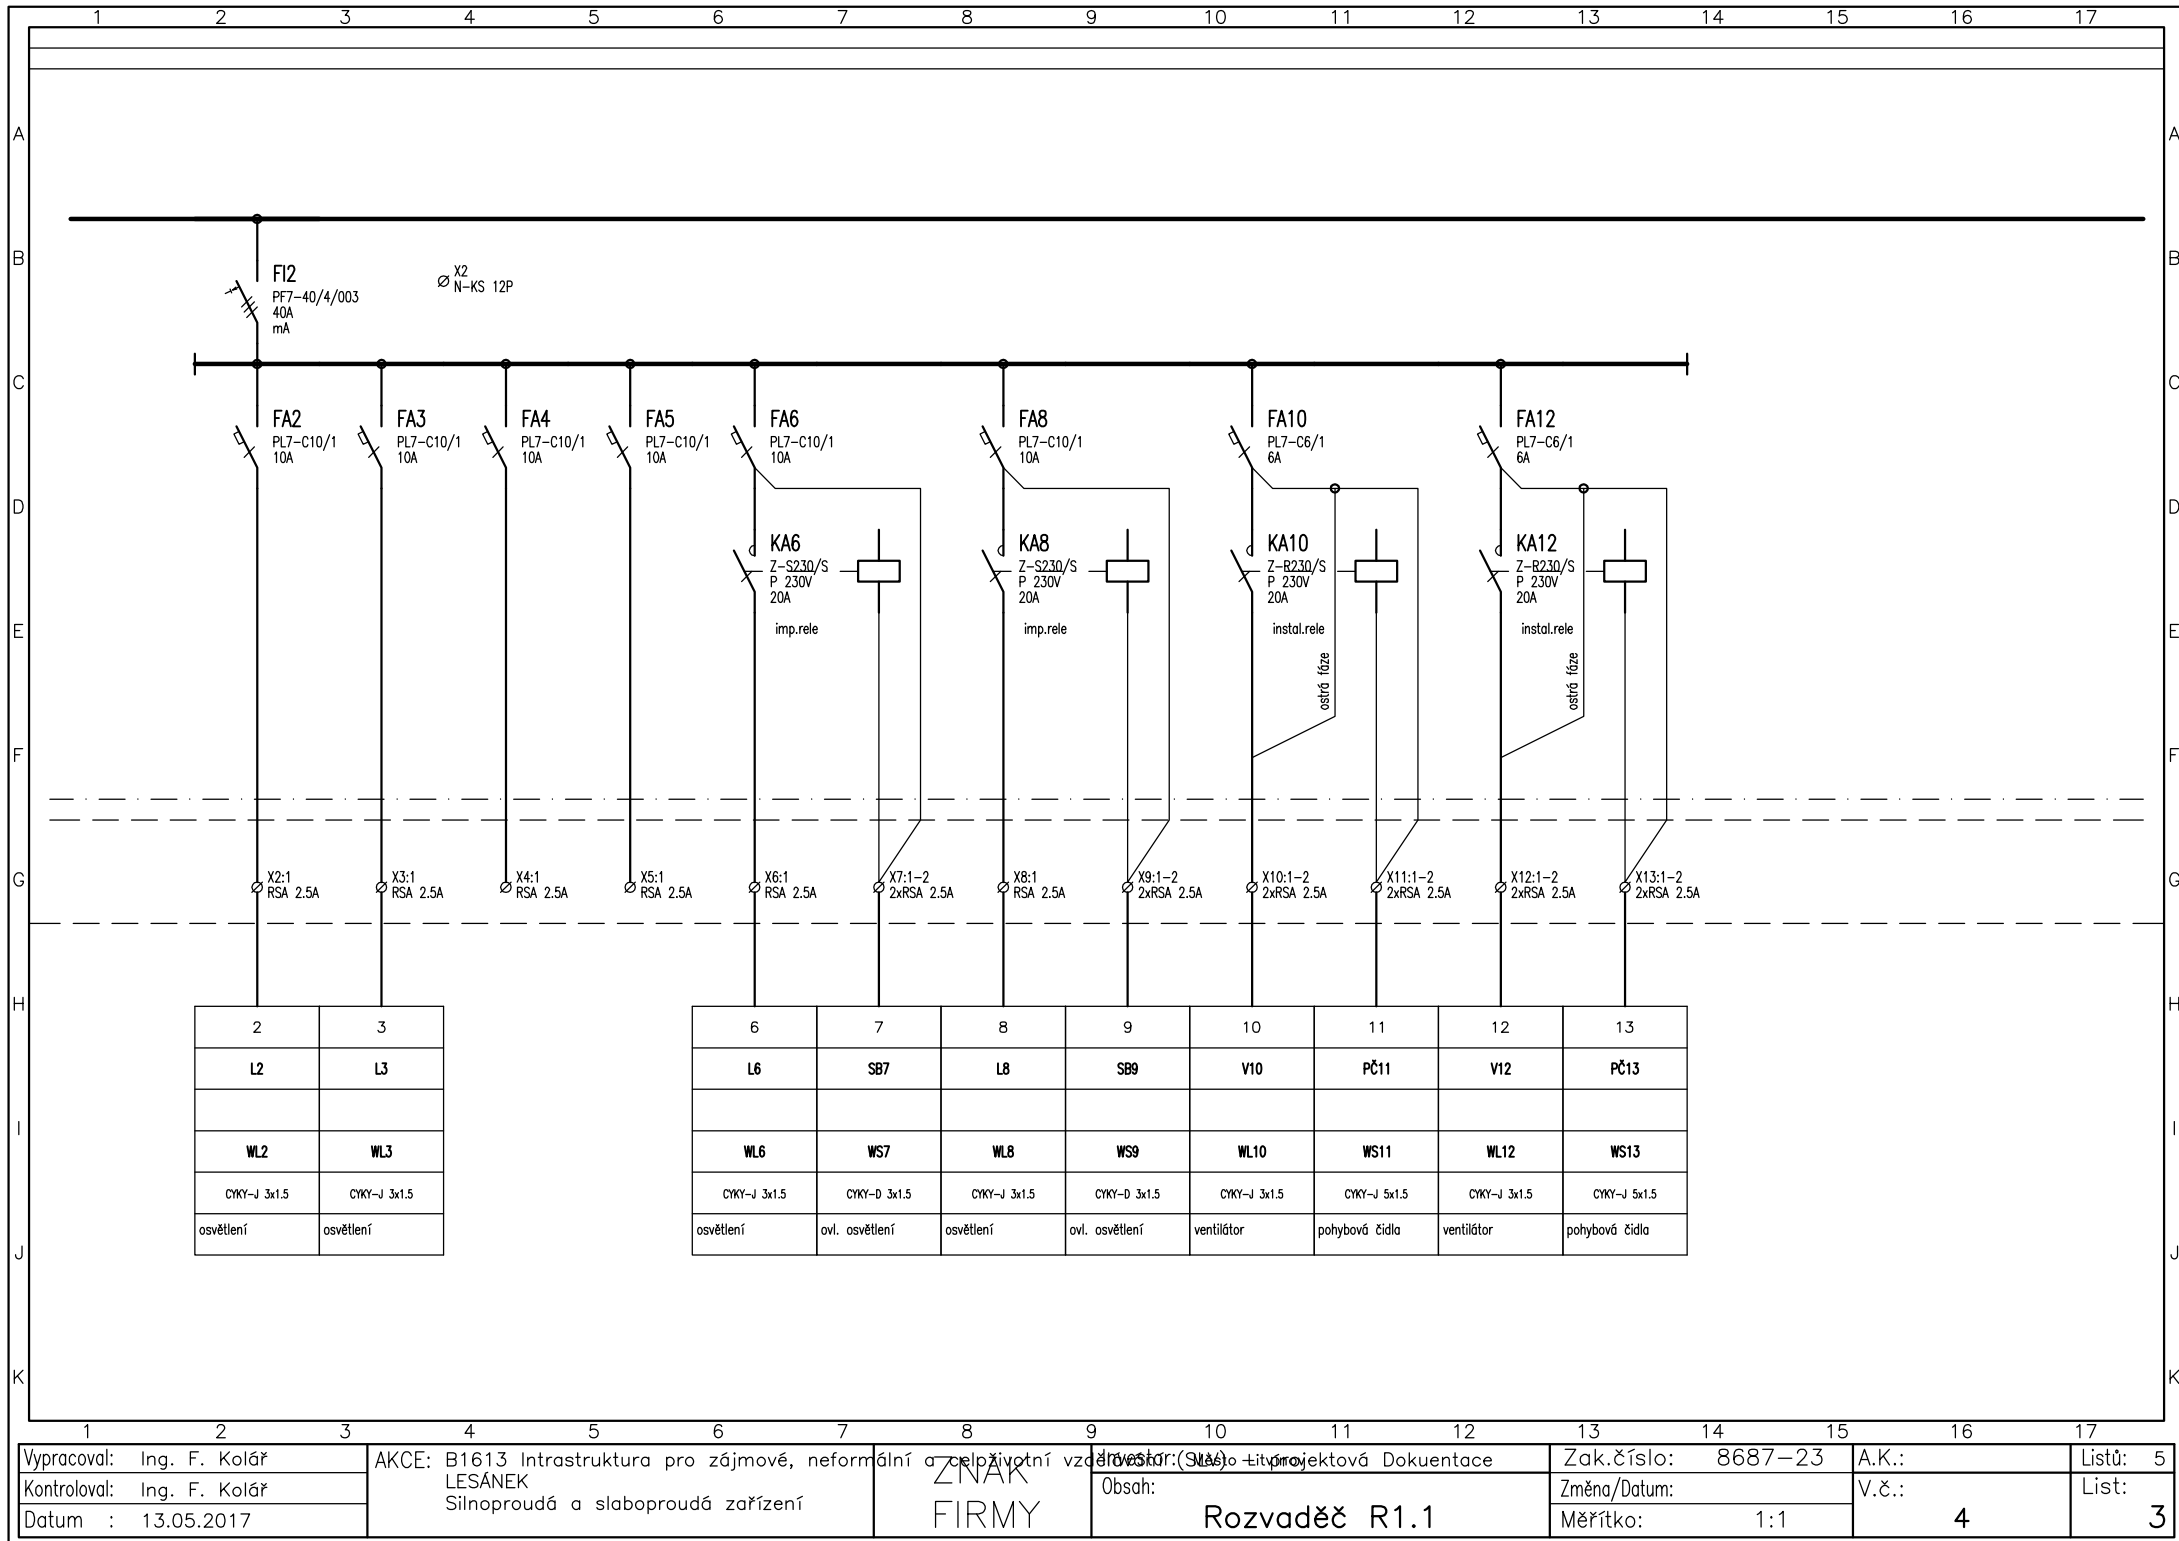

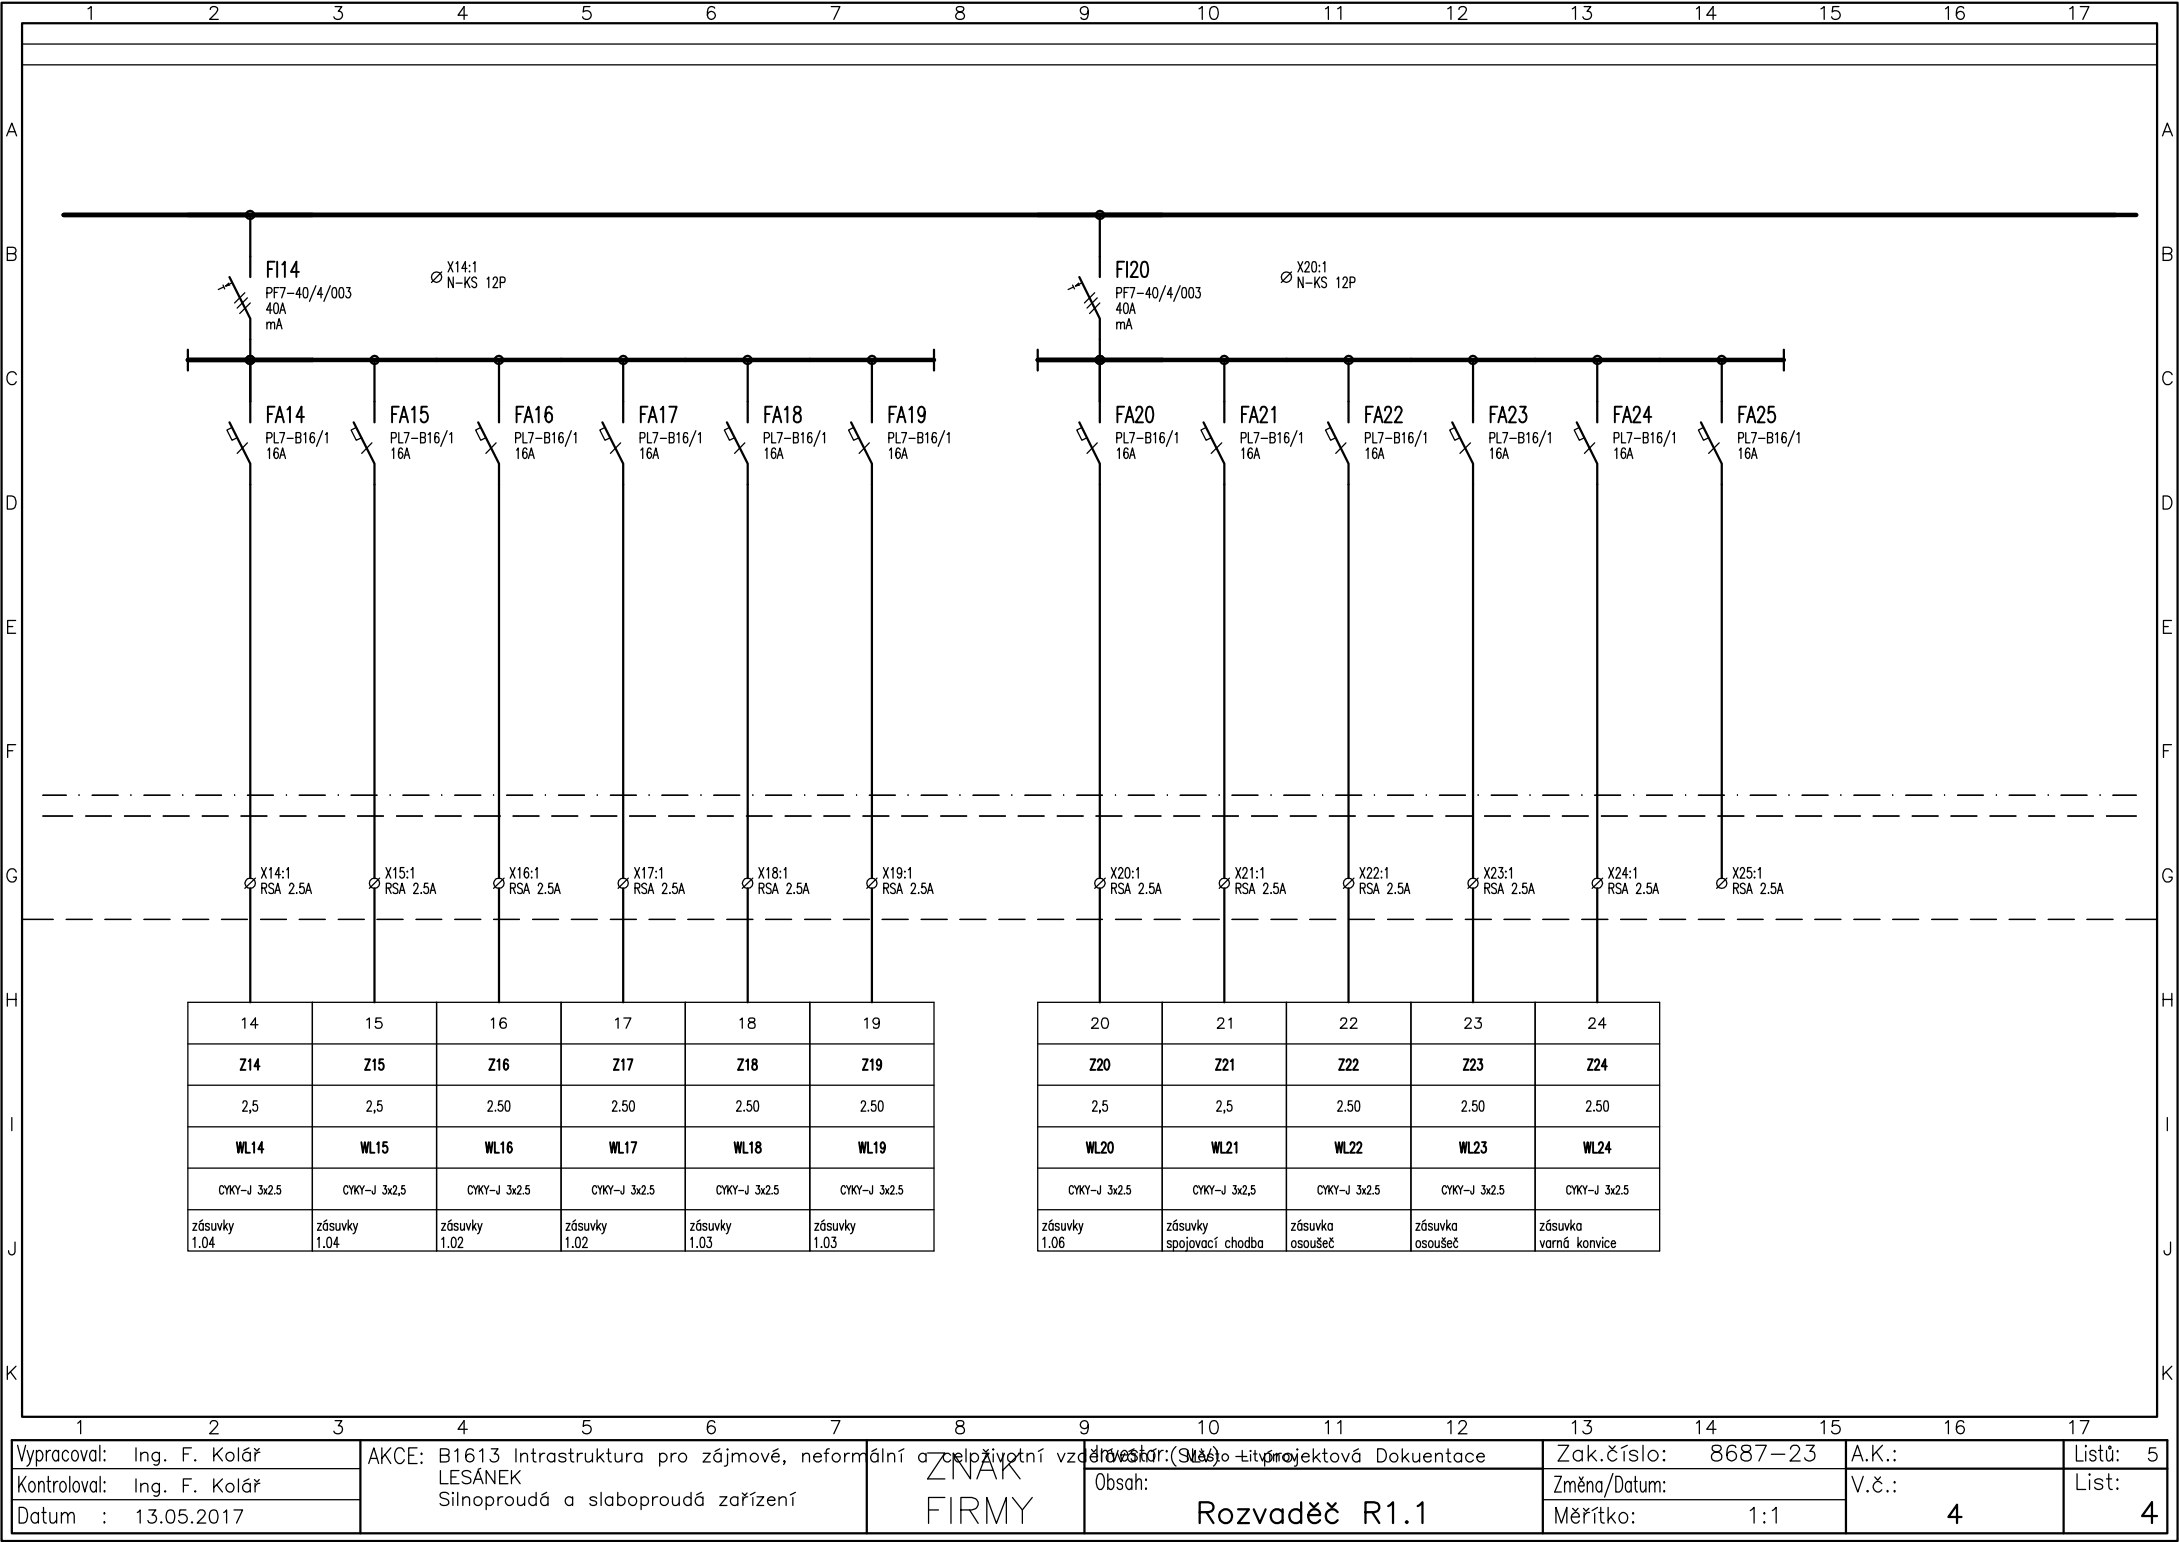

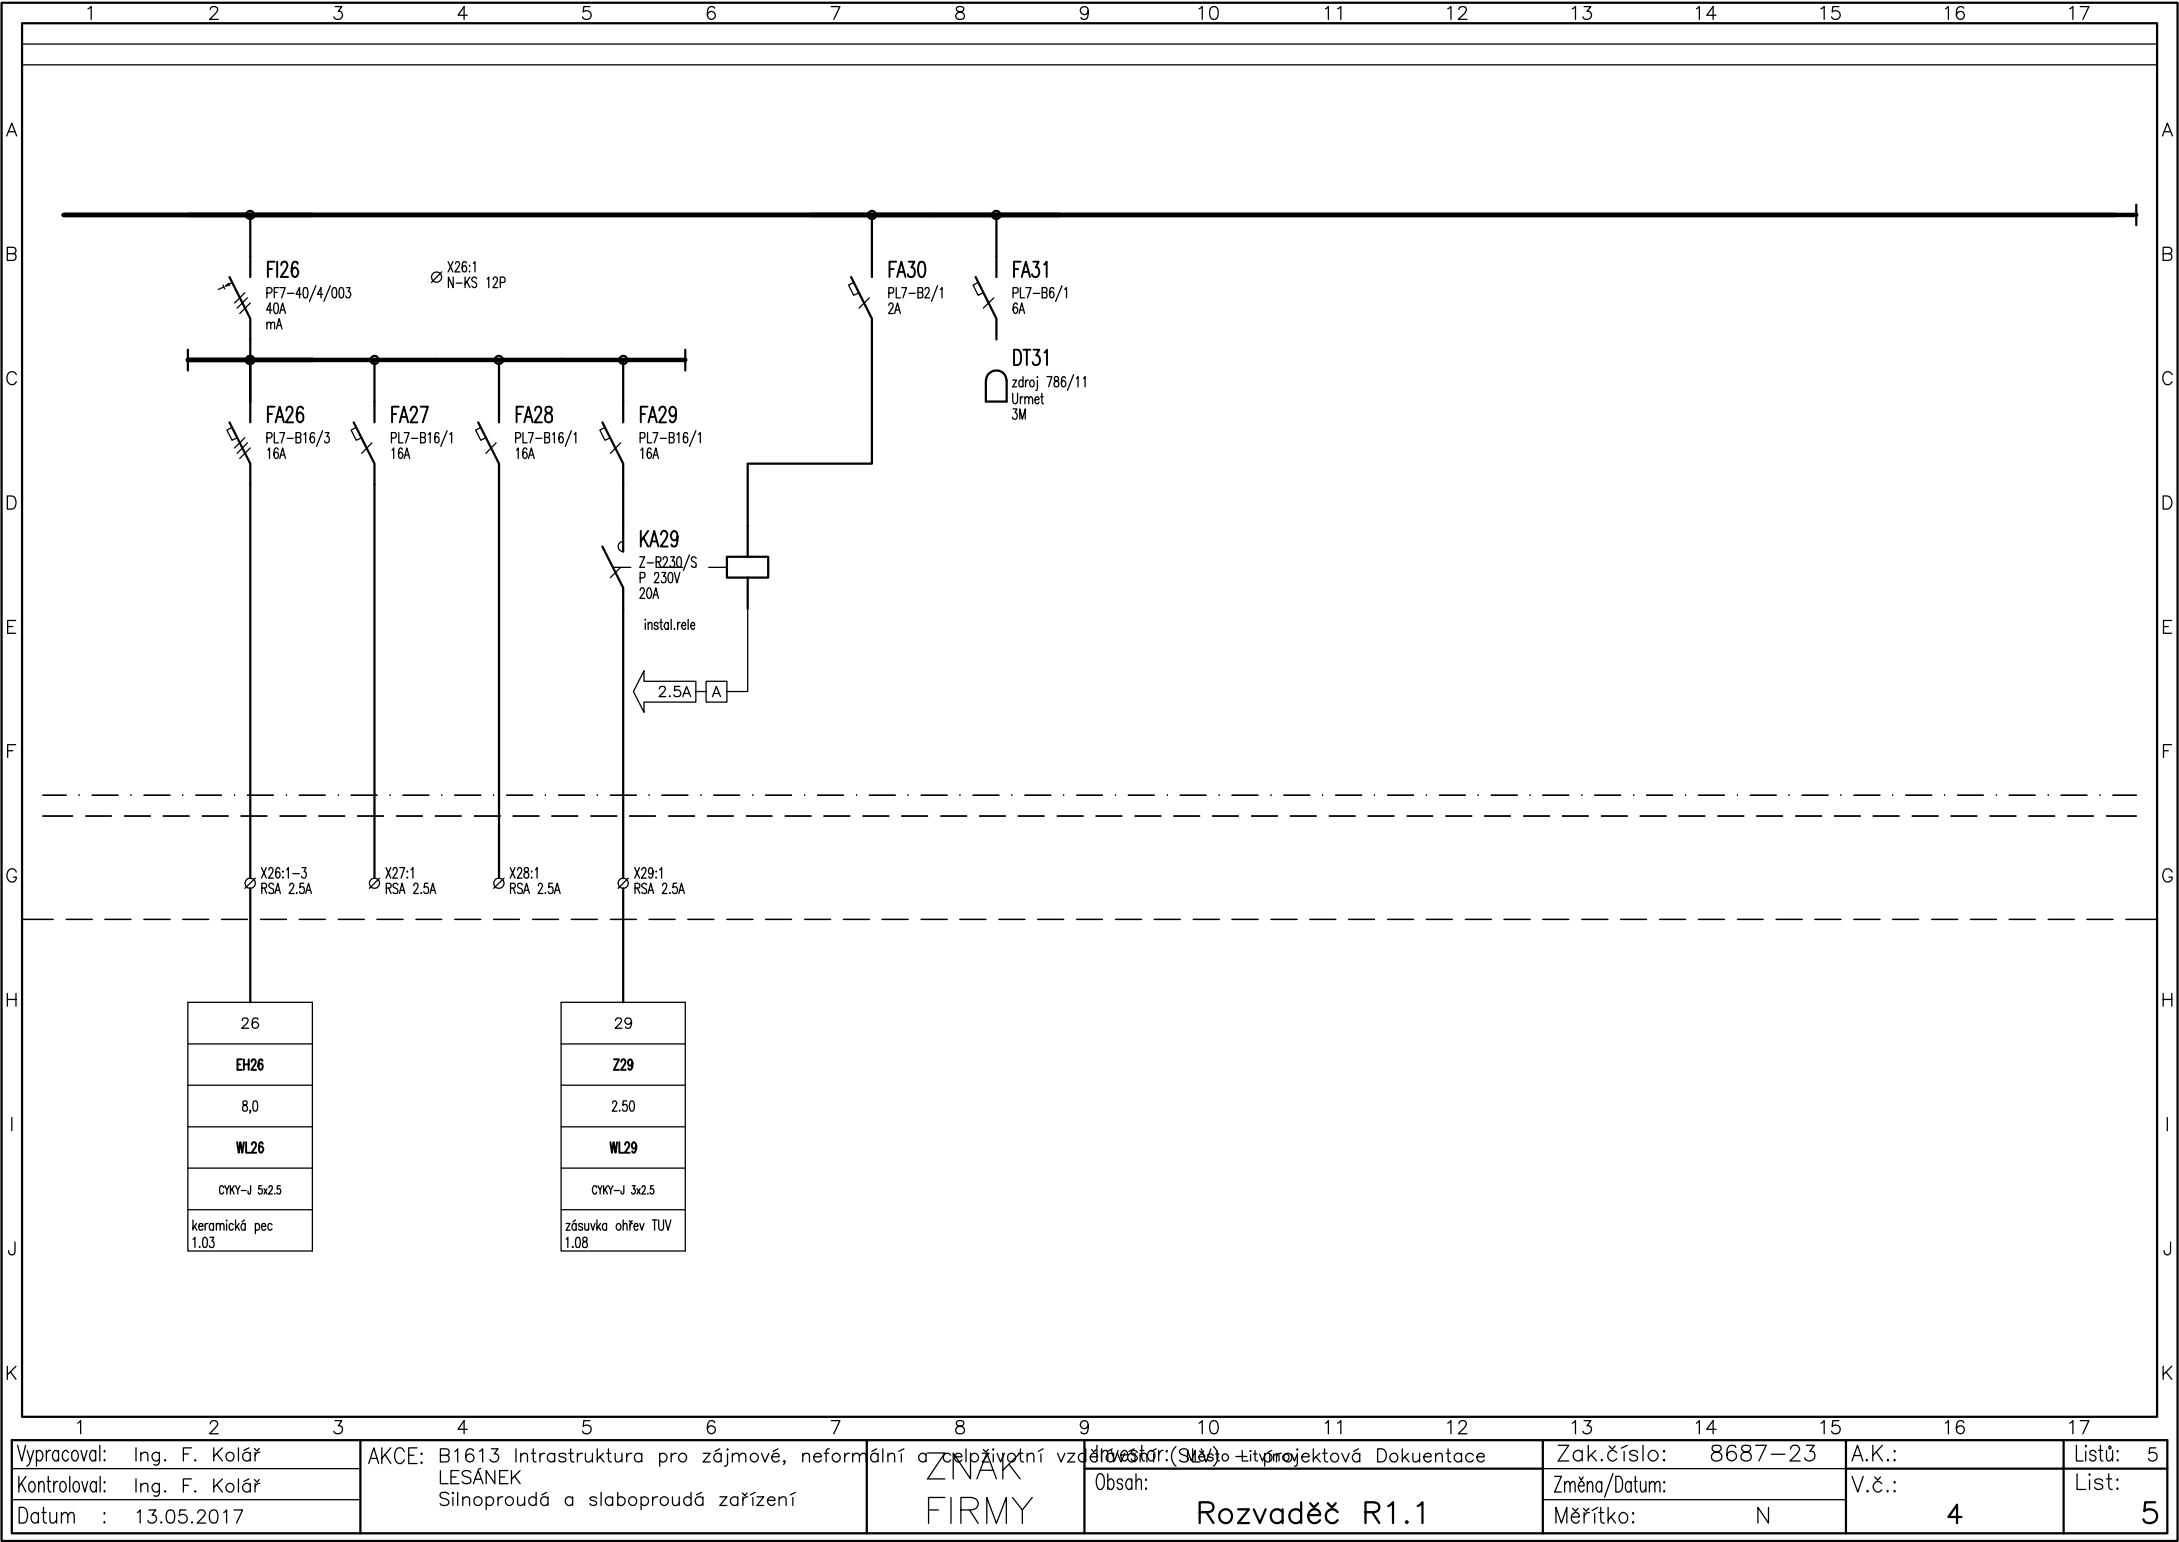

Vypracoval: Ing. F. Kolář		AKCE: B1613 Intrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SUA) - projektová Dokumentace LESÁNEK Silnoproudá a slaboproudá zařízení	ZNAK FIRMYY	Obsah: Rozvaděč R1.1		Zak.číslo: 8687-23	A.K.:	Listů: 5
Kontroloval: Ing. F. Kolář						Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 13.05.2017						Měřítko: N	4	5