

Z důvodu hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat síť vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.

Pozemky do kterých se zásáhne budou uvedeny do
předešlého stavu

LEGENDA:

[illegible]

LEGENDA ELEKTRO:

[illegible]

TYP STOŽARŮ A SVÍTEL:

OTAZNENÍ	B-X-g
STOJAN	8,0 = 133/80
VÝŠKA/NÁKLON	/ =
SITULKA	BSH AIO5 (23285) D1637 50W-T 50 W
SVIČKOVANÍ	pro stojanů 3 příchod
KABEL KE SITULCE	CYNY-J 3x1,5
JISTEN SITULKA	max 6A
PARAMETRY ZAPOJENÍ:	
PROPOVÍDÁNÍ KABEL	CYNY-J 4x16mm ²
ZPOSOB ULOŽENÍ	černá kůže/LPE 75mm
KABEL	ČSN EN 50066-2-4
	černá kůže/LPE 50mm
	ČSN EN 50066-2-4
ULOŽENÍ POD	černá kůže/LPE/LPE 100mm ČSN
VEŠKOVÁNÍ	ČSN EN 50066-2-4
ZAPOJENÍ	3-fázový napájecí CCB 4-38/11
ZEMĚNÍ	4x25 mm ² (4x25/10mm)

S-JTSK

BpV
BpV SYSTEME

ISO E

REV.	DATUM	ČEJEL VÝDANI	VÝPRAVČOVÁ	KONTROLOVÁ	SCHNALL
0	1.2.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

PRODUCENTI Y NUMERO	ZARZOLA C 172V0000068	SUPERFICIE: DUIS
---------------------	-----------------------	------------------

QUESTIONS: T DUNBARK	DATE: 12/2018	FORMAT: A2	D03
----------------------	---------------	------------	-----

	Ústecký kraj / Litvínov	
--	-------------------------	--

Mesto Litvínov


Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048,

1620,1621, rozvodec v zámeckém parku v Litvínově


0.2 SO 02 Vetejné osvětlání – POK Vnitroblok č.p.1042-1048,1520,1621

Situace, užitími, uložení kabelů, zakázky v zápočetní	
172W00065-02-DW-001V1 6 DWG	

H		C	000'01A00-NO-ZO-COMMUT/I
---	--	---	--------------------------

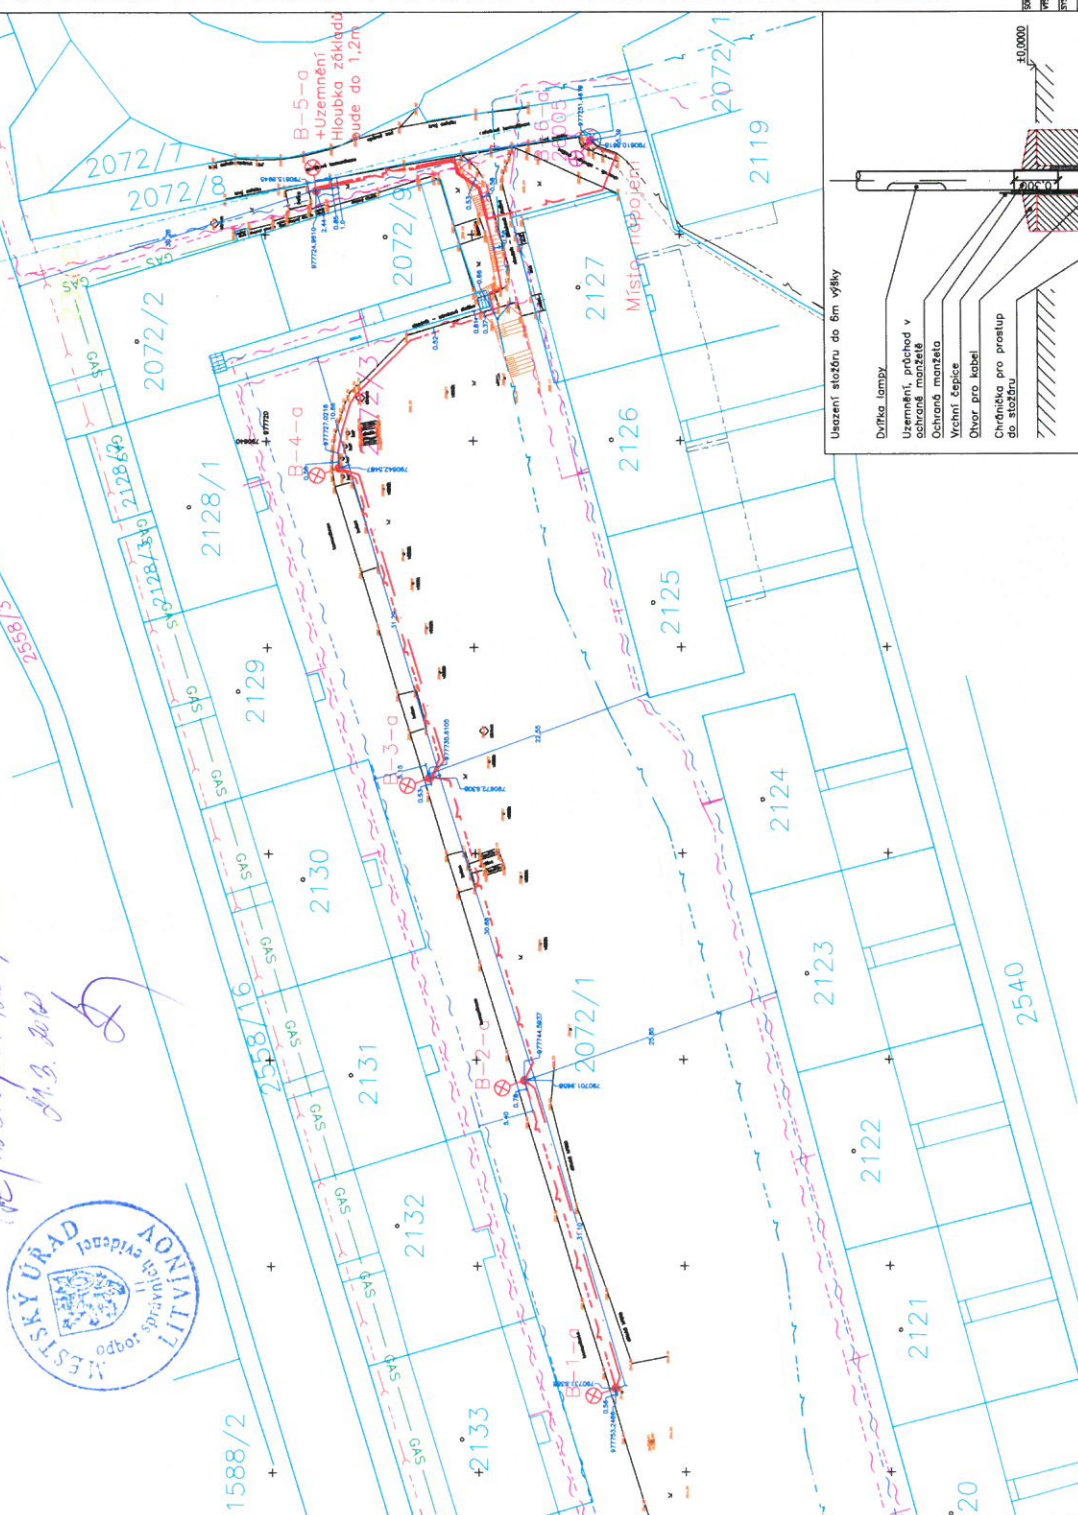


Schématické zapojení svorkovnice lamp




číslo 499/2006Sb. v pr. časti D PD, -- [-]

dle 499/2006Sb. v pz. časti C a D PD

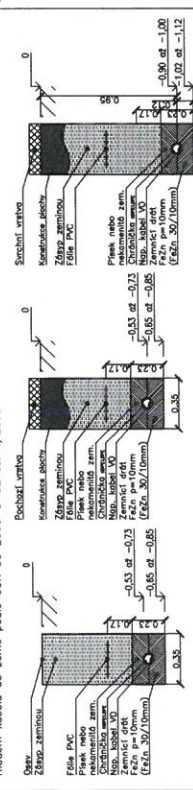


dle 499/2006Sb. v oz. části D PD. 1:25 [m]

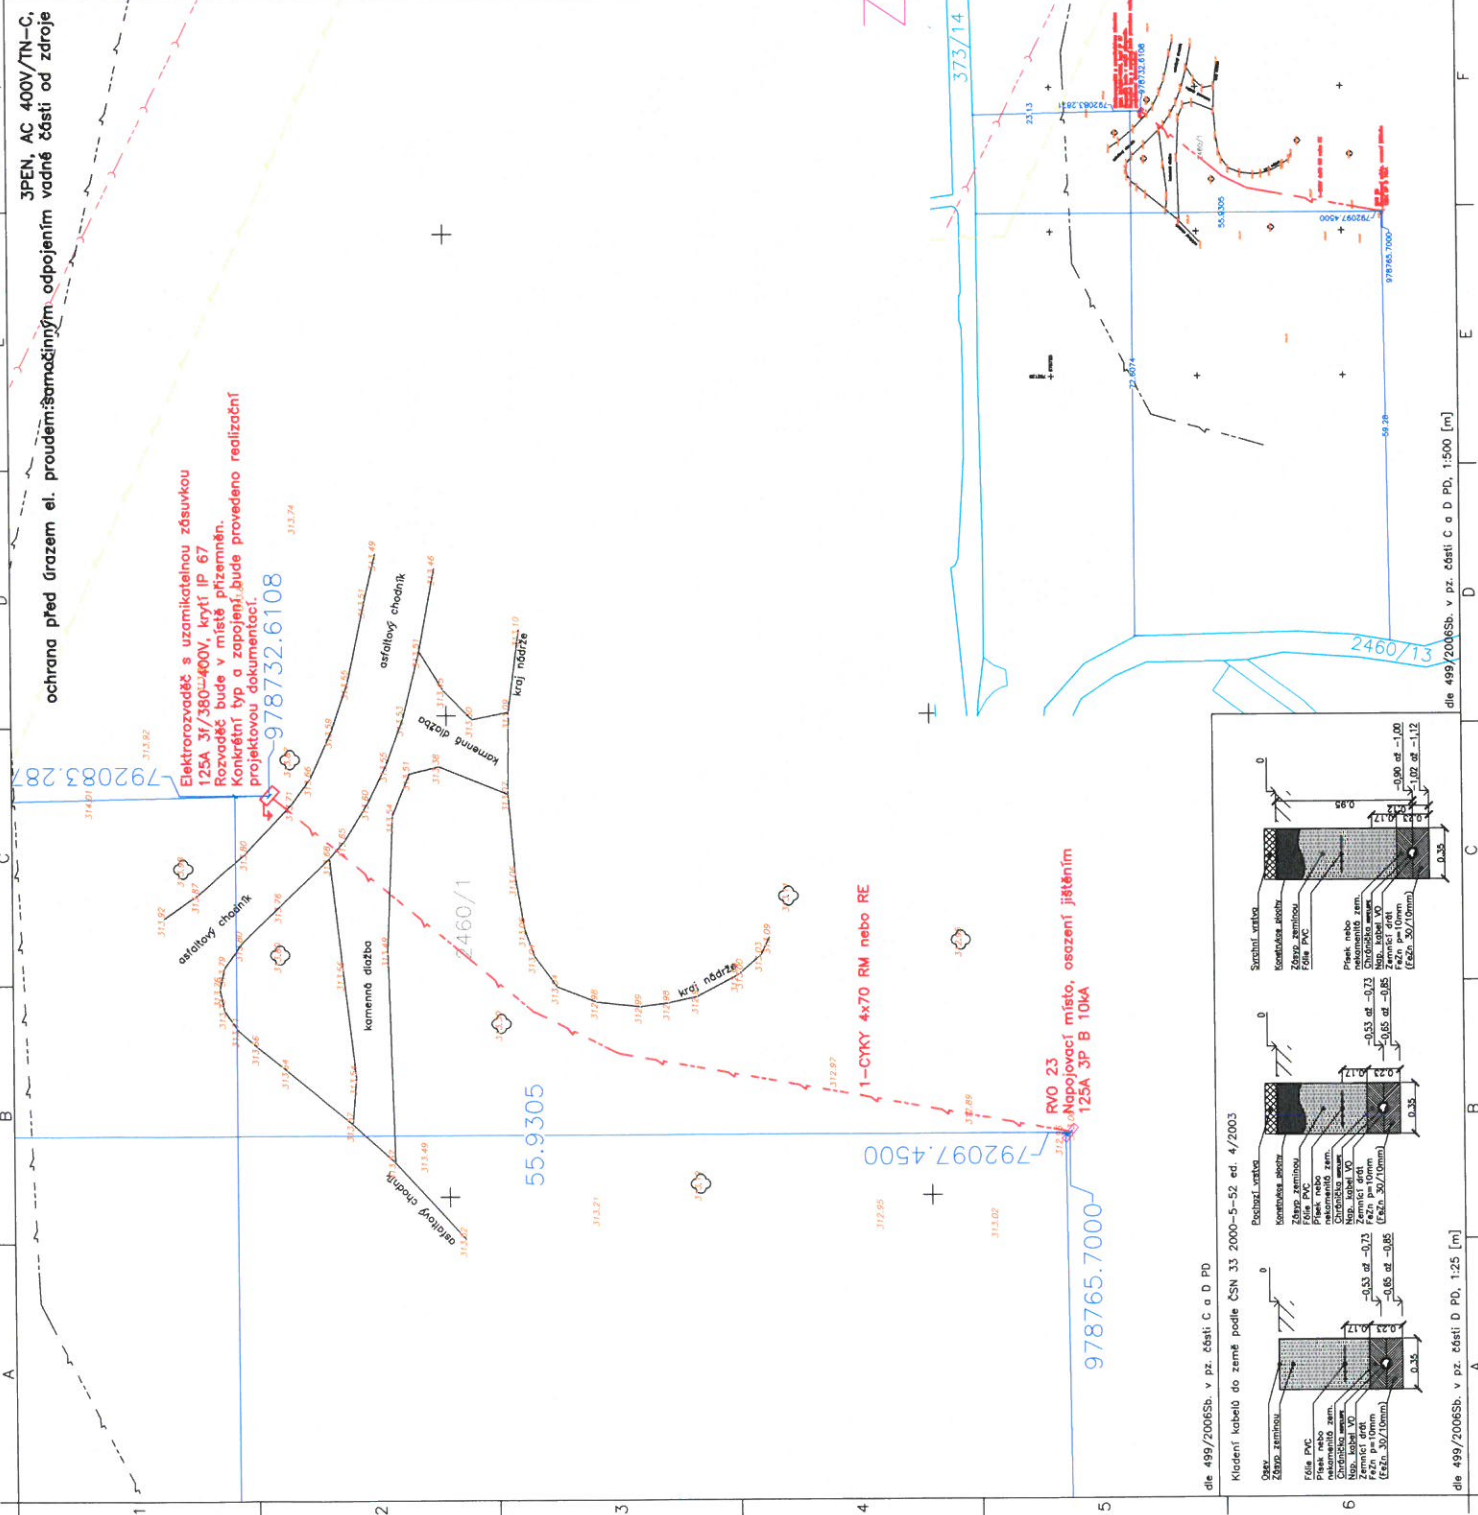

dle 499/2006Sb. v pz. části C a D PD

Kladiení kabelů do země podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 4/2003

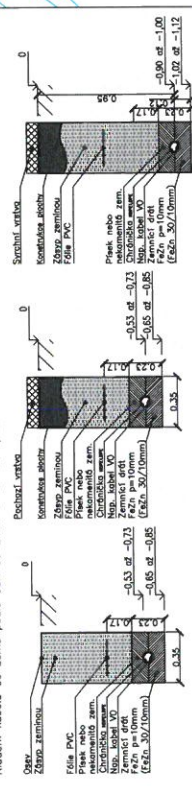

dle 499/2006Sb. v p. části D PO, 1:25 [m]

dle 499/2006Sb. v pz. části C o D PD, 1:500 [m]

0-0

1

1

Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat síť vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, motivativé přílohy nejsou zakresleny.

Pozemky do kterých se zásáhne budou uvedeny do
především stavu

[illegible]

NE / 1300 / 2019 / 200 / 24
20.5.2019

[illegible]

