

# ROZVADĚČ R3

- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

400/230V, AC 50Hz,TN–S
- \* OCHRANA:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- \* TYP:

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 72 MODULŮ
- \* INSTALOVANÝ PŘÍKON:

CELKEM P<sub>i</sub> = 23kW
- \* SOUDOBOST:

B = 0,7
- \* SUDOBOÝ PŘÍKON:

Ps = 16,1kW
- \* VÝPOČTOVÝ PROUD:

I<sub>v</sub> = 25A
- \* PŘÍVOD:

SPODEM
- \* VÝVODY:


HOREM
- \* ROZMĚRY ROZVADĚČE:

IP20
- \* KRYTÍ:

NENÍ
- \* KOMPENZACE:

|   |  |   |  |                |  |
|---|--|---|--|----------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT  |  | VYPRACOVAL                                |  | KRESLIL        |  |
| T.BEHINA  |  | T.BEHINA                                  |  | T.BEHINA       |  |
| INVESTOR:   |  | Město Litvínov, Náměstí Míru 11, Litvínov |  |                |  |
| KRAJ :  |  | Ústecký                                   |  | OBEČ: Litvínov |  |
| ČÁST PD:  |  | D1.4 - Elektroinstalace                   |  |                |  |
| AKCE:   |  |   |  |                |  |
| Stavební úpravy vnitřních prostor<br>MŠ Ladova č.p.1676 V Litvínově<br>a úprava stávající komunikace k altánku<br>2.etapa                               |  |   |  |                |  |
| OBSAH:  |  |   |  |                |  |
| Schema rozvaděče R3   |  |   |  |                |  |
| Tomáš Behina<br>Samostatný projektant elektro<br>Bitozeves 125, 440 01 Louňy<br>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793<br>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz |  |   |  |                |  |
| ZAK. Č.: 33/2018  |  |   |  |                |  |
| FORMÁT: ---   |  |   |  | KOPIE:         |  |
| DATUM: 02/2018  |  |   |  |                |  |
| STUPEŇ: DPS   |  |   |  |                |  |
| MĚŘÍTKO: ---  |  |   |  |                |  |
| VÝKRES Č.: D1.4-08  |  |   |  |                |  |



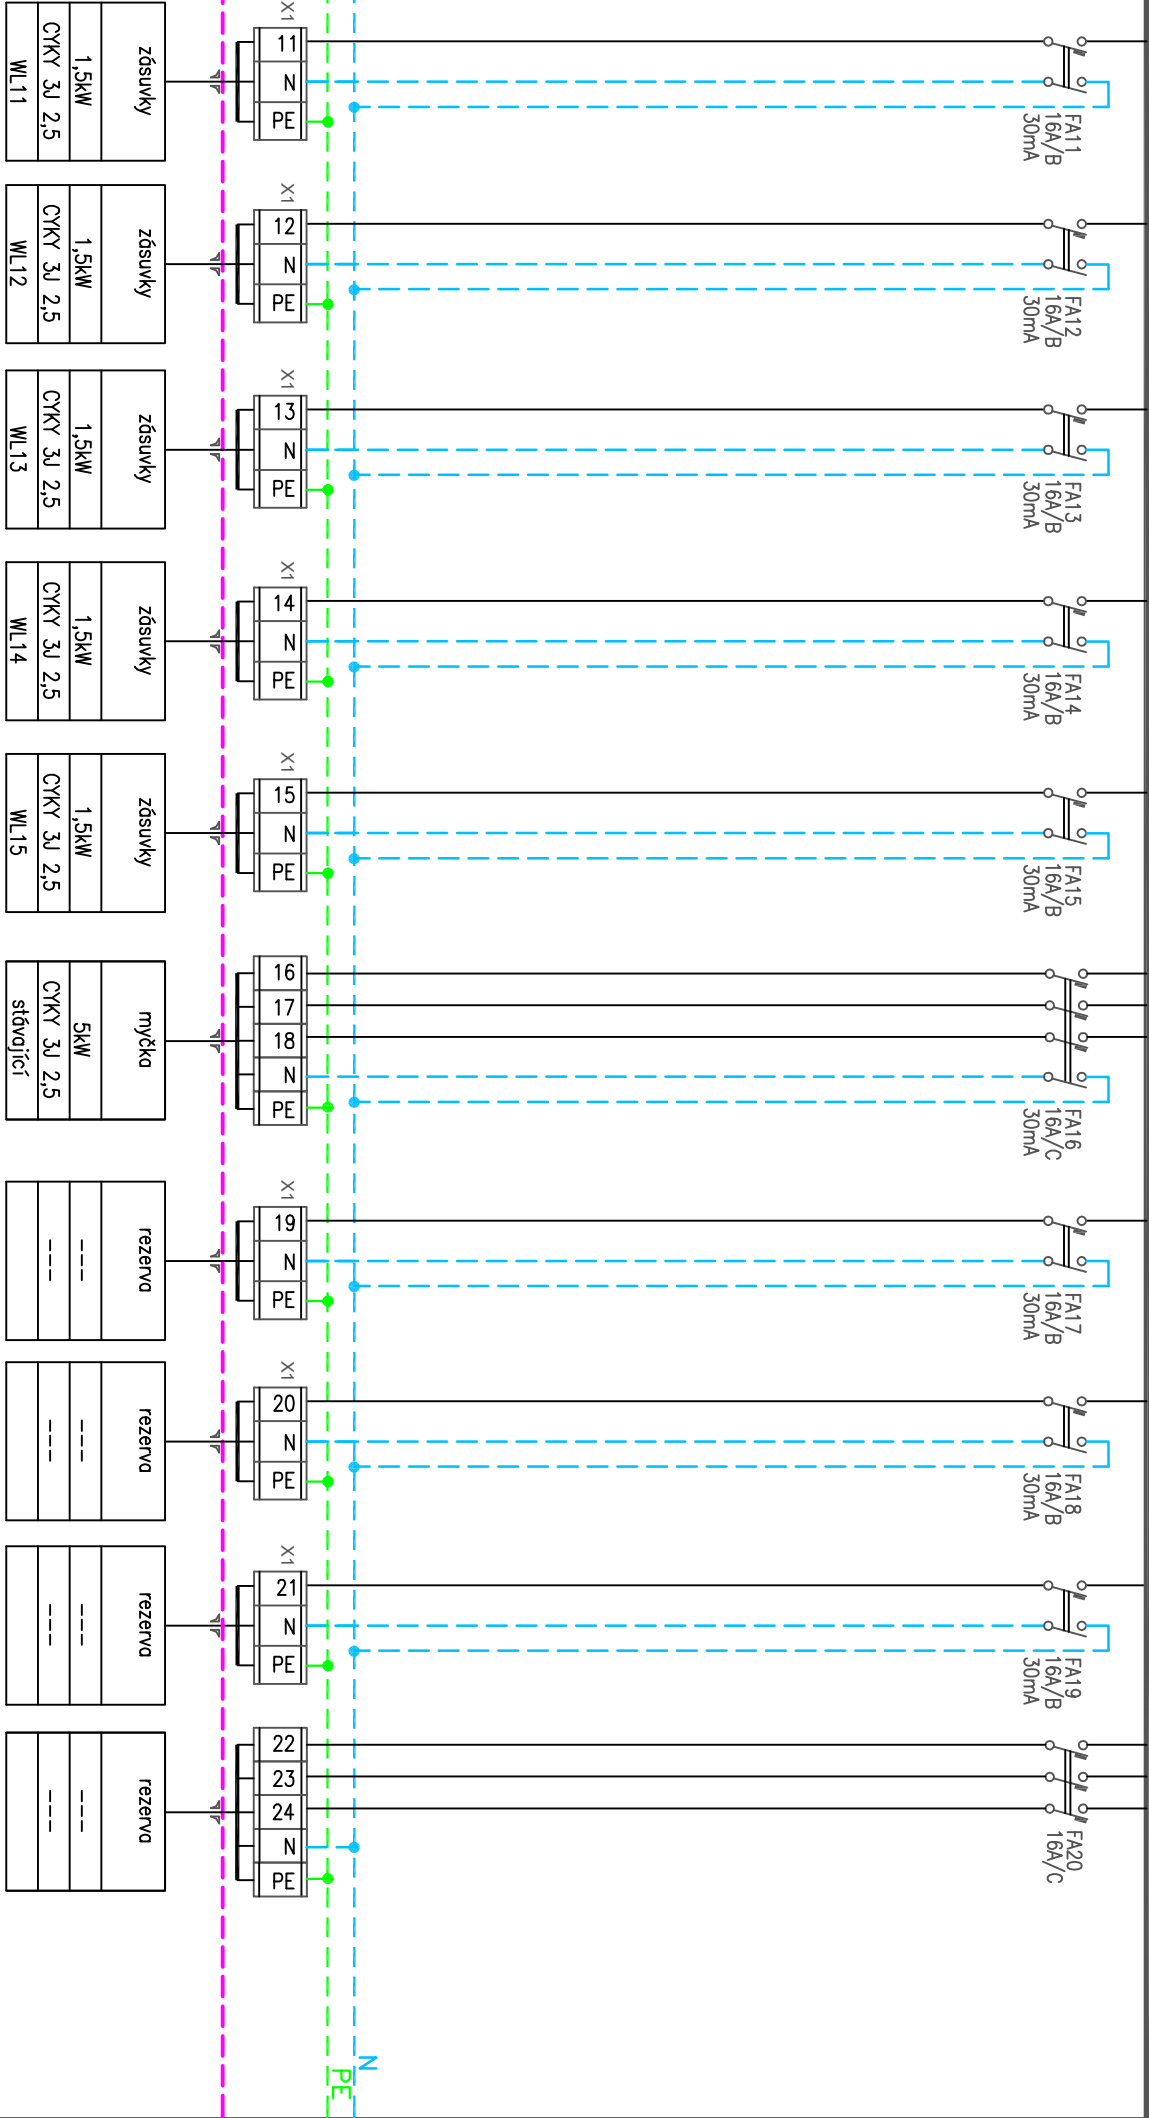

zakázka:

příloha:

číslo listu:

SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R3