



ZAŘÍZENÍ č. 15  
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
P1-CHLAPCI-3NP  
V<sub>0</sub> = 390 m<sup>3</sup>/h  
P<sub>E</sub> = 0,05 KW (230 V)

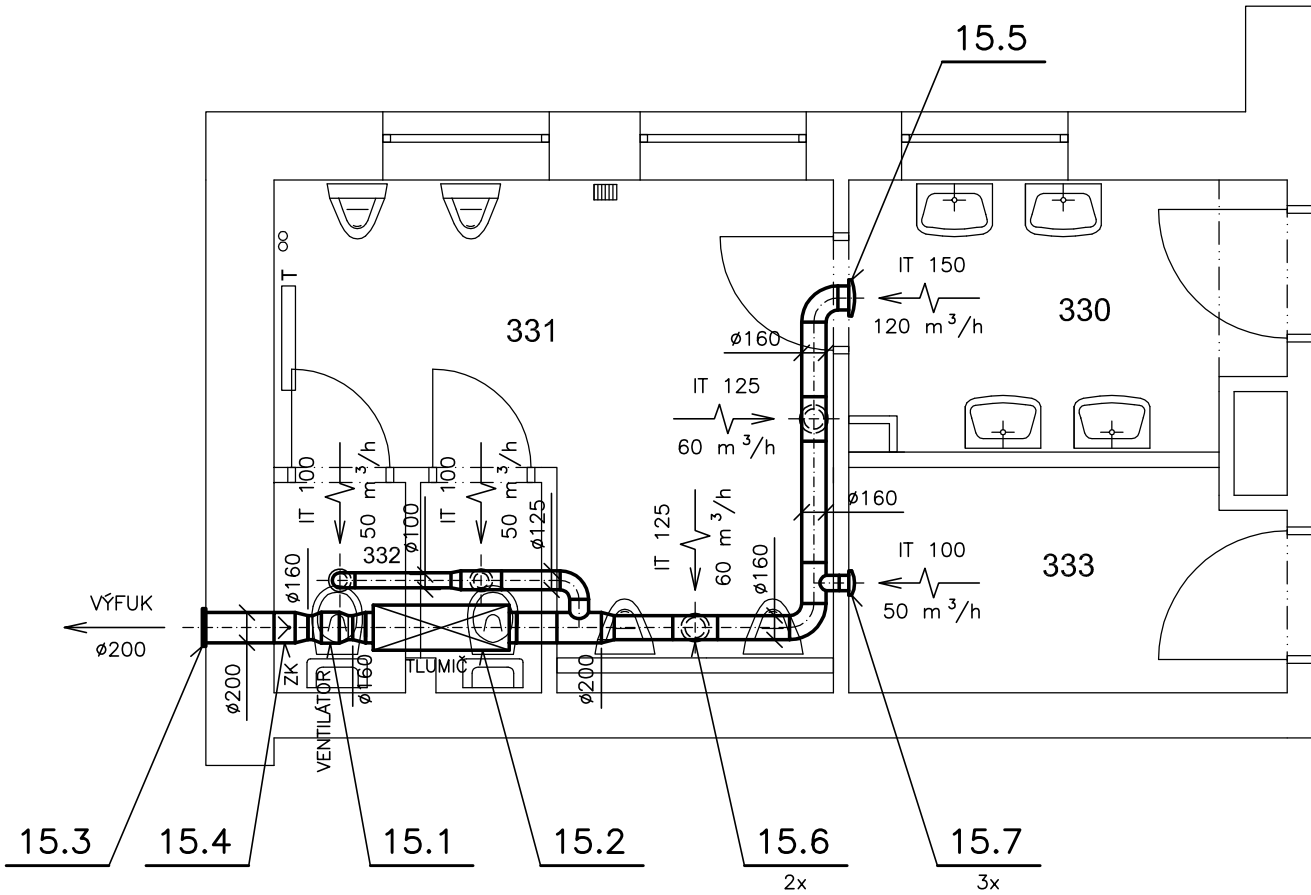

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	plocha [m2]	Obvod [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
330	WC CH-předsíň	4,906	9,400	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
331	WC CH-pisoáry	9,336	13,720	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
332	WC CH-kabiny	2,298	8,900	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
333	Úklid	4,193	8,780	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
		20,733	40,800				

ZAŘÍZENÍ č. 16  
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
P1-DÍVKY-3NP  
V<sub>0</sub> = 420 m<sup>3</sup>/h  
P<sub>E</sub> = 0,05 KW (230 V)

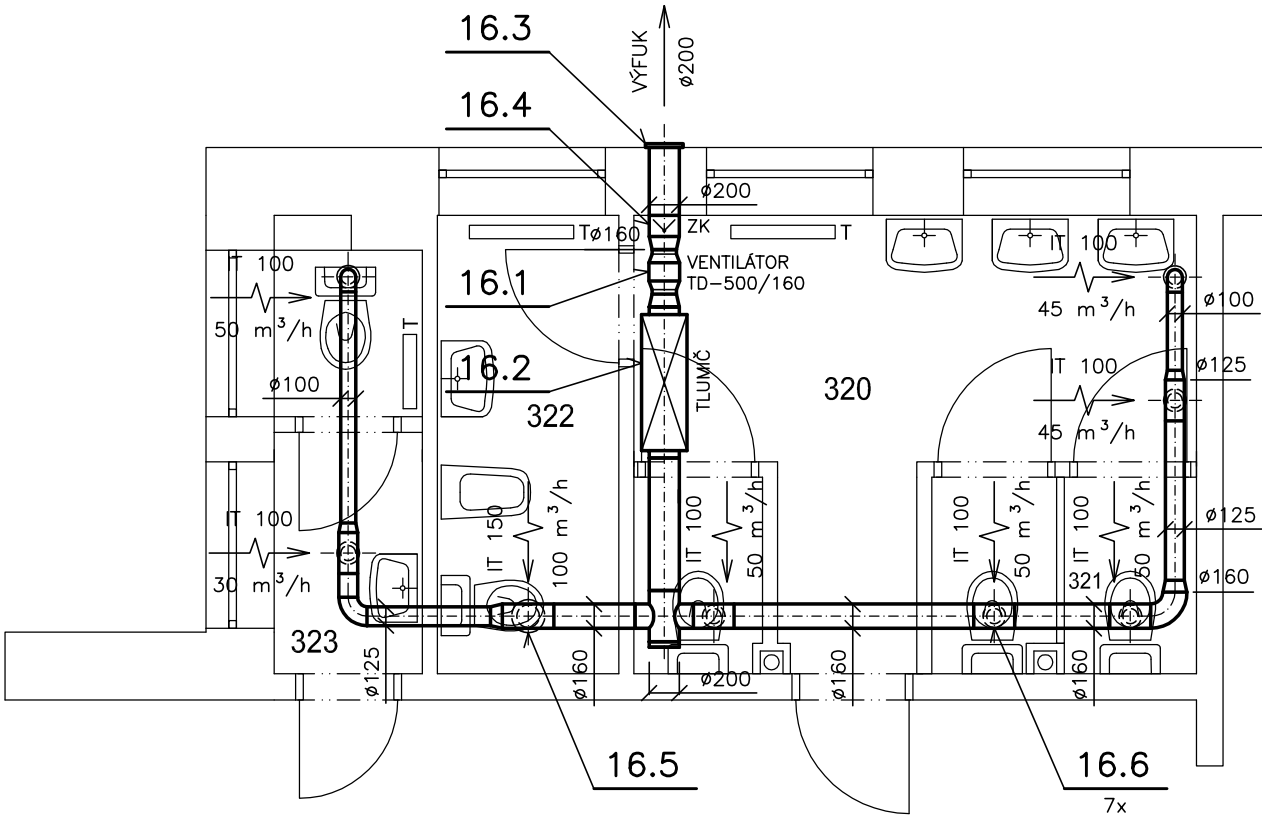


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	plocha [m2]	Obvod [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
320	WC D-předsíň	7,335	13,500	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
321	WC D-kabiny	3,262	12,900	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
322	WC D-hygienická kabina	3,636	8,460	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
323	WC personál	2,641	9,310	KD	KO (2000), M	M	KS s požílbkem
		16,874	44,170				

POKUD NENÍ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE VÝKRESE, BUDE POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ POD STROPEM, POD NOSNÍKEM NEBO VE STAVEBNÍM OTVORU K TOMU URČENÉM.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Matoušek Petr		Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div>	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo  <b>11</b>
					3	
					Stupeň projektu	
					DPS	
	ČÁST (SO,PS):	3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 1.pavilon - Modrá budova			Datum dokončení	13.04.2016
Číslo zakázky					8366-26	
OBSAH:	WC 3.np - VZT					
OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo archivní: BPO 5-92646		