



## Technické služby Litvínov s.r.o.

**S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov**  
**IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 31.3. 2017

Ing. Pavel Adamec  
Sádecká 62  
438 01 Holedeč

Vyřizuje: Technik VO  
Petr Erlitz  
Mobil: 734407225  
E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)

**Věc: Vyjádření pro územní souhlas a stavební povolení.**

**Akce: „ K 1606 – Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova – projektová dokumentace, Litvínov“**

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení, pokud v tomto místě dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení, požadujeme dodržení těchto podmínek.


- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zákres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.

S pozdravem

V Litvínově  
Dne: 4.4. 2017  
Technik VO: Petr Erlitz

**Technické služby Litvínov**  
**s.r.o.**  
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
IČO: 254 23 835

•

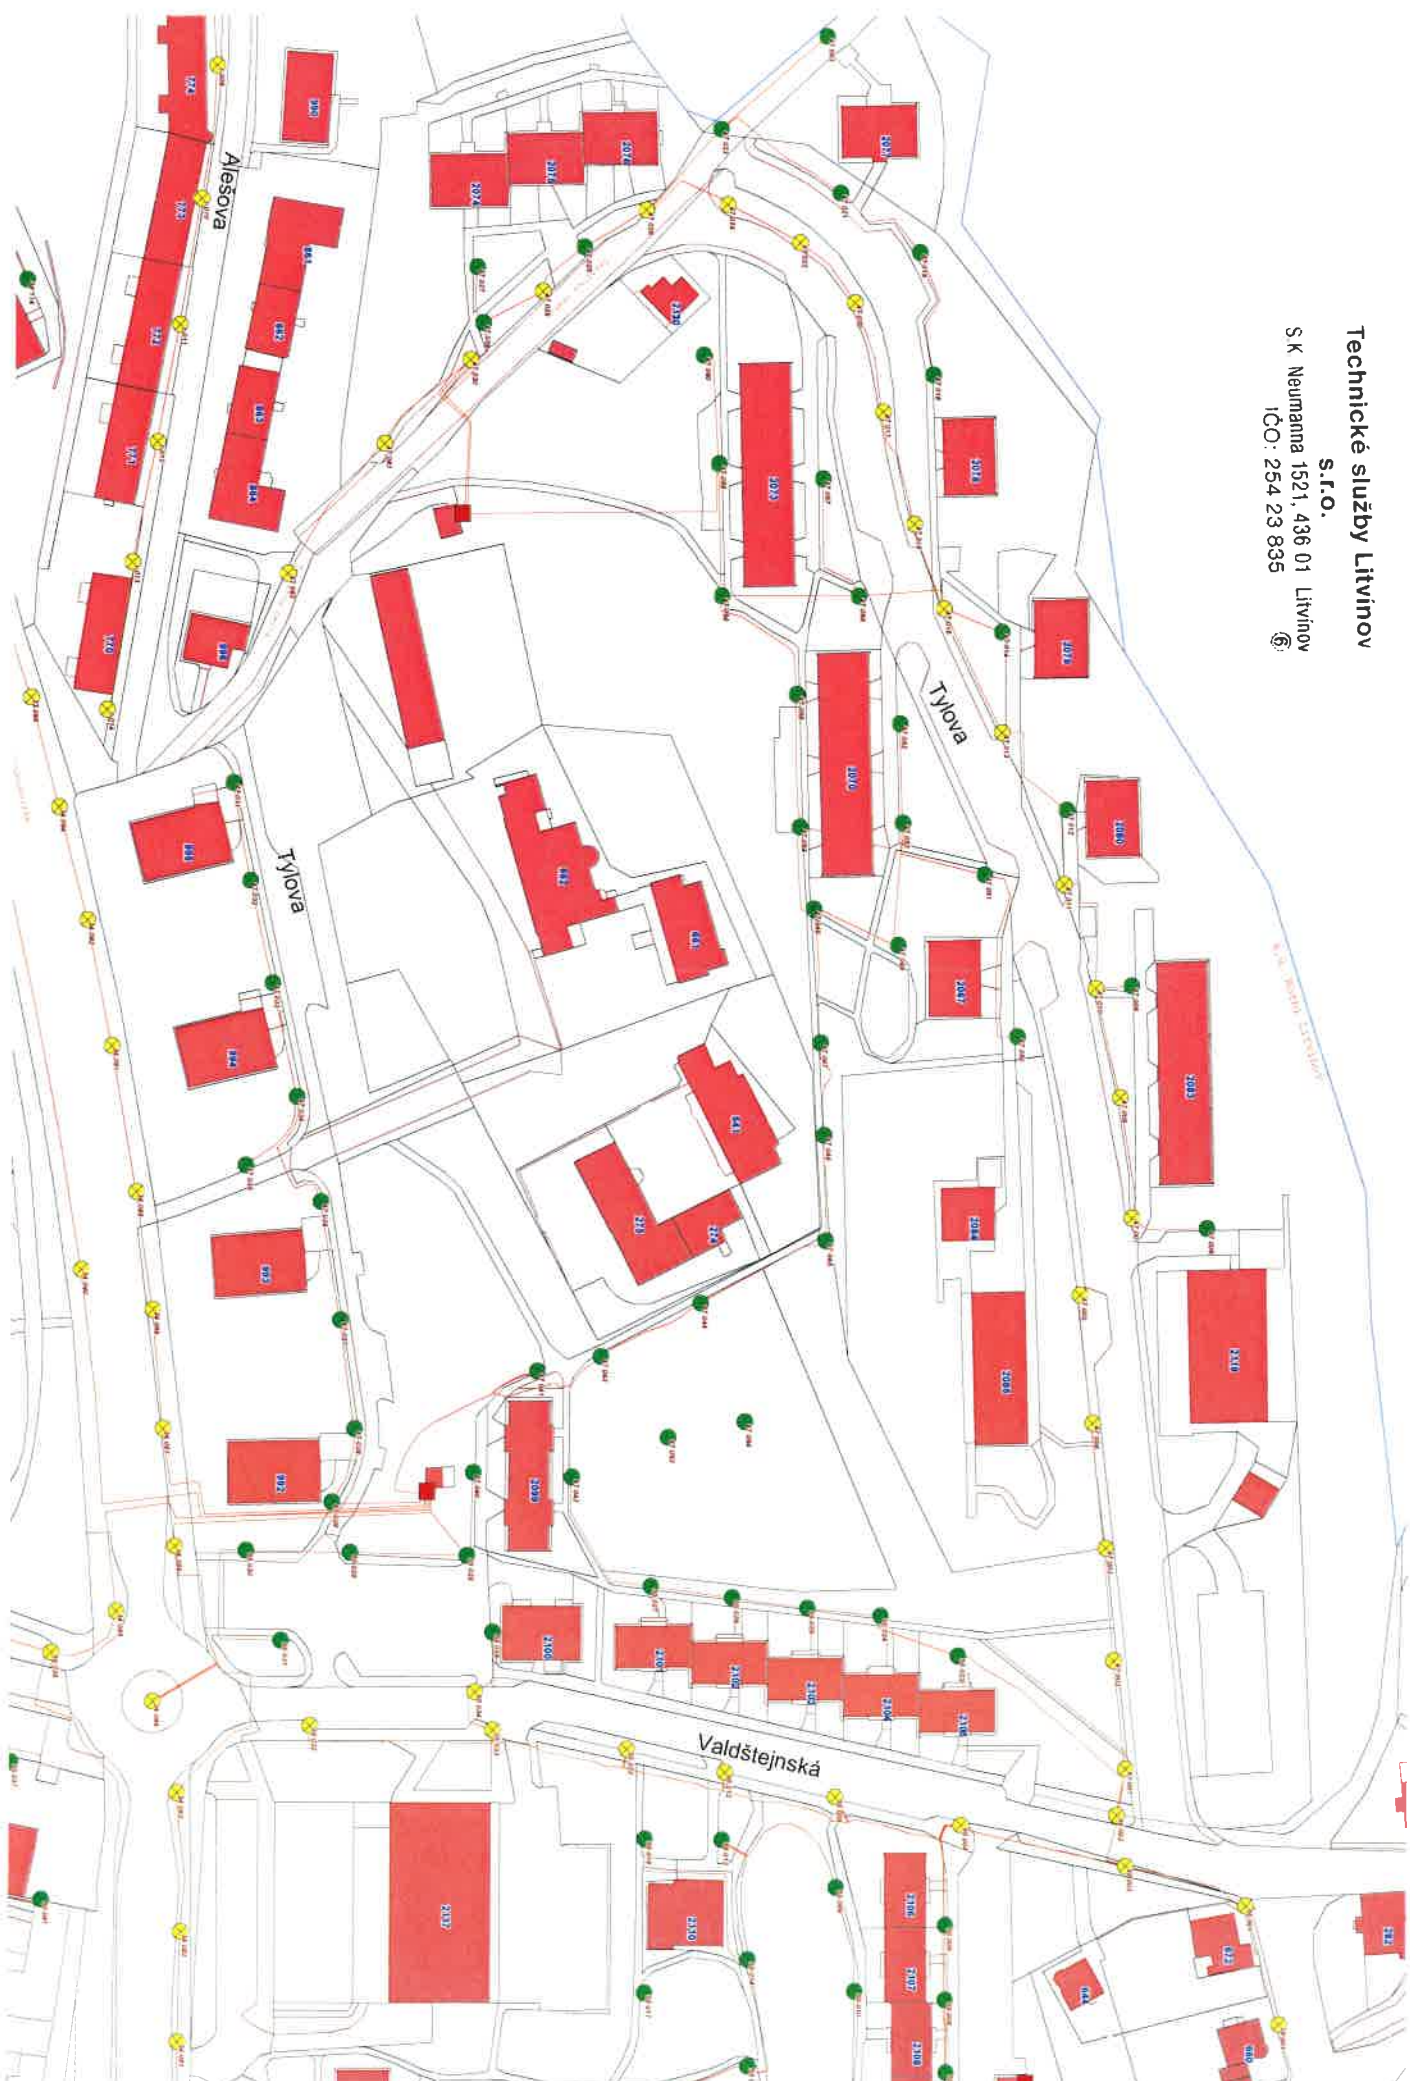

## Petr Erlitz

---

**Od:** Pavel Adamec <pdtylovalitvinov@centrum.cz>  
**Odesláno:** 31. března 2017 8:20  
**Komu:** Petr Erlitz  
**Předmět:** Žádost o vyjádření ke stavbě  
**Přílohy:** B2\_Situace stavby (koordinační)-Model.pdf; A. Průvodní zpráva\_Tylova Litvínov.pdf; Průvodní zpráva\_vo.pdf; Technická\_zpráva\_OK.pdf

**Důležitost:** Vysoká

Dobrý den,

tímto Vás žádám o vyjádření ke stavbě , uvedené níže (Akce).

Vyjádření potřebujeme pro **územní souhlas - VO a stavební povolení - komunikace**

**Akce : K 1606 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova - projektová dokumentace, Litvínov**

Investor ( stavebník) : Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Žadatel : Ing. Pavel Adamec, Sádecká 62, 438 01 Holedeč, tel. 608949595

V příloze zasílám přílohy :

A- Průvodní zprávu

B2 - Celkovou (koordinační) situaci stavby

Technickou zprávu -VO

Průvodní zprávu - VO

Moc děkuji za spolupráci.

Předem děkuji. S pozdravem Ing. Pavel Adamec