


ZAŘÍZENÍ č. 5
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
P4–CHLAPCI–1NP
 $V_0 = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_E = 0,044 \text{ KW (230 V)}$

WC chlapci

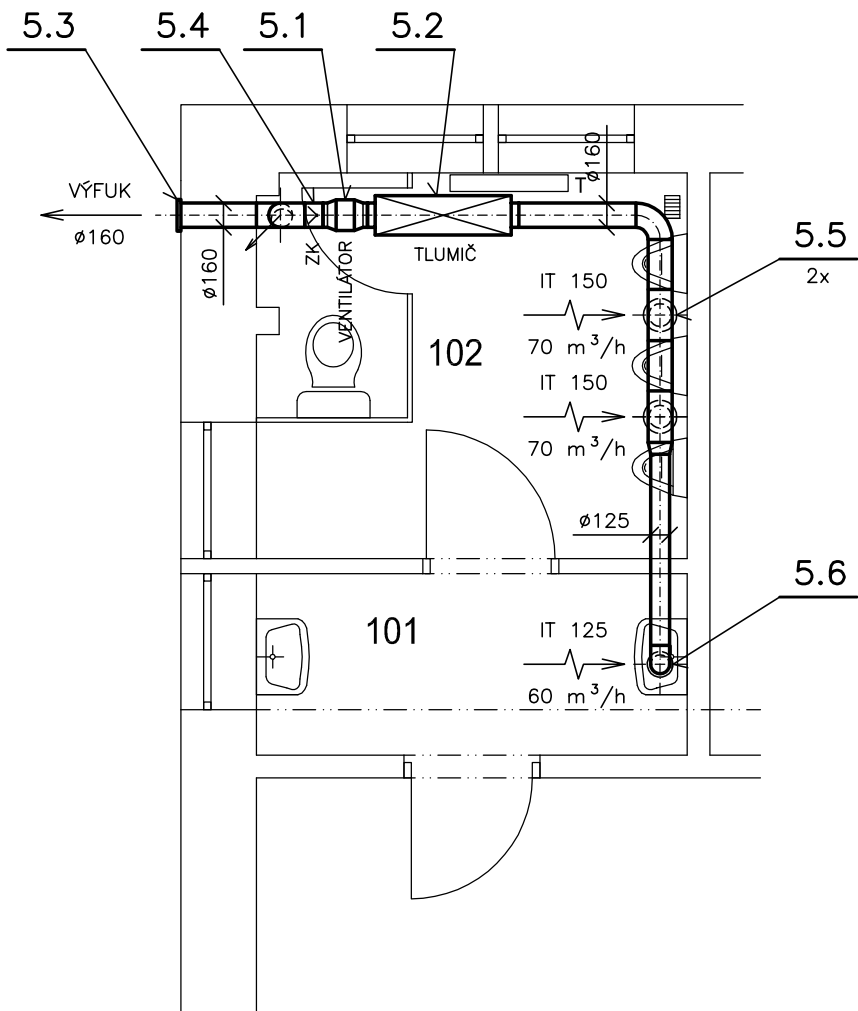


Tabulka místností

Označení	Funkce	Plocha [m2]	Obvod [m]
101	WC-chlapci-předsíň	3,420	8,100
102	WC-chlapci	7,218	11,100
		10,638	19,200

ZAŘÍZENÍ č. 6
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
P4–DÍVKY–1NP
 $V_0 = 210 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_E = 0,044 \text{ KW (230 V)}$


WC dívky

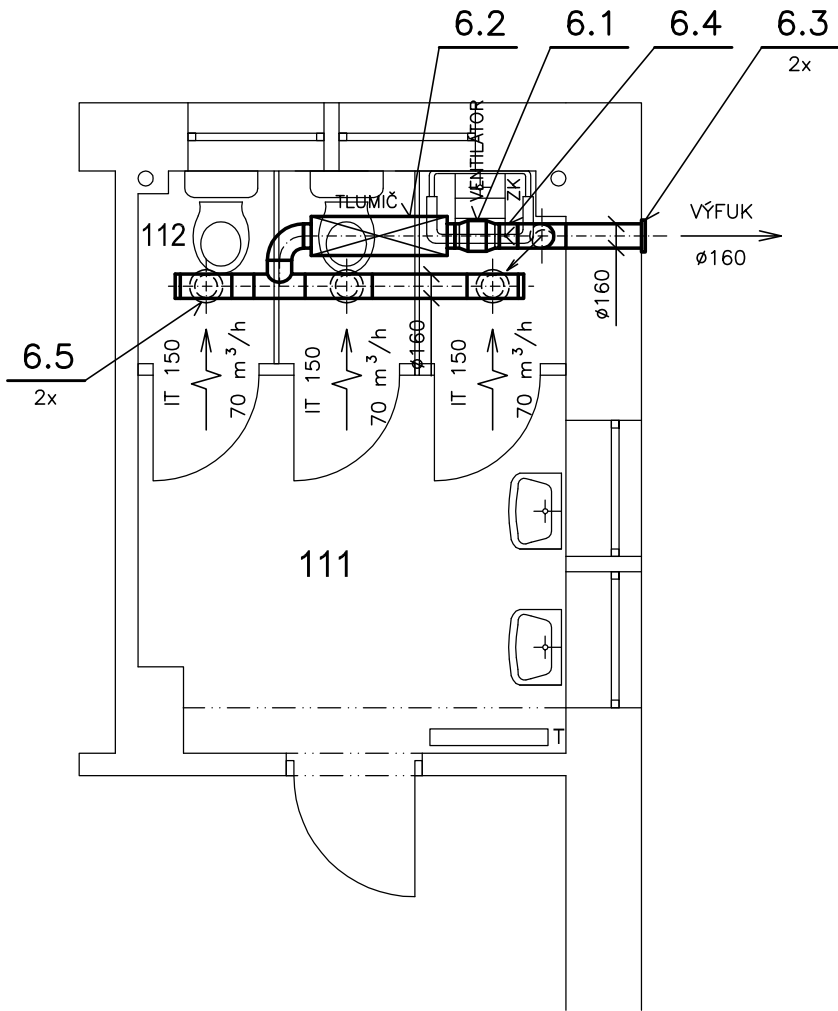

Tabulka místností


Označení	Funkce	Plocha [m2]	Obvod [m]
111	WC-dívky-předsíň	6,904	10,660
112	WC-dívky	3,548	8,210
		10,452	18,870

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU

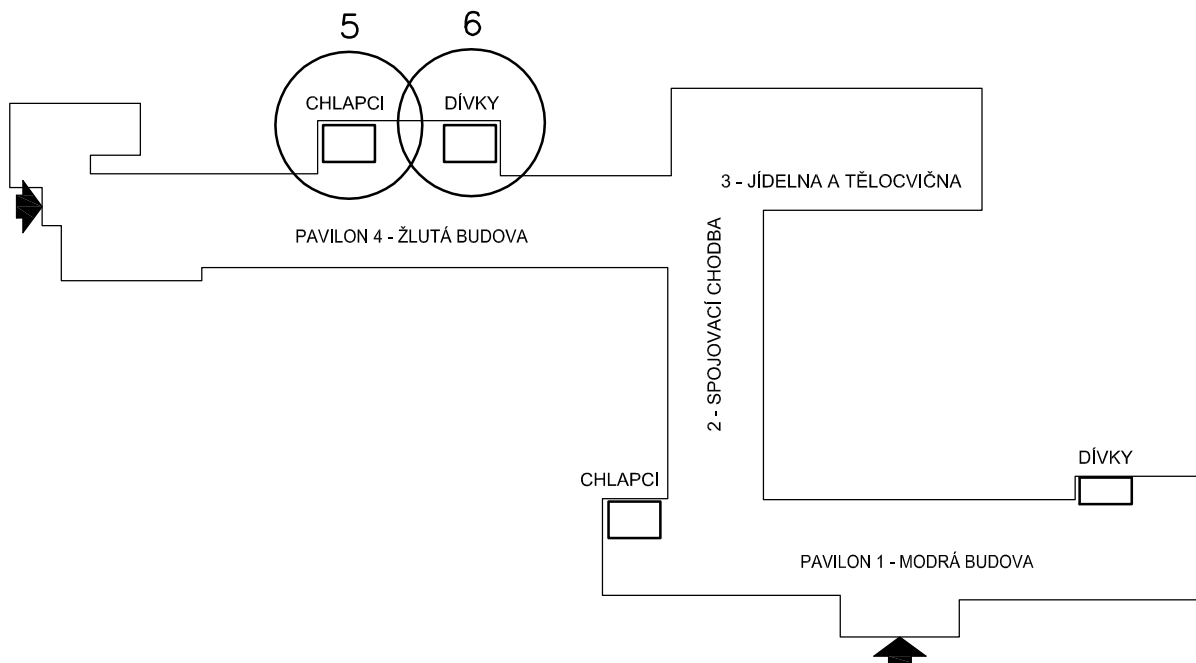

POKUD NENÍ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE VÝKRESE, BUDE POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ POD STROPEM, POD NOSNÍKEM NEBO VE STAVEBNÍM OTVORU K TOMU URČENÉM.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50	
Projektant	Matoušek Petr	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	ZAKÁZKA: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace ČÁST (SO,PS): 3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 4.pavilon - Žlutá budova OBSAH: 1.NP-WC chlapci+dívky - VZT			Počet A4	Pořadové číslo 9
				3	
				Stupeň projektu	
				DPS	
				Datum dokončení	
			13.04.2016		
			Číslo zakázky		
			8366-26		
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo archivní: BPO 5-92670		