



Vaše žádost : P16610003525  
ze dne: 14.1.2016  
Naše značka O16610035200/OTPCMO/We  
Složka 612020487  
Vyřizuje: **Roland Weiss**  
Dat.schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 476 732 509, 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 29.2.2016

**Město Litvínov**  
**Městský úřad**  
**nám.Míru 11**  
**436 01 Litvínov**

**Odbor investic a regionálního  
rozvoje**

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Vilová v Litvínově</b>		
Účel vyjádření:	<b>DSP a změny DSP, stavební povolení, oprava zřejmých nesprávností ve vyjádření č.j. O16610011205/OTPCMO/We ze dne 27.1.2016</b>		
Zájmové území:	Okres: Most		
	Obec: Litvínov		
	Část obce, ulice : Janov, Vilová		
	Katastrální území, parcelní číslo: Janov u Litvínova, 198/22, 224/1, 200/15, 200/14, 198/39, 198/38, 198/37, 198/36, 190/1, 190/2		
Žadatel:	<b>Luboš Prejza, inž.činnost v investiční výstavbě</b>		
Adresa, tel., e-mail	Lounická 267, Litv.-Hamr, 603106 380, prejza.l@volny.cz		
Investor:	Město Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov		
Projektant:	SDP LITVÍNOV spol. s r.o., Chudeřinská 44, Litv.3		
Předchozí vyjádření :	O16610011205/OTPCMO/We ze dne 27.1.2016		
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>		

**Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o :**

- **Vodovodní řady LT do DN 100, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řad BE do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 455, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) ; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

**Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nepevněném povrchu pojíždět těžká technika; nesmí dojít ke snížení a většímu navýšení nivelety stávajícího povrchu. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu vzdálenosti mezi zařízeními min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt.

**V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nadzemní stavba; k zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.**

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Při dalším řízení požadujeme doložit protokol o vytýčení sítí včetně zákresu v situaci.

**Tímto vyjádřením měnime vyjádření č.j. O16610011205/OTPCMO/We vydané dne 27.1.2016 takto:**

Na komunikaci bude ponecháno stávající svislé dopravní značení s použitím již osazených značek. Veřejné osvětlení bude ponecháno stávající. Pokud budou během prací nalezeny stávající uliční vpusti napojené na stávající kanalizaci, je možné je přepojit, musí být ale opatřeny záchytnými koši a pachovou uzávěrou. Pro možné napojení stávajících uličních vpustí je nutná koordinace se stavbou Litvínov, Vilová čtvrť - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (č. stavby MO 020 119). S napojením nově plánovaných uličních vpustí nesouhlasíme.

Napojení na veřejnou kanalizaci mohou provádět pouze pracovníci zajišťující stavbu rekonstrukce kanalizačního řadu nebo SČVK na objednávku – kontakt: mistr provozu kanalizace p. Kurka, tel.: 724 123 743, [vitezslav.kurka@scvk.cz](mailto:vitezslav.kurka@scvk.cz) . Před záhozem odkrytého zařízení (zásyp min. 0,3 m nad potrubí pískem) bude přizván zástupce SČVK ke kontrole a bude proveden zápis do stavebního deníku. Případné provedení drenáže pod komunikací nesmí být zaústěno do kanalizační stoky.

Při dodržení uvedených podmínek **souhlasíme** s vydáním povolení pro stavbu **Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Vilová v Litvínově.**

Stávající podzemní hydranty ve vyznačeném zájmovém území nejsou určeny pro požární účely, rozvodná síť vodovodu LT 80 není pro tyto účely dostatečně kapacitní.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1589

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153




Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



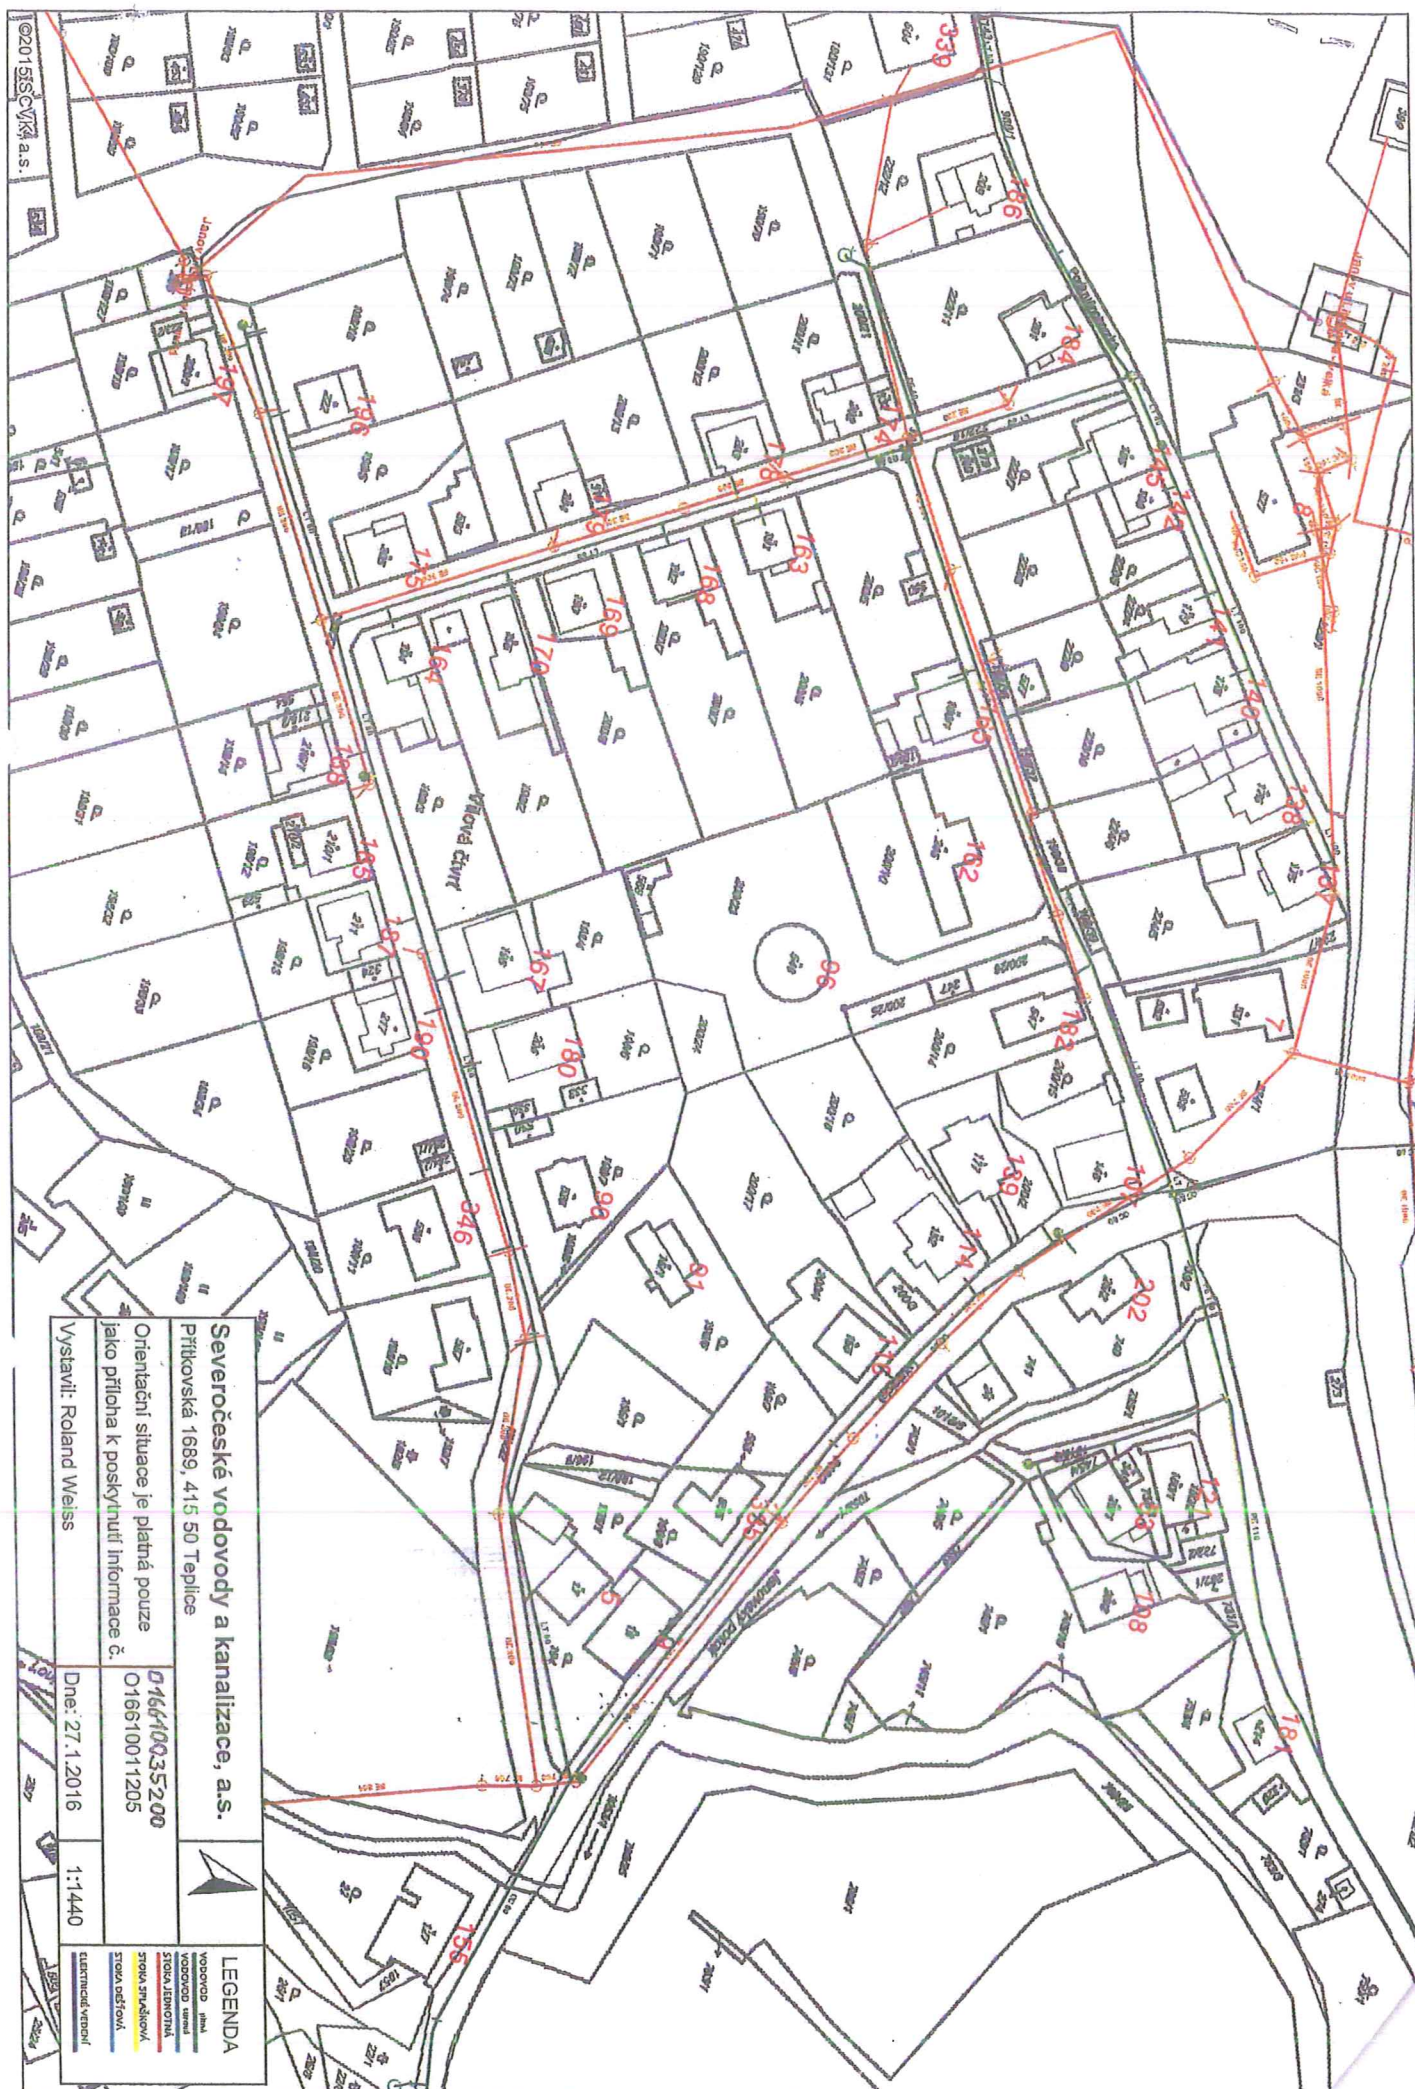

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.

016610035200  
016610011205

Vystavil: Roland Weiss

Dne: 27.1.2016

1:1440

## LEGENDA

**VODOVOD** phnol

**VODOVOD TURNAJ**  
**STOKA JEDNOTNÁ**

STOKA SPRAŠKOVÁ

STOKA DEŠŤOVÁ

ELEKTRINICKE VEDENÍ

100