


3PEN, AC 400V/TN-C,
ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením vadné části od zdroje

Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusi být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutně. Pro sítě vytyčící správu sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě. Pozemky do kterých se zásáhne budou uvedeny do předešlého stavu

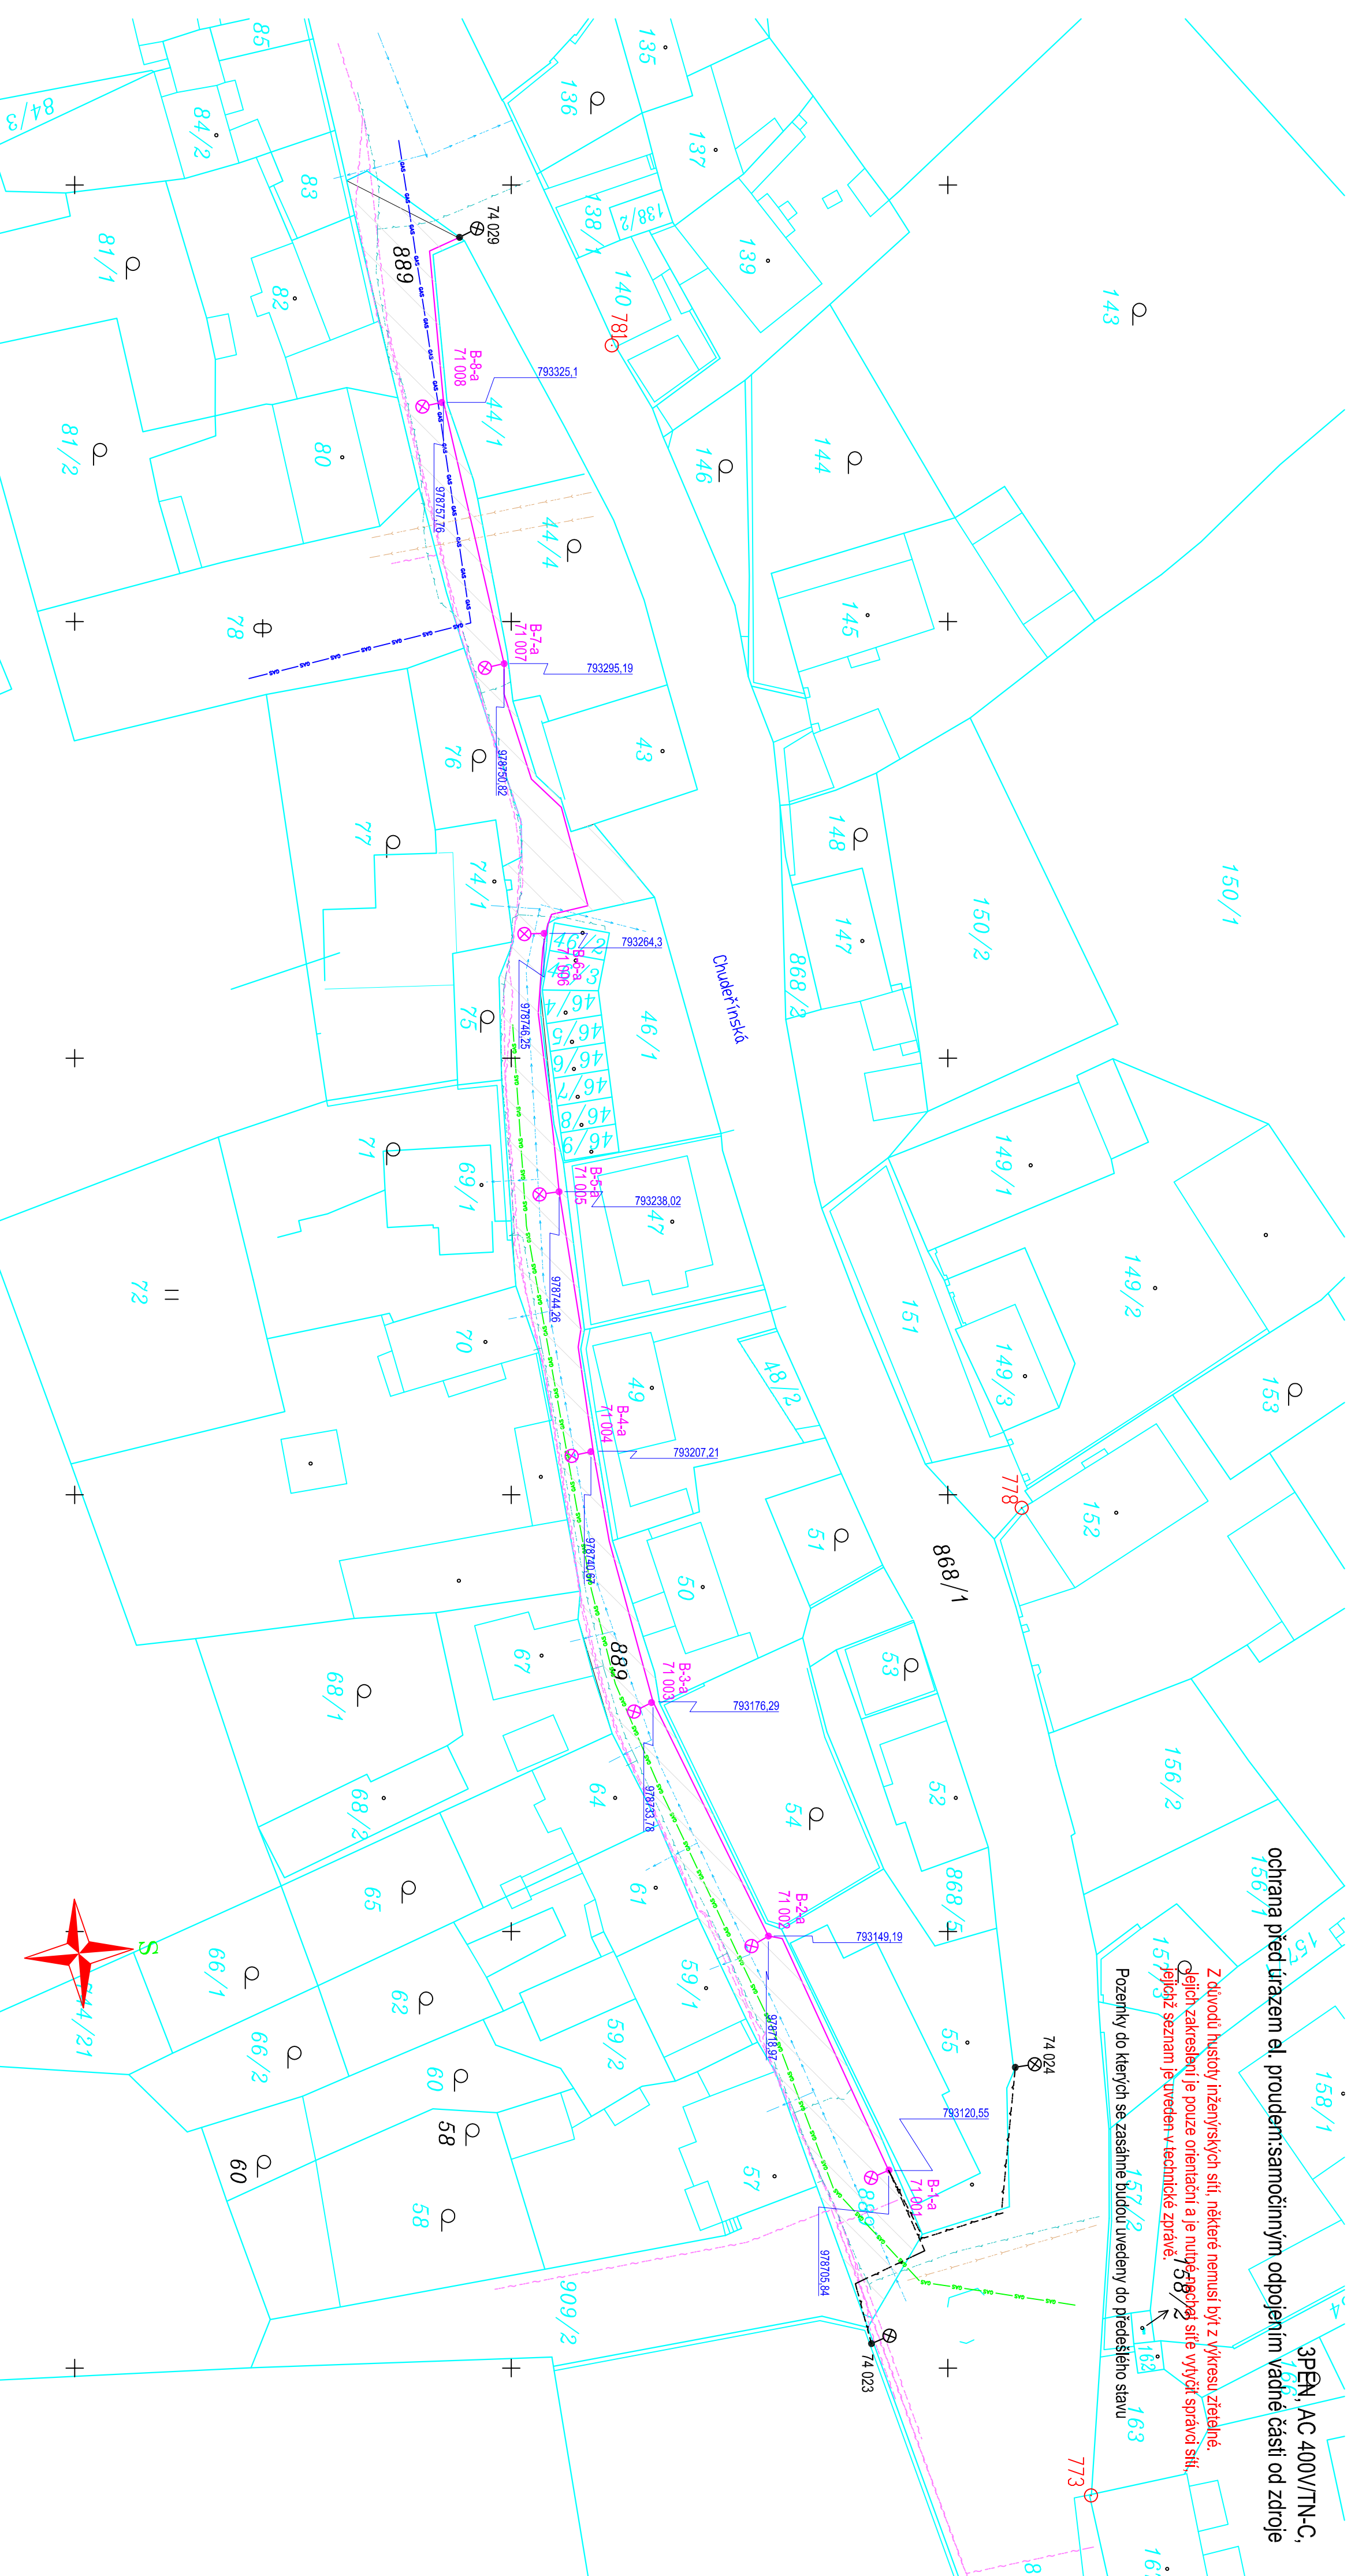

LEGENDA SÍTÍ:

- Orientační zakres sítí
Neobsahuje zakres všech přípojek
Kanalizace SČVK
Vodovod SČVK
Veřejné osvětlení - stávající
Čez Distribuce NN
RWE VT, NT
CETIN

LEGENDA ELEKTRO:

- B-X-x Nové VO stáží/výložník viz tech.zpráva
B-X-x Výměna VO stáží/výložník viz tech.zpráva
Stávající VO
Nové kabelové vedení VO vedené v chráněnce
Výměna kabelového vedení VO vedené v chráněnce
Stávající vedení VO
Nové kabelové chráněnce z pod komunikací
Výměna kabelové chráněnce z pod komunikací
Stávající kabelová chráněnce pod komunikací
Nové uzemnění VO
Výměna uzemnění VO
Stávající uzemnění

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	05/2016	Dokumentace pro provádění staveb	Dvořák	Dvořáková	Dvořák

ZODP. PROJEKTANT:	Dvořák	PROJEKTOVAL:	Dvořák
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO:	Litvínov
NÁZEV:	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. HORNÍ, VODNÍ SKALNÍ V LITVÍNOVÉ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UL. HORNÍ		
DATUM:	05/2016	STUPEŇ PD:	DPS MĚŘÍTKO: 1:500
ČÁST:	SO – 01	DOKUMENT ČÍSLO:	
PŘÍLOHA: Situace a schéma zapojení – situace			16ZK00018-01-DW-1.1
INVESTOR	Město Litvínov	ZAKAZKA	16ZK00018-01
		FORMÁT	A2

