


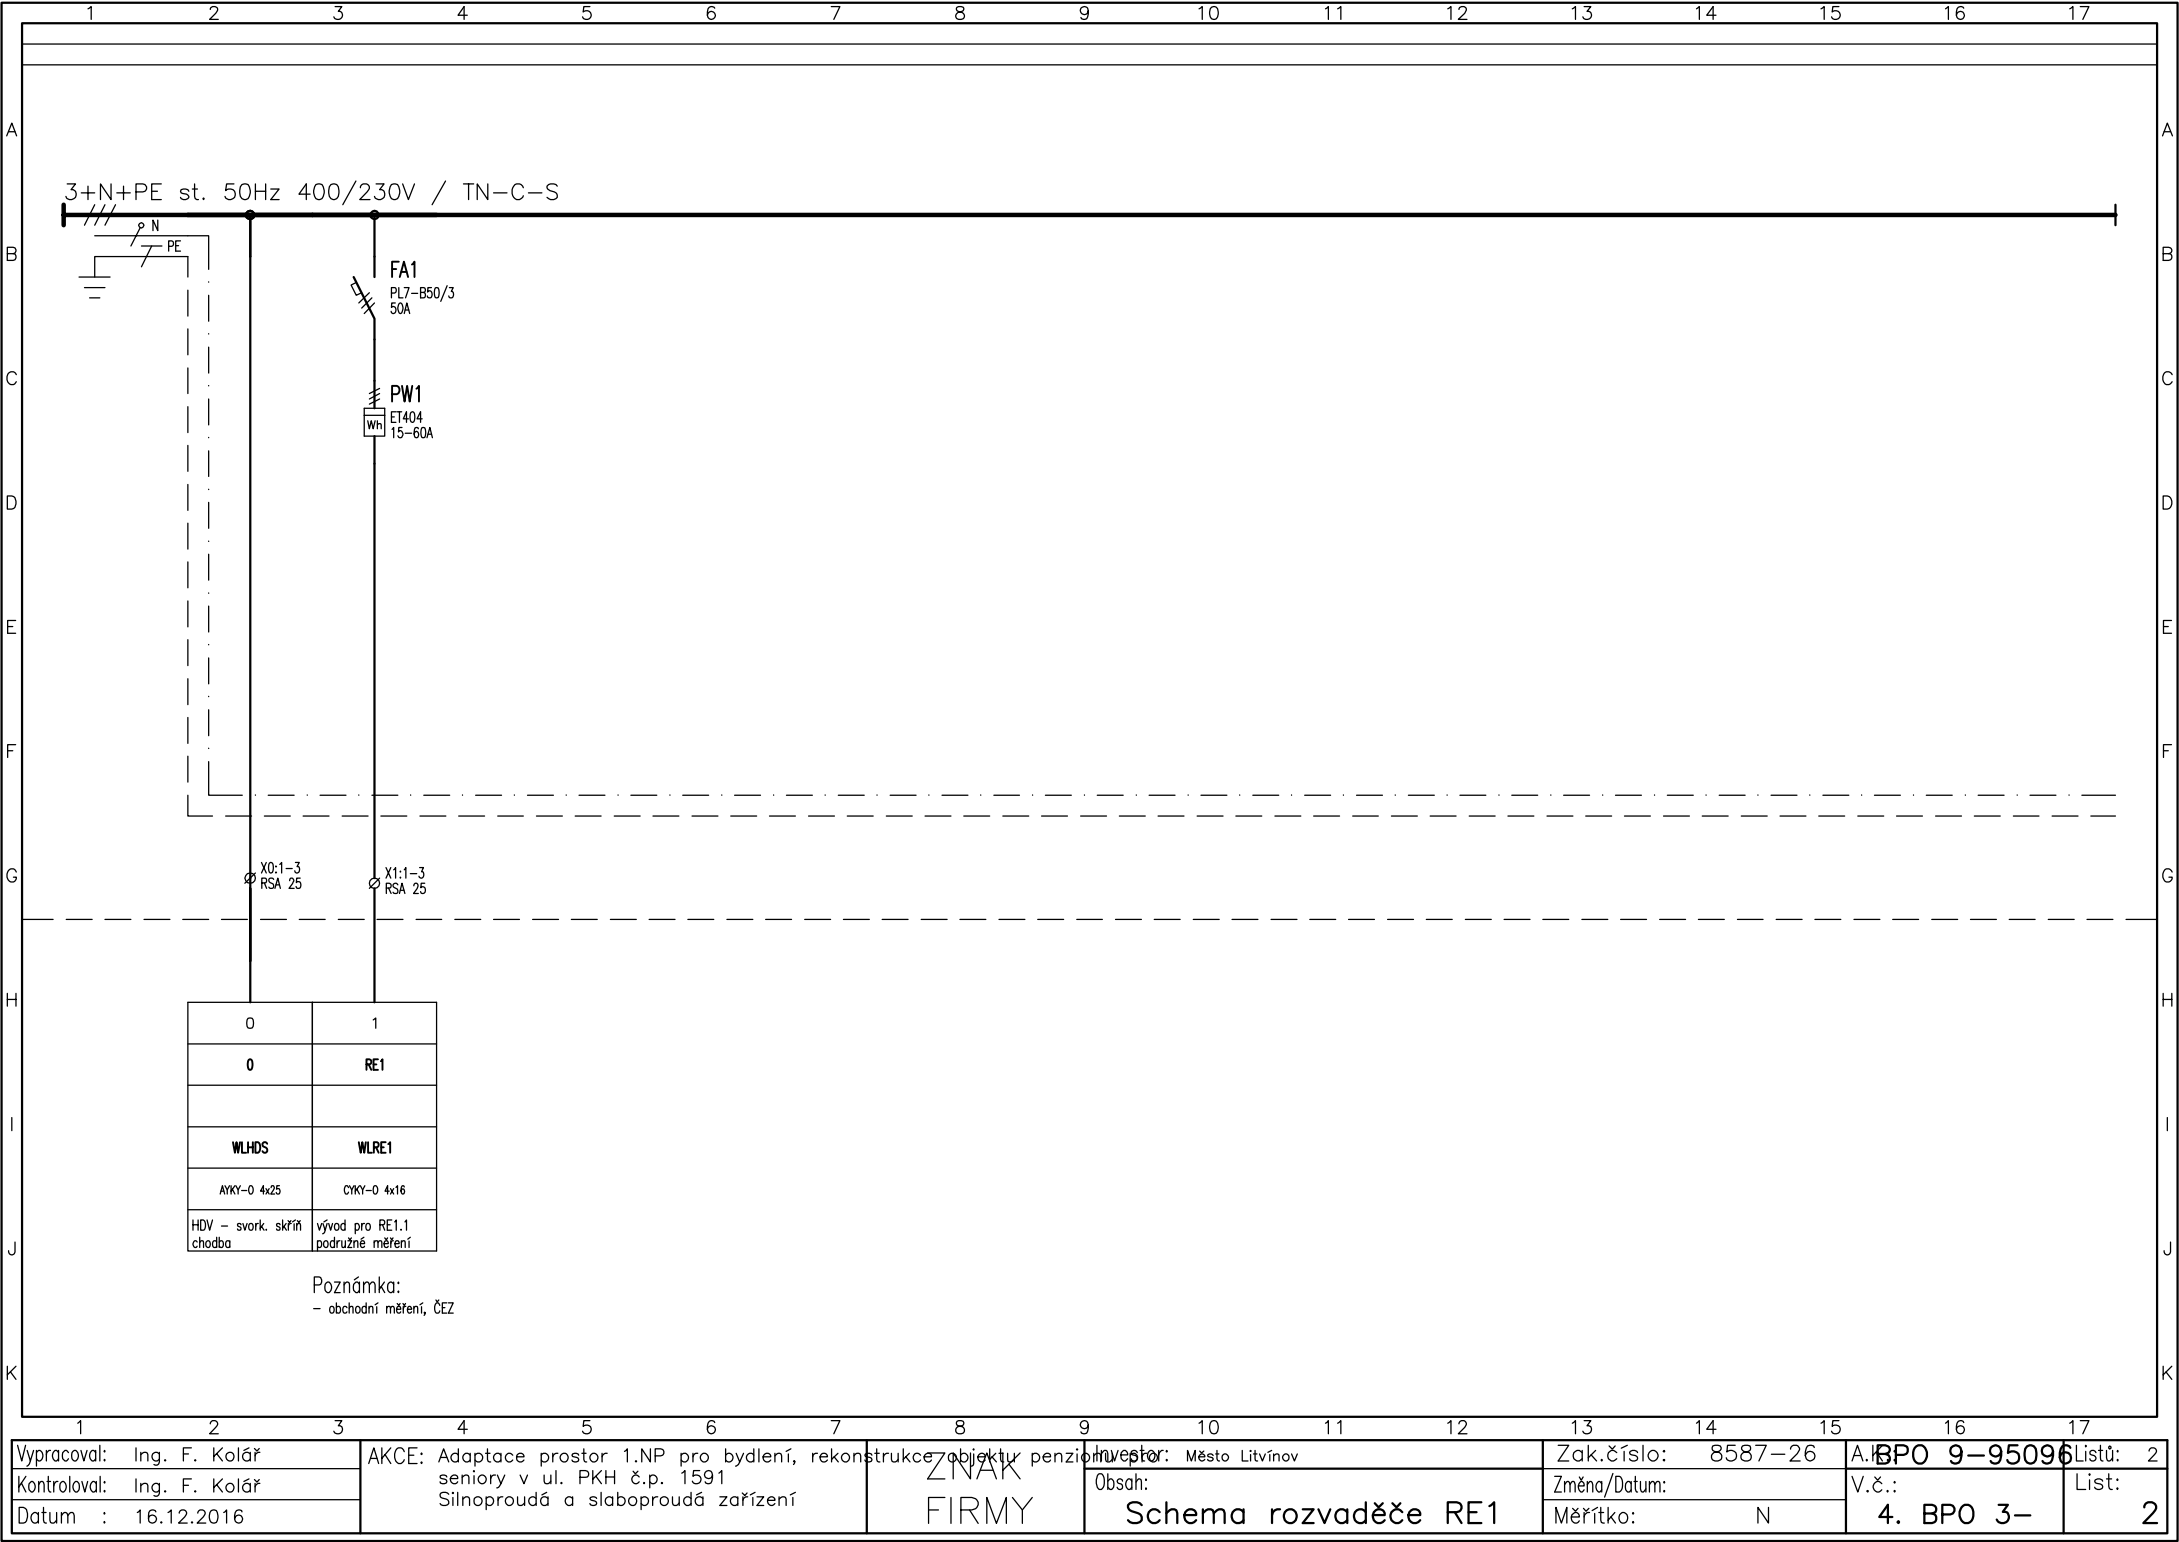
TYP PROVEDENÍ: DCK Holoubkov typ ER112/NVP7P-C (SMC),
 KRYTÍ: IP44
 ROZMĚRY: š/v/hl 320/600/220
 DĚLENÍ: ne
 NÁTĚR: typový
 OBSLUHA: prac. poučenými
 PRAC. PODMÍNKY: normální
 ZKRAT. ODOLNOST 10kA
 REZ. PROSTOR: ne
 PŘÍVOD(Y), VÝVODY: spodem, spodem
 OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
 OSAZENÍ SKŘÍŇE: na povrch
 INSTAL. PŘÍKON: Pi – 70,80 kW
 VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 26,4 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 – ochrana před nebezpečným dotykem
 – ochrana izolací živých částí
 – ochrana kryty nebo přepážkami
 neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 – použitím zařízení třídy ochrany II

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kolář František Ing.	Technická kontrola			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení	ČÁST (SO,PS): OBSAH: Schema rozvaděče RE1	Počet A4 2	Pořadové číslo 4	
			Stupeň projektu PST		
			Datum dokončení 15.01.2017		
			Číslo zakázky 8587-26		
			OBJEDNATEL: Město Litvínov		Číslo archivní: BPO 3-95330



Vypracoval: Ing. F. Kolář		AKCE: Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu			Investor: Město Litvínov		Zak.číslo: 8587-26		A.č. BPO 9-95096		Listů: 2	
Kontroloval: Ing. F. Kolář		seniory v ul. PKH č.p. 1591			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 16.12.2016		Silnoproudá a slaboproudá zařízení			ZNAK FIRMY		Schema rozvaděče RE1		Měřítko: N		4. BPO 3-	
											2	