


POZNÁMKA:

- před zadáním do výroby je nutné všechny uvedené míry ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).
- všechny požadované vlastnosti musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou i veškeré pomocné konstrukce
- všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný technický standard. Uvedené výrobky lze po dohodě s projektantem zaměnit za kvalitativně stejné nebo lepší

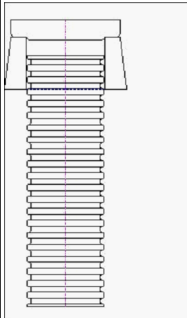
INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky		Zátka Tomáš Ing.			
Projektant		Novotná Renata Ing.		Schv áilil				
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZAKÁZKA: B1712 Sanace budovy ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - jídelna					Počet A4	Pořadové číslo  <div>7</div>
							2	
							Stupeň projektu	
							PST	
		ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu Architektonicko stavební část					Datum dokončení	
30.11.2017								
OBSAH:		Výpisy					Číslo zakázky	
OBJEDNATEL:		Město Litvínov					8892-26	
							Číslo archivní:	
							BPO 5-98939	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ČÍSLO ODKAZU	ROZMĚR mm	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS–POUŽITÍ DODAVATEL–VÝROBCE	CELKEM
<div><div>Z01</div></div>	640x1000		Demontáž, odvoz a likvidace původních roštů anglického dvorku (680x3100 mm + 680x3300 mm, vč. nosného L profilu.  D+M nových roštů vč. nosného profilu L 75x50x6, žárově zinkováno  Svařovaný rošt dle požadavků DIN 24 537, lemovaný, žárově zinkovaný (ČSN EN ISO 1461), uložení min. 30 mm. Proti zvednutí a posunutí rošty k podporám připevněny úchyty (min. 4 ks na 1 rošt). Povrchová ochrana veškerého spojovacího materiálu žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461. Spoj rozebíratelný.  SP 30x30/30x3/640x1000  Min. tech. standard fy. Noving.cz	6 ks
	640x300		SP 30x30/30x3/640x300  Min. tech. standard fy. Noving.cz  	2 ks

ODVODNĚNÍ

ČÍSLO ODKAZU	ROZMĚR mm	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS–POUŽITÍ DODAVATEL–VÝROBCE	CELKEM
Š1	DN 315 mm		<div><div></div><div><b>Šachta 1 Š1</b>  Šachta Š1, BASIC 315, výška: 1322  Pokloповá sestava: POKLOP BET. 3T; BET. KÓNUS 1ks IF113300 POKLOP BETONOVÝ 315/3T 1ks IF100300 BETONOVÝ KONUS 315 1ks IF243000 TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY + TELESKOPU 315  Šachtová roura: 1ks IP317100 BASIC 315; ŠACHT. ROURA 315/1250 Délka šachtové roury: 1155  Spojky INSITU: 2ks IF261000 SPOJKA IN-SITU 110  Šachtové dno: 1ks IF123000 POKLOP PACHOTĚSNÝ/DNO VPUSTI S MADLEM 315</div></div>	1 ks