



ZAŘÍZENÍ č. 13
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
P1–CHLAPCI–2NP
 $V_0 = 390 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_E = 0,05 \text{ KW (230 V)}$

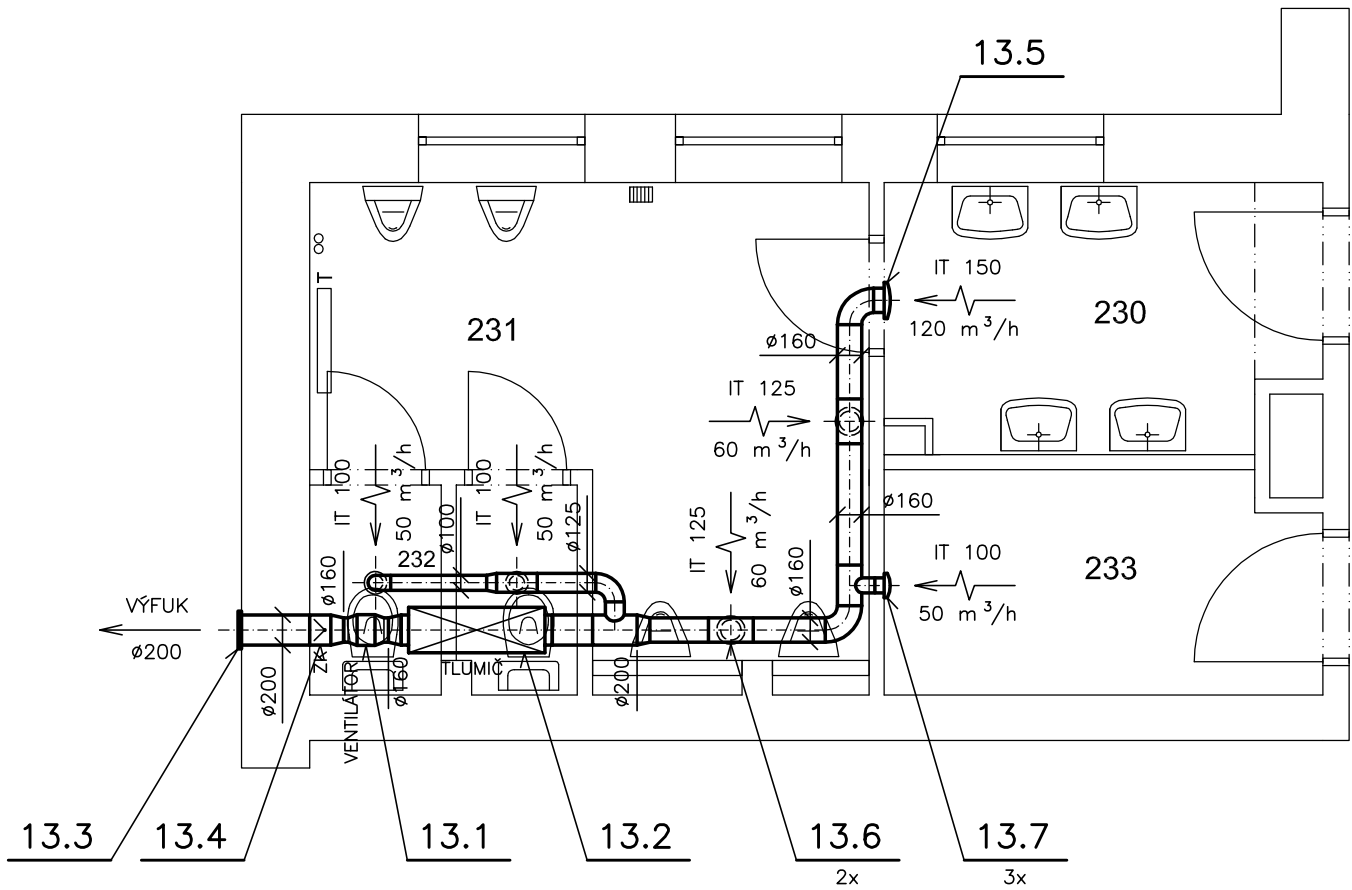

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	plocha [m2]	Obvod [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
230	WC CH-předsíň	4,906	9,400	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
231	WC CH-pisoáry	9,336	13,720	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
232	WC CH-kabiny	2,298	8,900	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
233	Úklid	4,193	8,780	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
		20,733	40,800				

ZAŘÍZENÍ č. 14
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
P1–DÍVKY–2NP
 $V_0 = 420 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_E = 0,05 \text{ KW (230 V)}$

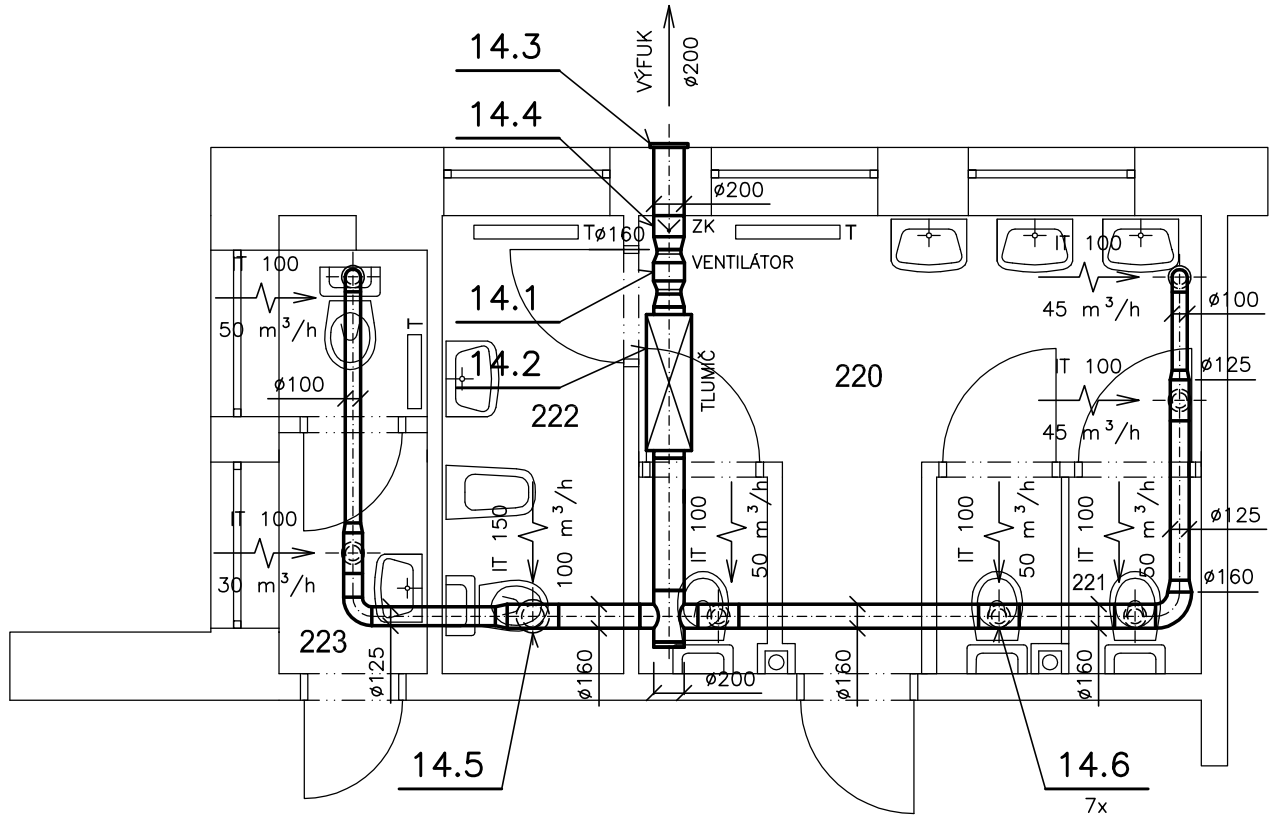


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	plocha [m2]	Obvod [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
220	WC D-předsíň	7,335	13,500	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
221	WC D-kabiny	3,262	12,900	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
222	WC D-hygienická kabina	3,636	8,460	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
223	WC personál	2,641	9,310	KD	KO (2000), M	M	KS s požílábkem
		16,874	44,170				

POKUD NENÍ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE VÝKRESE, BUDE POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ POD STROPEM, POD NOSNÍKEM NEBO VE STAVEBNÍM OTVORU K TOMU URČENÉM.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Matoušek Petr		Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 1.pavilon - Modrá budova			3	10
					Stupeň projektu	
					DPS	
					Datum dokončení	
OBSAH:	WC 2.np - VZT			13.04.2016	Číslo zakázky 8366-26	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo archivní: BPO 5-92645		