



A-A

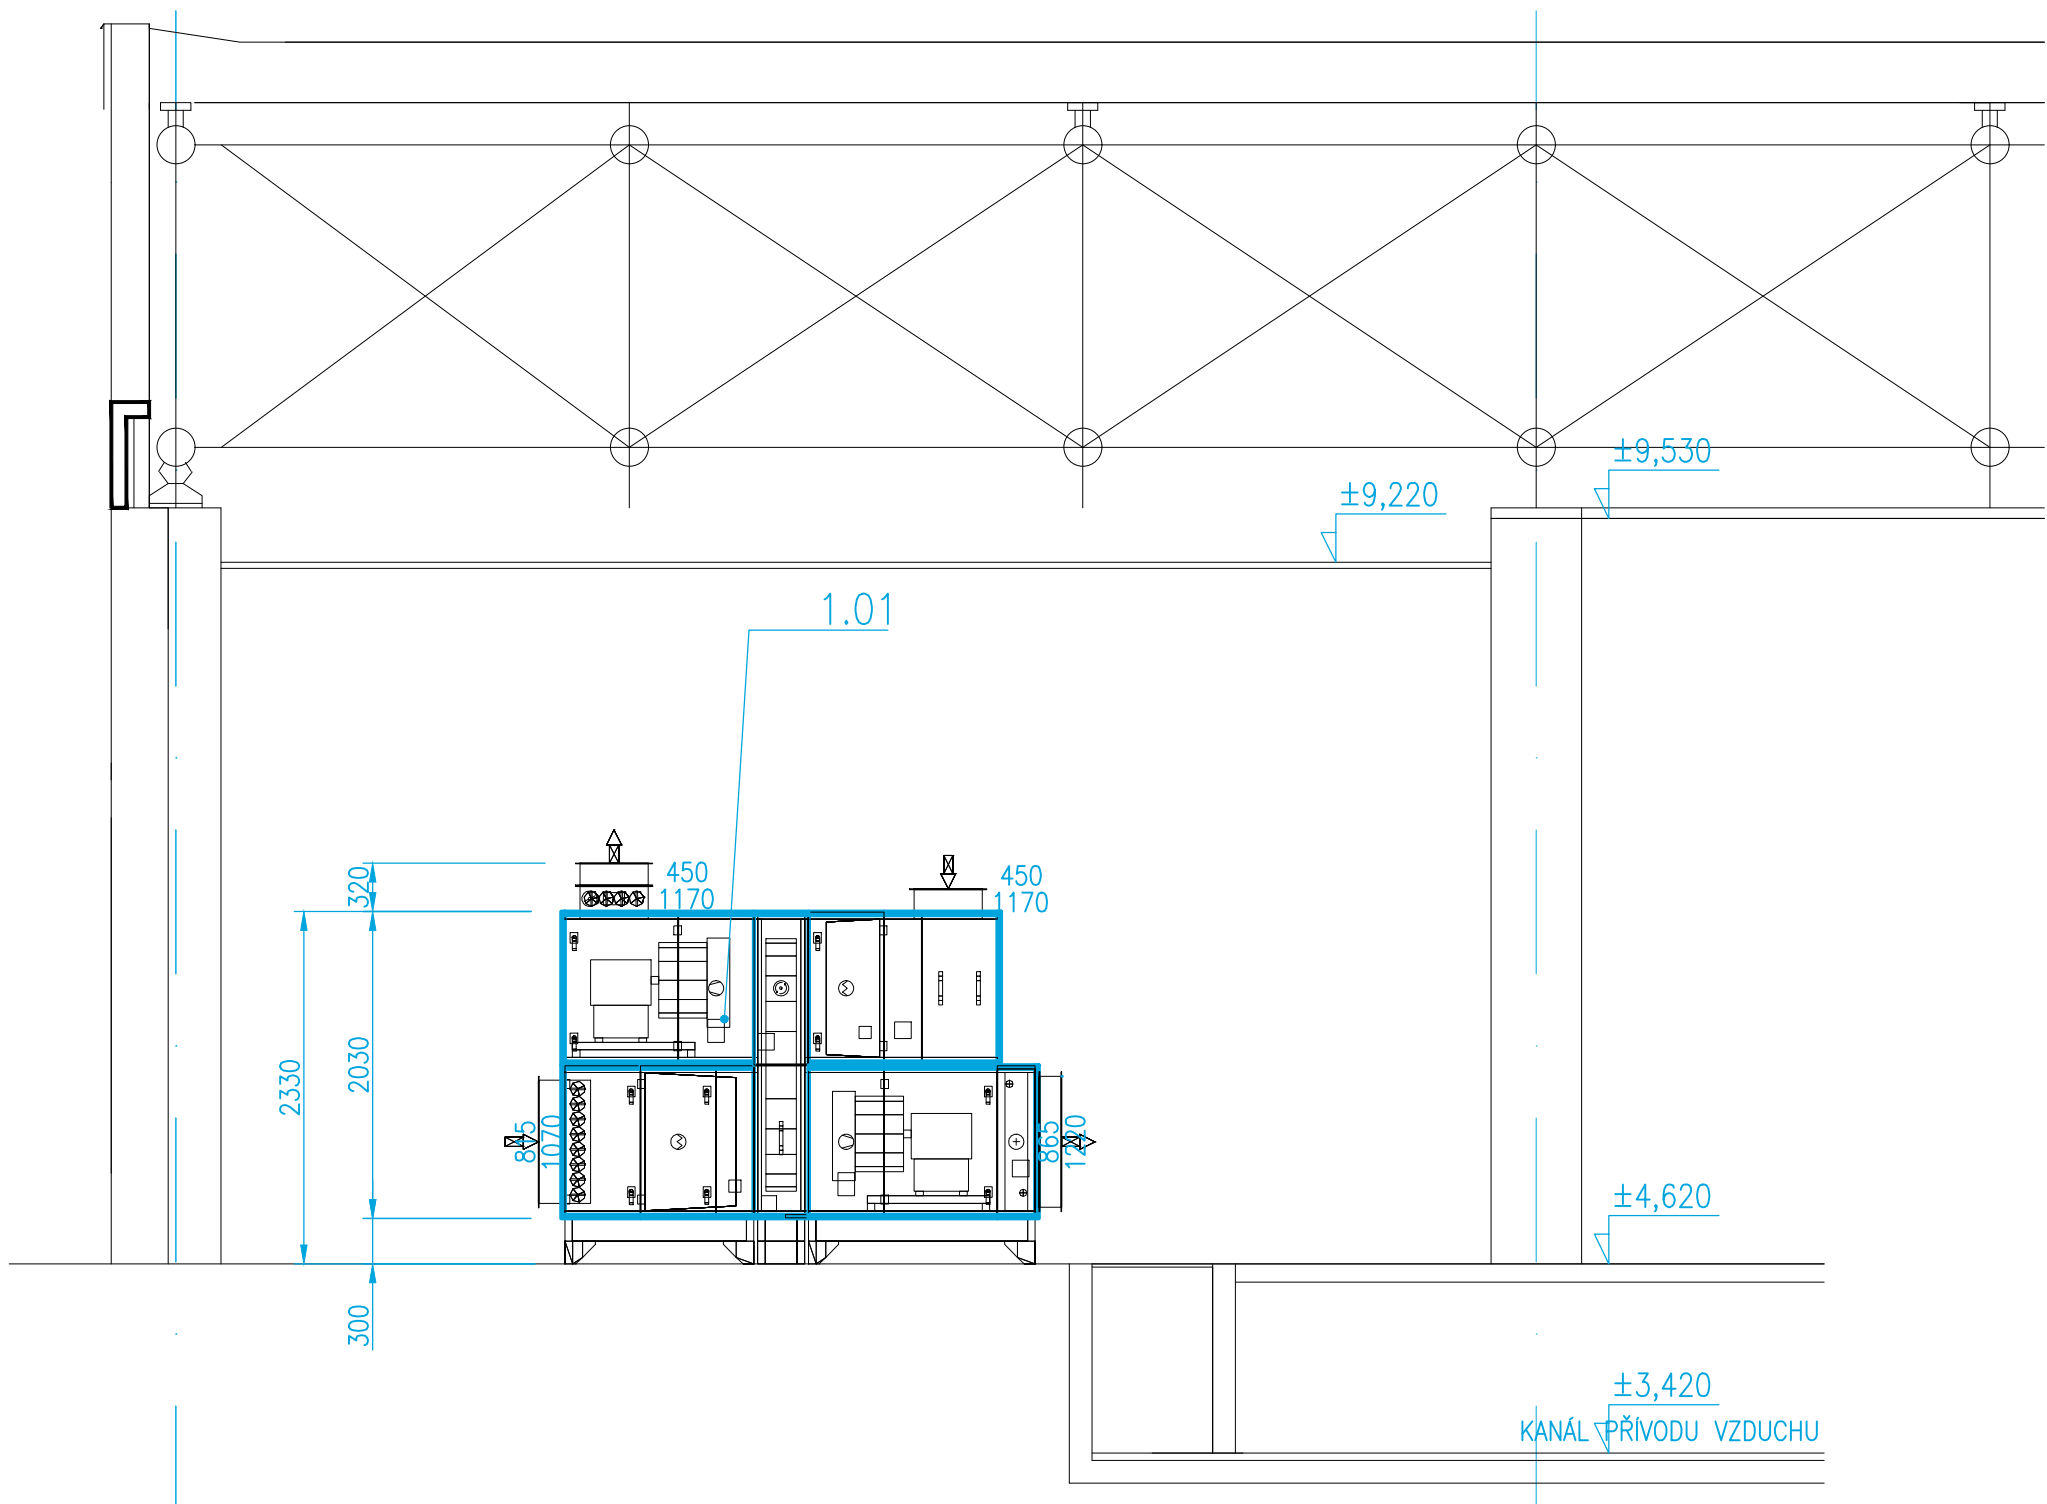


POZN. DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ SPOLU S DVEŘMI BUDOU INSTALOVÁNY AŽ PO NASTĚHOVÁNÍ VZT JEDNOTKY – VÝŠKA JEDNOTKY 2,03 m!!

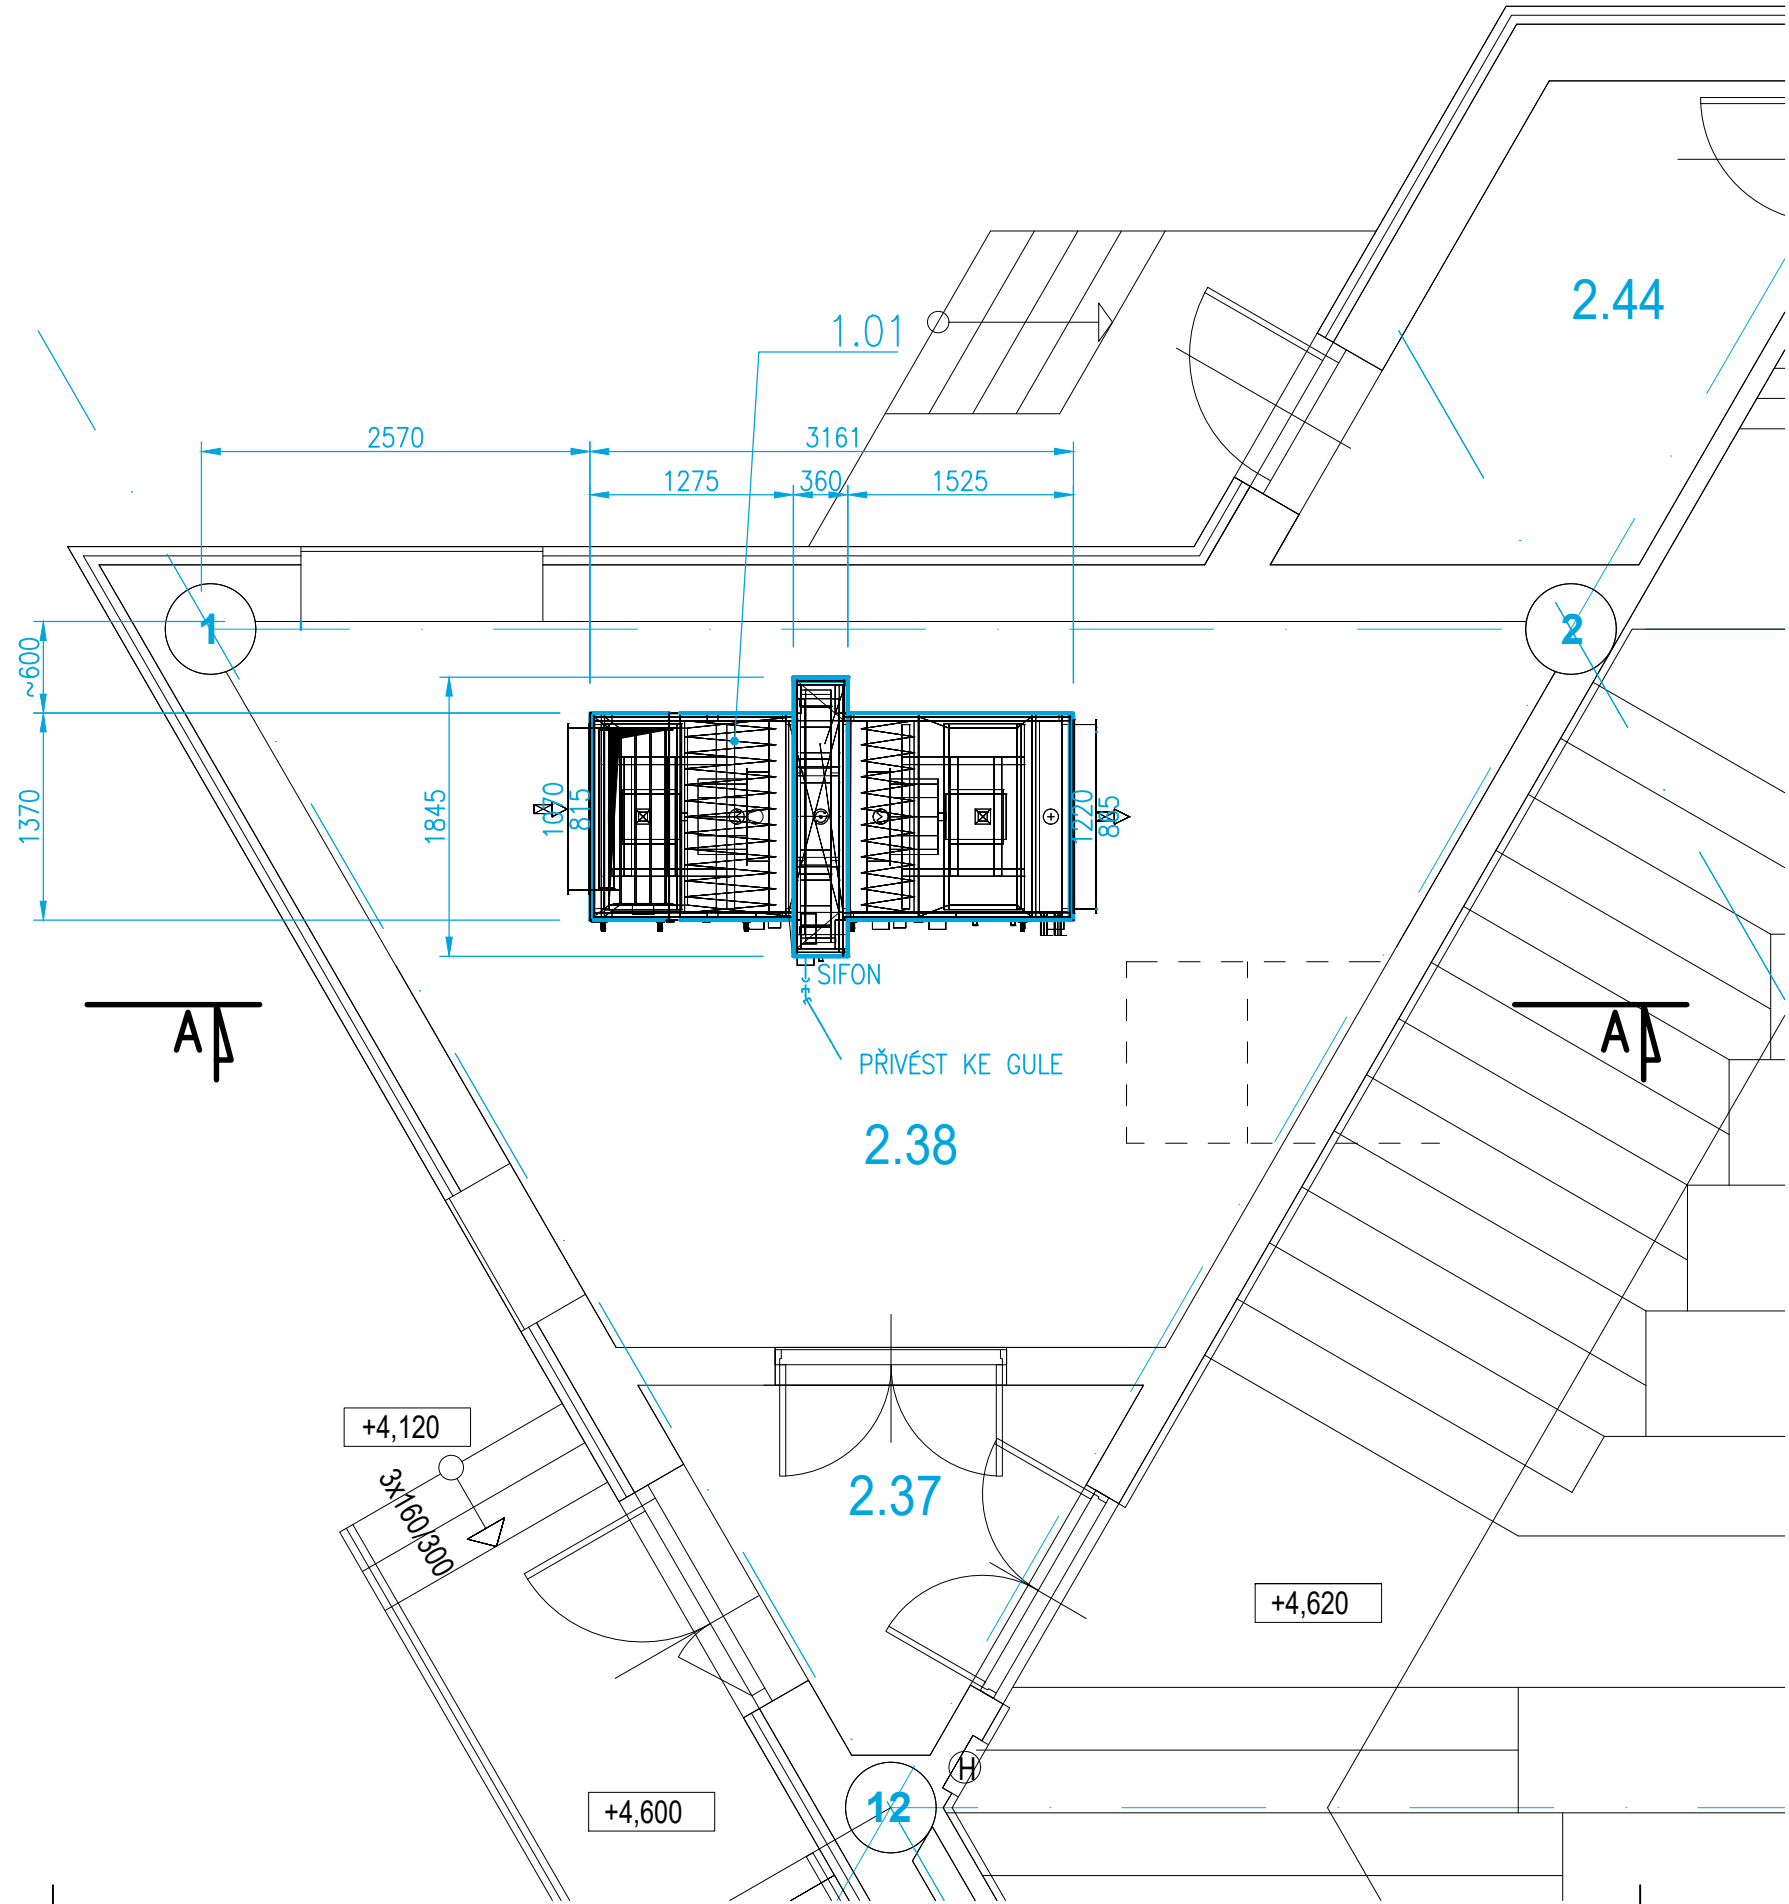

ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.37	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	4,72
2.38	VZDUCHOTECHNIKA	28,92
2.44	DENNÍ MÍSTNOST	7,48

SCHÉMA OBJEKTU



Rev. č.	Poznámka		Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: ZDENĚK HÁBA		Hlavní projektant: ZDENĚK HÁBA	Kontrola: ZDENĚK HÁBA		
Kraj:	ÚSTECKÝ				
Obec:	k.ú. Litvínov - Horní Litvínov				
Investor:	Město Litvínov, náměstí Míru, 436 01 Litvínov				
Objednatel:	SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov				
Akce: B 1708 Modernizace vzduchotechniky objektu Citadela, ul.PKH,č.p.1720					
SO 01 - Vzduchotechnika kinosálu					
Část projektu:	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA				
Stupeň projektu:	Projektová dokumentace k zadání zakázky				
Název výkresu:					
DISPOZICE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					

<b>NCI.CZ ENGINEERING</b>	
Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace	
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. IČ:286 83 218 * DIČ:CZ286 83 218 GORKEHO 1613 * 436 01 Litvínov Zaps. OR-KS Ústí n. L. * odd.C * vložka č. 26738 Tel. + Fax: 476 701 206 * e-mail:nci@nci.cz * http://www.nci.cz	
Měřítko:	Datum:
1:50	10/2017
Formát:	Zakázkové číslo:
A2	17-084-150 NCI
Číslo výkresu:	D.1.4.1.3

DISPOZICE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ