


SCHÉMA PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT:

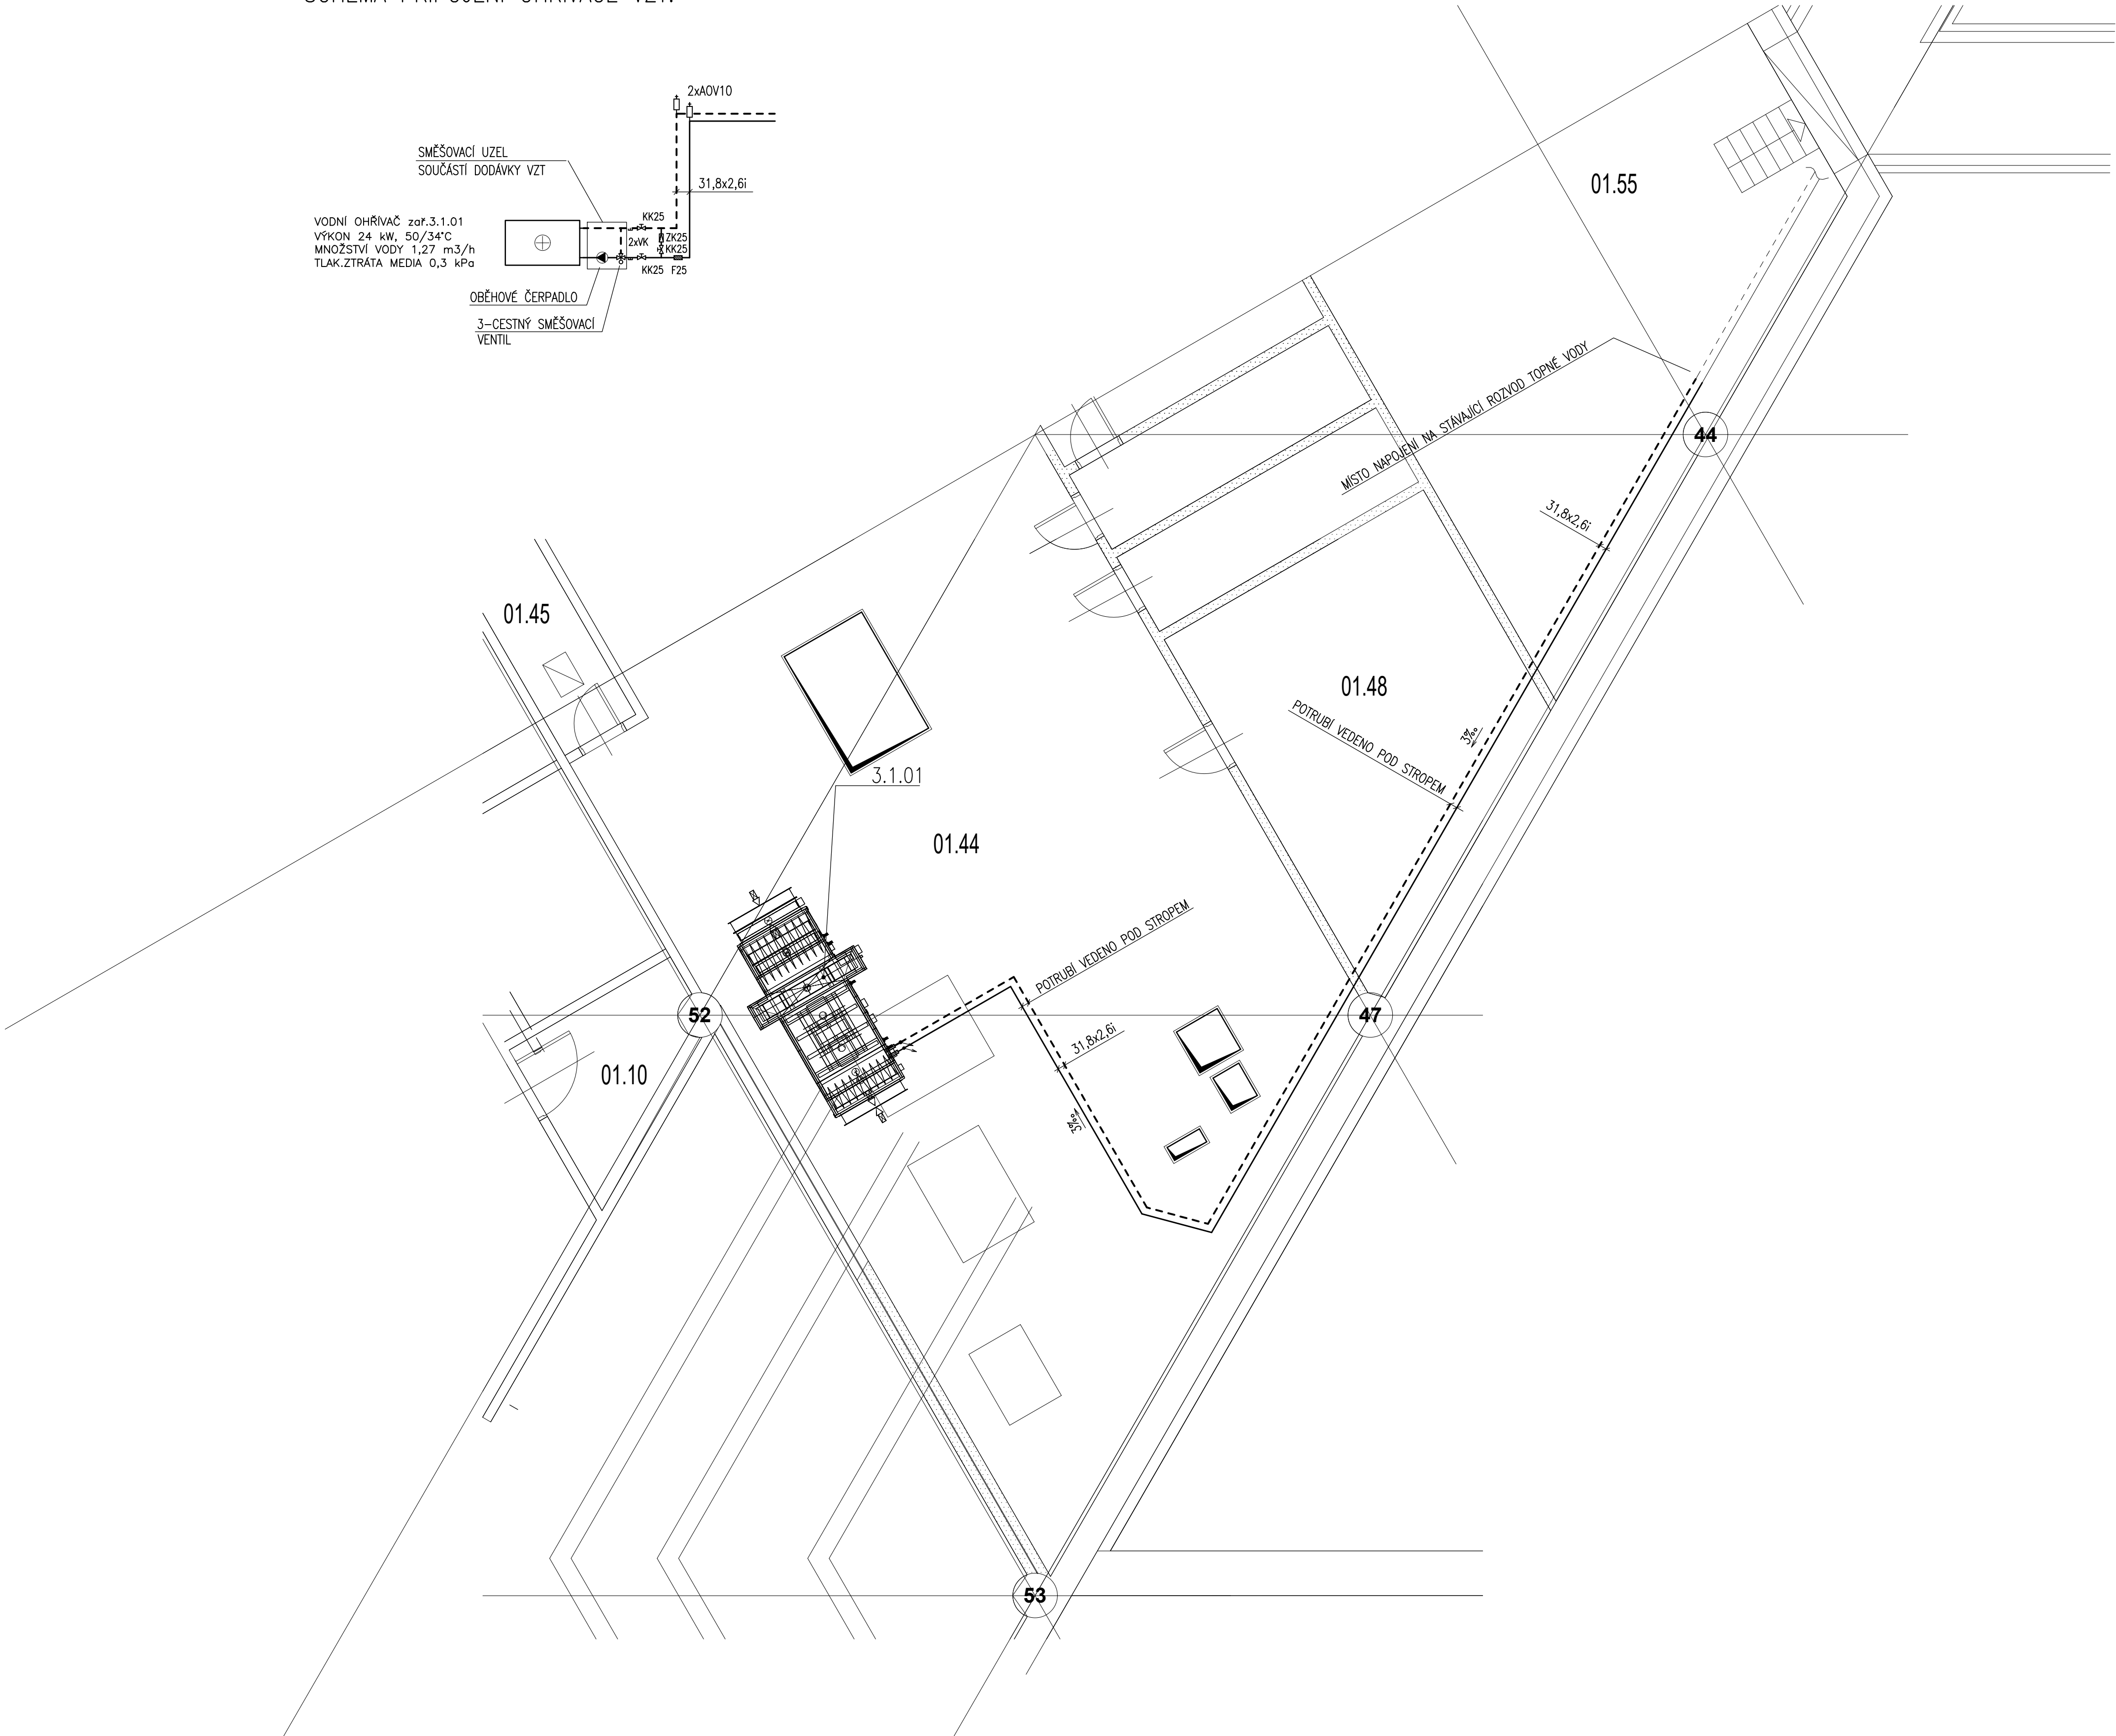

LEGENDA

NOVÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB OCELOVÝCH, VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU TEPELNĚ IZOLOOVÁNY IZOLAČNÍMI POUZDRY Z MINERÁLNÍ VATY S HLINIKOVOU FOLIÍ. MÍSTO NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VIZ VÝKRES. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ K SOUČASNÉ VZT JEDNOTCE BUDE DEMONTOVÁNO. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE VE VÝKRESE ZAKRESLENO SLABĚ.


- KK UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- ADV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPUSŤEČÍ KOHOUT
- F FILTR

- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD
- - - - - TOPNÁ VODA – ZPĚTNÁ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
01.10	ZÁZEMÍ KUCHYNĚ	4,26
01.44	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	158,39
01.45	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	5,06
01.46	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	3,08
01.47	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	2,20
01.48	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	18,39

SCHÉMA OBJEKTU



Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Výpracoval: ING. KATEŘINA HÁBOVÁ		Hlavní projektant: ZDENĚK HÁBA		Kontrola: ZDENĚK HÁBA
Kraj: ÚSTECKÝ		NCI.CZ ENGINEERING		
Obec: k.ú. Litvínov - Horní Litvínov		Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace		
Investor: Město Litvínov, náměstí Míru, 436 01 Litvínov		NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. IČ: 288 83 219 * DIČ: CZ288 83 219		
Objednatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov		GORBCHO 1615 * 436 01 Litvínov		
Akce: B1708 Modernizace vzduchotechniky objektu Citadela, ul.PKH, č.p.1720		Zaps. OR:KS Ústí n. L. * odd C * vložka č. 26738		
SO 03 - Vzduchotechnika hudebního klubu		Tel. + Fax: 476 701 208		
Část projektu: D.3.4.3 USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		e-mail:nci@nci.cz * http://www.nci.cz		
Stupeň projektu: Projektová dokumentace k zadání zakázky		Měřítko: 1:50		
Datum: 10/2017		Formát: A1		
Název výkresu: PUDORYS, SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT		Zakázkové číslo: 17-084-150 NCI		
		Číslo výkresu: D.3.4.3.3		