



ZAŘÍZENÍ č. 7  
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
P4-CHLAPCI-2NP  
 $V_0 = 340 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $P_E = 0,05 \text{ KW (230 V)}$

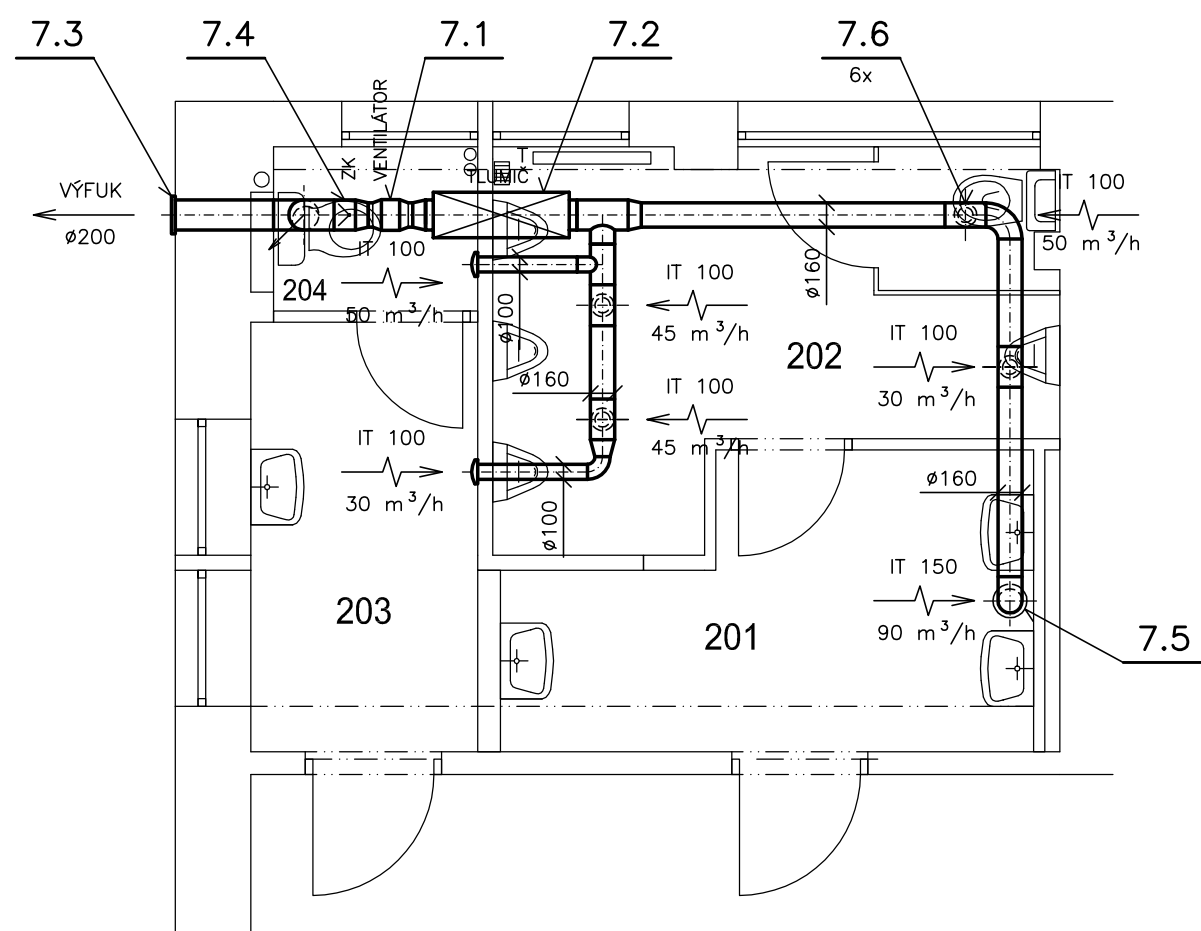

Tabulka místností

Označení	Funkce	Púdorysná plocha [m2]	Obvod [m]
201	WC chlapci-předsíň	5,801	11,140
202	WC chlapci	8,345	13,540
203	WC personál-předsíň	4,260	8,680
204	WC personál-kabina	1,465	4,870
		19,871	38,230


ZAŘÍZENÍ č. 8  
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
P4-DÍVKY-2NP  
 $V_0 = 470 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $P_E = 0,07 \text{ KW (230 V)}$

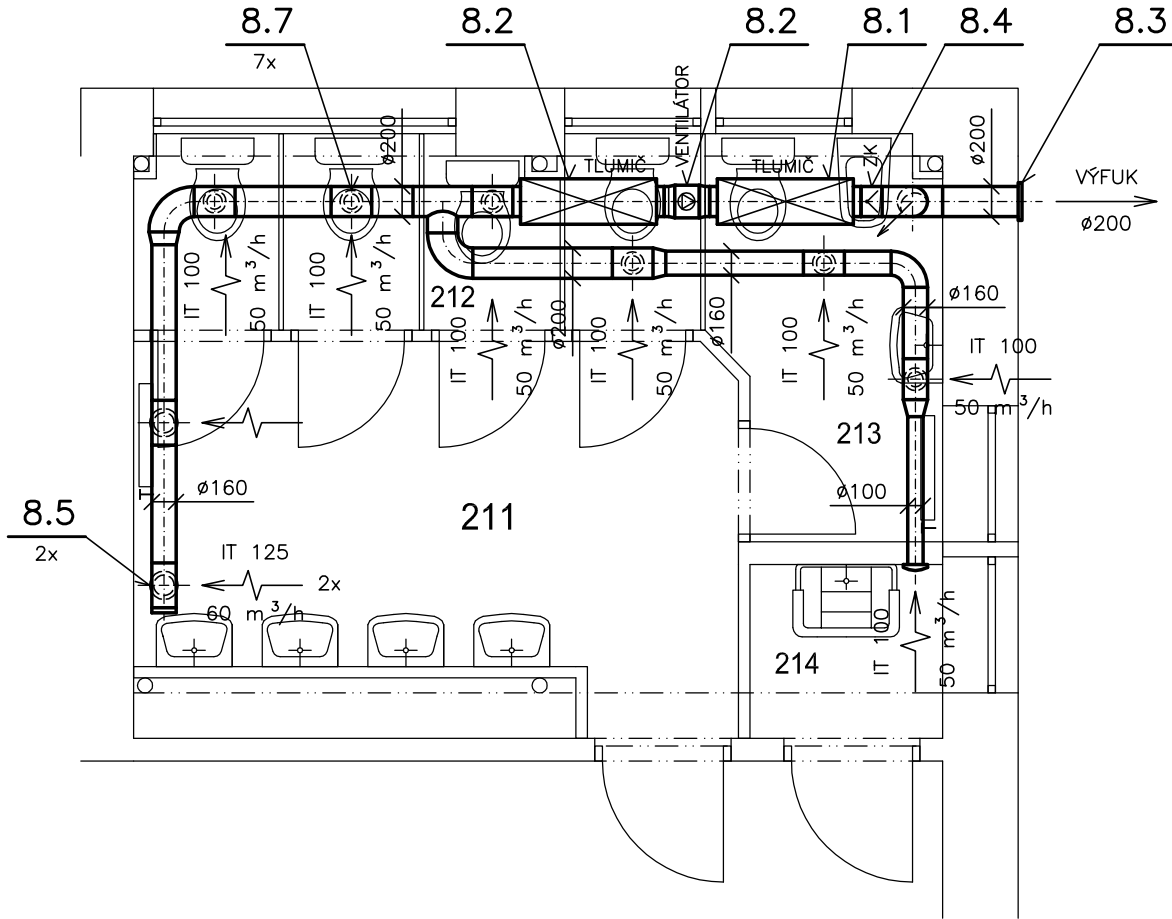

Tabulka místností


Označení	Funkce	Púdorysná plocha [m2]	Obvod [m]
211	WC dívky-předsíň	9,042	13,100
212	WC dívky	4,721	10,760
213	WC dívky - hygienická kabina	3,811	8,364
214	Úklid	1,466	4,850
		19,040	37,074

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU

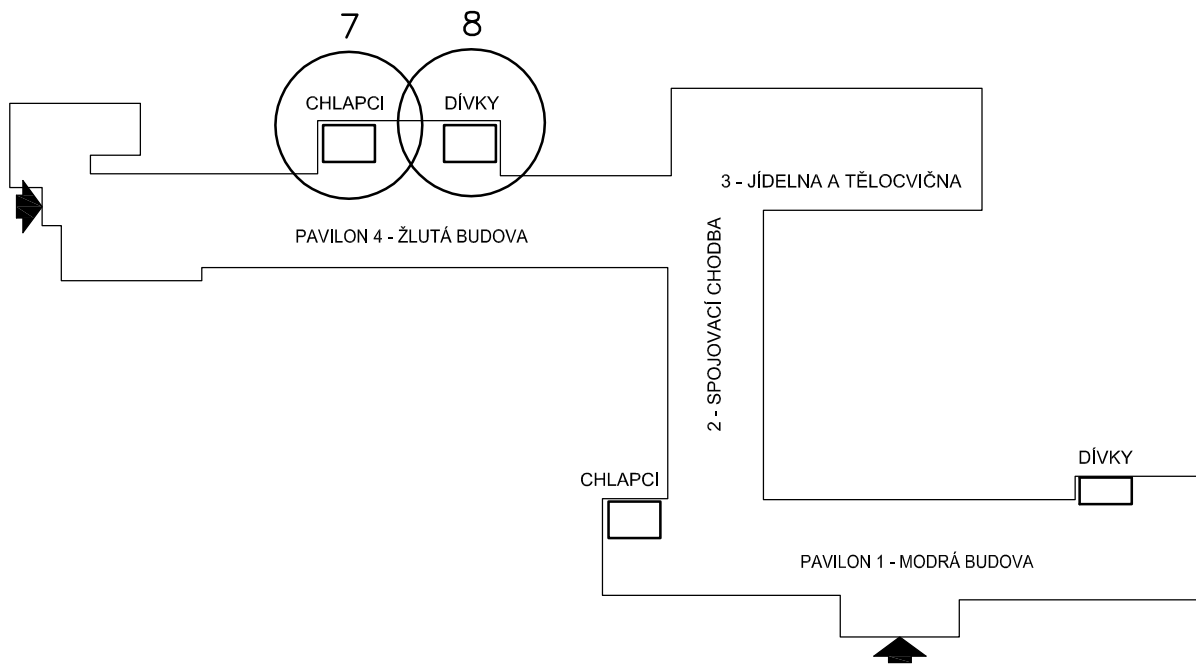

POKUD NENÍ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE VÝKRESE, BUDE POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ POD STROPem, POD NOSNÍKEM NEBO VE STAVEBNÍM OTVORU K TOMU URČENÉM.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50	
Projektant	Matoušek Petr	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	ZAKÁZKA: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace  ČÁST (SO,PS): 3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 4.pavilon - Žlutá budova  OBSAH: 2.NP-WC chlapci, personál+dívky - VZT  OBJEDNATEL: Město Litvínov	Počet A4 3 Stupeň projektu DPS Datum dokončení 13.04.2016 Číslo zakázky 8366-26	Pořadové číslo 10	Císlo archivní: BPO 5-92671	