


LEGENDA ARMATUR:

- ① TEPLOMĚR
- ⊞ POJISTNÝ VENTIL
- ⊞ MANOMETR 0-1 MPa
- ⊞ KULOVÝ UZÁVĚR
- ⊞ KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ⊞ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
- ⊞ ZPĚTNÝ VENTIL
- ⊞ SMĚŠOVACÍ VENTIL

NAPOJENÍ TA3400-DN20:
 STUDENÁ VODA:
 KK20 S VYPOUŠTĚNÍM
 ZPĚTNÁ Klapka 3/4"
 TEPLÁ VODA:
 3x KK25
 2x TEPLOMĚR - 100°C
 CÍRKULACE:
 KK15
 ZPĚTNÁ Klapka 1/2"

STUDENÁ VODA:
 KK25
 VYPOUŠTĚCÍ KK25
 ZPĚTNÁ Klapka 1"
 KK25
 MANOMETR 0-1 MPa
 POJISTNÝ VENTIL 3/4"-700kPa
 TEPLÁ VODA:
 KK25
 SMĚŠOVACÍ VENTIL
 TA Matic 3400, DN20, 55°C
 S OBTOKEM
 CÍRKULACE:
 2x KK15 S VYPOUŠTĚNÍM
 ZPĚTNÁ Klapka 1/2"
 CÍR. ČERPADLO GRUNDFOS
 ALPHA2 25-40N

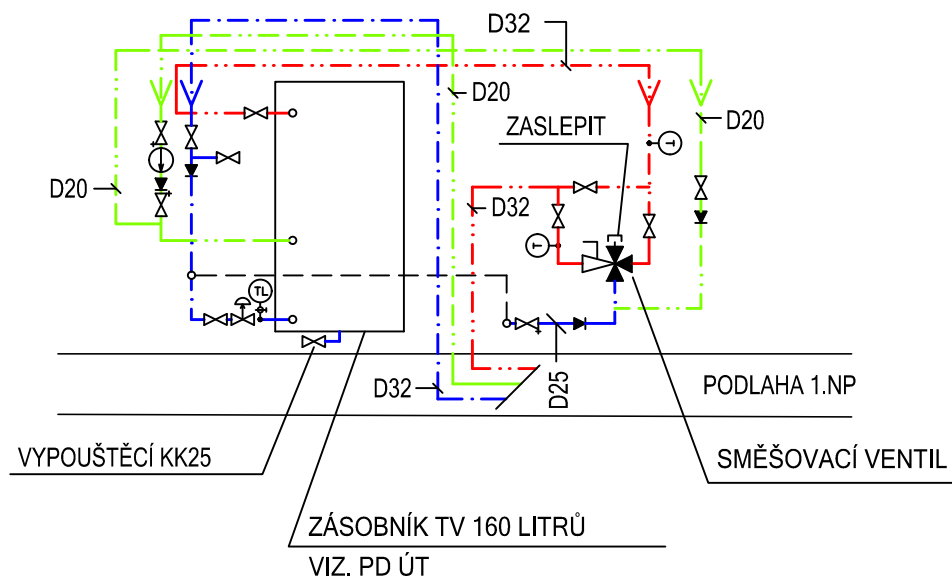

Vypracoval: Vlastimil Velebil +420 603 700 909, velebil@apte.cz, www.apte.cz		Stupeň: DPS Datum: 05/2020	Měřítko: – Zodp.proj: Ing. Milan Kroupa	
Investor: MĚSTO LITVÍNOV, MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNOV			Č. výkresu:	Č. pare:
Název akce: PŘÍSTAVBA TECH. ZÁZEMÍ PRO JSDH MĚSTA LITVÍNOVA OBJEKT Č.P. 20, K.Ú. HAMR U LITVÍNOVA, OKR. MOST			09	
Obsah: Napojení zásobníku TV		Profese: B) ZTI		