



ČERPACÍ STANICE AS-PUMP 1770-3000 EO/PB

od fy. ASIO spol. s r. o.

OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE

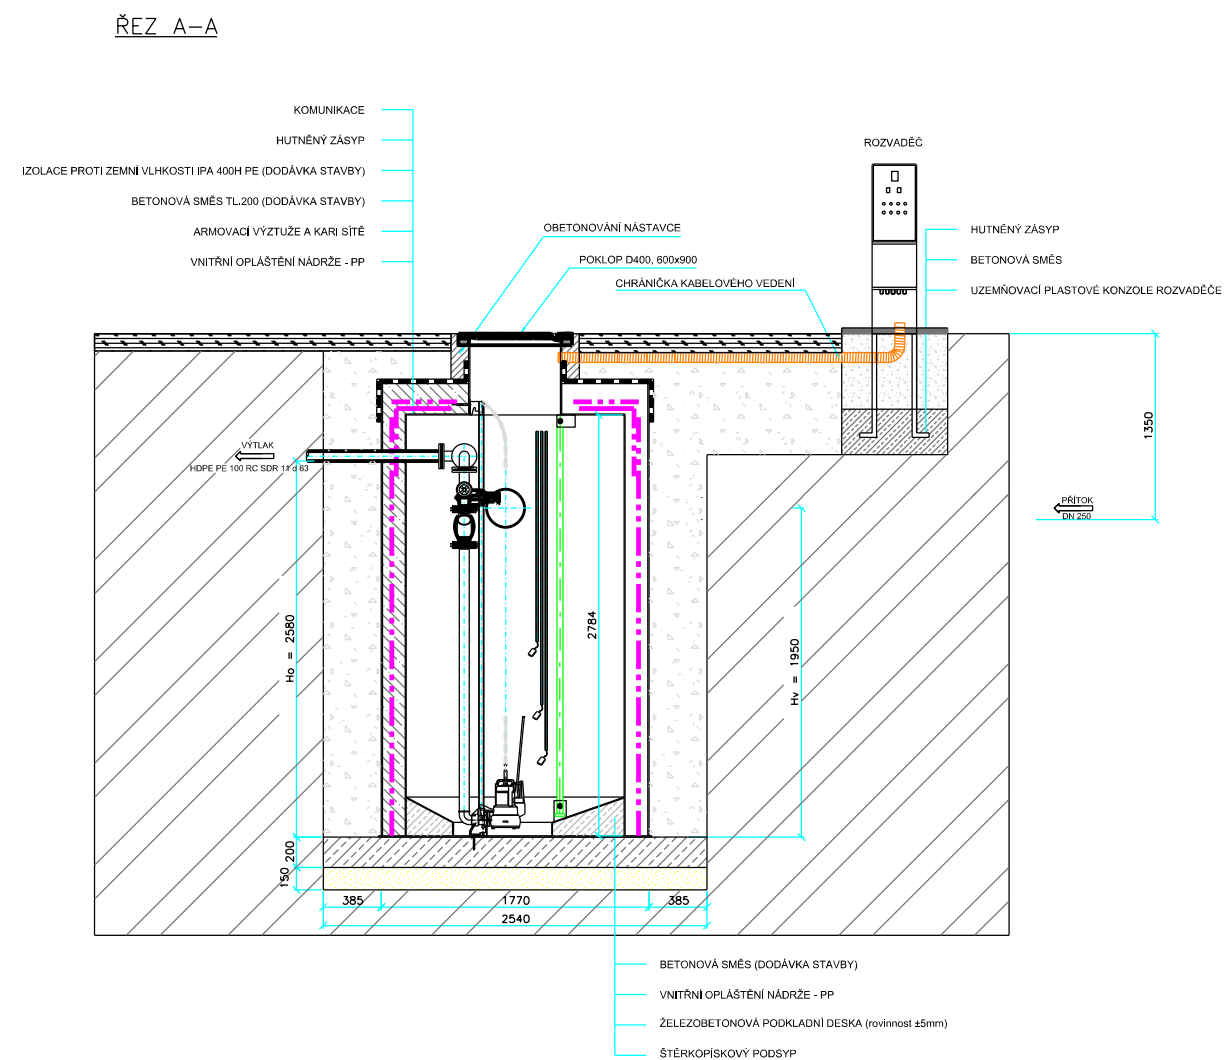


PŮDORYS

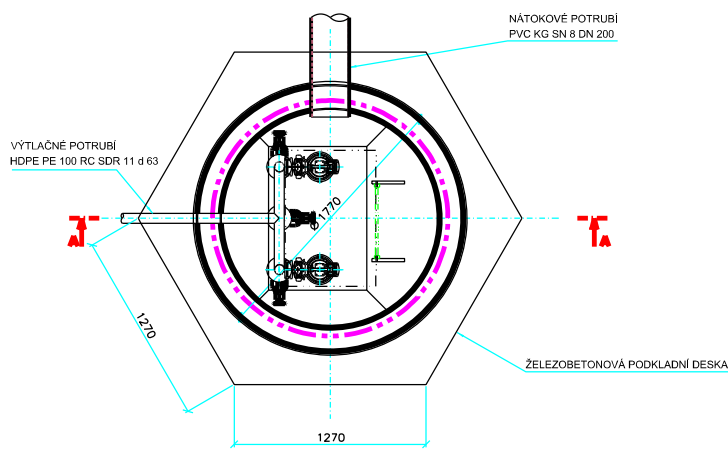

VYSTROJENÍ ČERPACÍ STANICE:


1. VARIANTA – výtlačné potrubí v ose

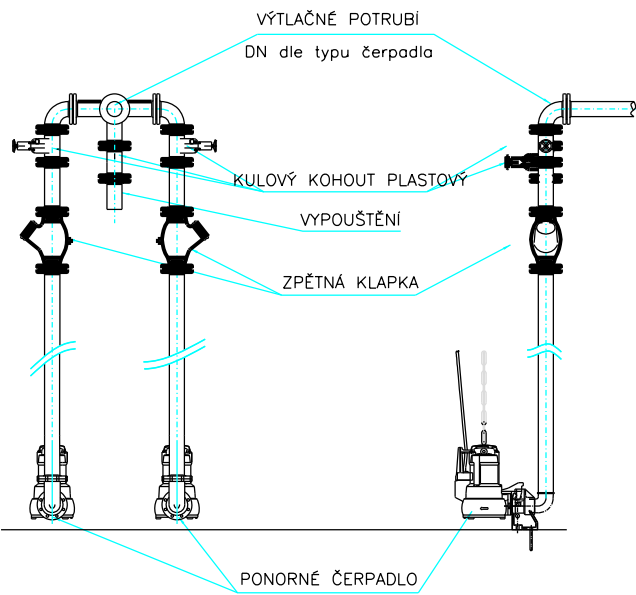

Armatury a potrubí v čerpací stanici:

- 1) nerez, litina
- 2) plastové

VYBAVENÍ ČERPACÍ STANICE

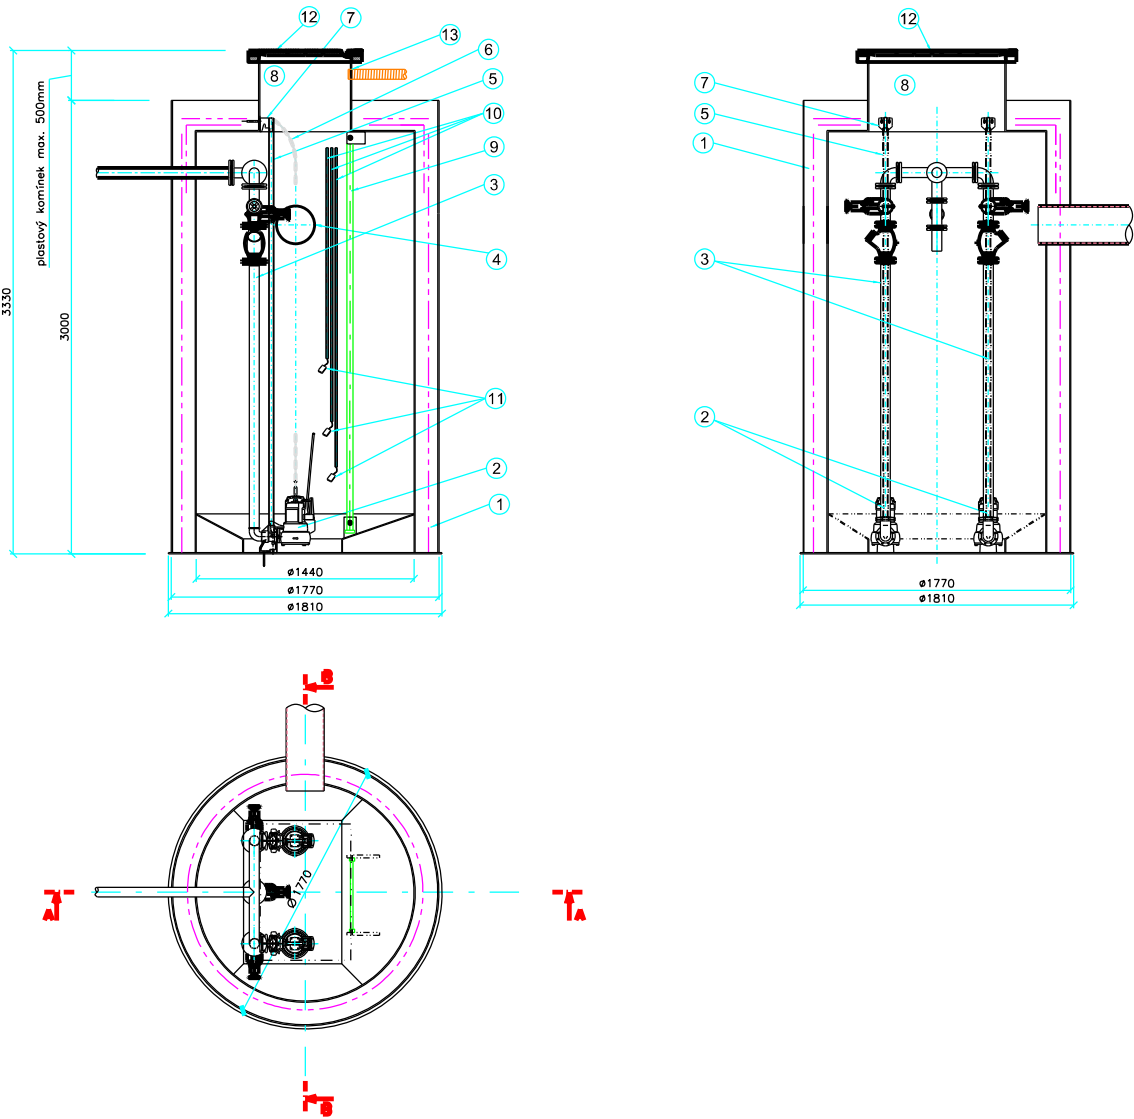


LEGENDA:

- 1. ČERPACÍ STANICE AS PUMP 1770/3000 EO/PB
Celoplastová dvouplošná šachta s armovací výztuží, vnitřní Ø 1440mm, určená k obeltonování
- 2. PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
- 3. VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- DN 40 (HDPE PE 100 RC SDR 11 d 50)
- 4. NÁTKOVÉ POTRUBÍ
- PP Ultra Rib 2 SN 10 DN 200
- 5. VODICÍ TYČ PRO ČERPADLO
podle typu čerpadla, u uvažovaných typů čerpadel nejsou
- 6. RETĚZ ČERPADLA
- 7. KOTVENÍ VODICÍ TYČE + HÁČEK PRO RETĚZ
- pouze v případě spouštěného čerpadla, u uvažovaných typů čerpadel není
- 8. MONTÁŽNÍ (VSTUPNÍ) KOMÍNEK
- 9. VSTUPNÍ ŽEBŘÍK
- 10. CHRÁNIČKA KABELU PLOVÁKU
- 11. SPÍNACÍ PLOVÁK ČERPADLA
- 12. LITINOVÝ POKLOP, D400
- 13. PROSTUP PRO EL. CHRÁNIČKU, DN65 nebo 2x DN50

VYBAVENÍ MIMO ČERPACÍ STANICI

TYPOVÝ ROZVADĚČ RSC 6

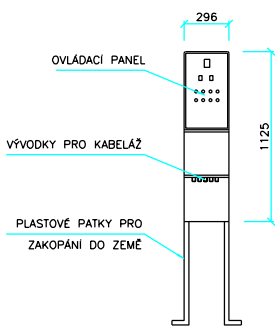

PROVEDENÍ : SKŘÍN PLASTOVÁ PILÍŘOVÁ
ROZMĚRY NADZEMNÍ : 296 x 1125 x 176 mm
KRYTÍ : IP44
JMENOVITÝ PROUD : 25 A

POZNÁMKY:
PŘI PŘEPNUTÍ ČERPADEL NA RUČNÍ PROVOZ JE VYBÍRAZEN PLOVÁKOVÝ SPÍNACÍ –
POZOR-ČERPADLO ZAPNUTO TRVALE!
SIGNÁLY PORUCHY ČERPADEL (RUDE) SVÍTÍ PŘI VÝPADEK U VYPNUTÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTĚČE.
HOUKAČKA HA1 A RELÉ KAZ JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÍ HLAVNÍ JISTIČI
FUI-POJISTKA HOUKAČKY – PŘIPOJENA PŘED HLAVNÍ VYPÍNAČ (JISTIČ)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE+PROUDOVÝM CHRÁNČEM
DLE ČSN 33 2000-4-41

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
5/4 KADOR - Q = 0,7 l/s, H = 50 m, P = 1,1 kW (SIGMONT)
5/4 EPRU-16-8-GU-042 nerez - Q = 0,65 l/s, H = 80 m, P = 1,1 kW (SIGMA)

Vypracoval : Vladimír Drvota	Drvota Vladimír
Investor : Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	IČO 432 66 215
Místo stavby : Litvínov - Hamr	Bystřická 428, 417 31 Novosedlice
Stavební úřad : Litvínov	tel. 601027740, e-mail - v.drvota@centrum.cz
Název stavby	Datum 02/2022
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA - 1. ETAPA	Stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí+stavební povolení
Název objektu	Číslo zakázky 33 - 21
SO 03 Přípojka kanalizace	Měřítko 1:50
Obsah výkresu	Číslo výkresu 8
Čerpací stanice - půdorys, řez	