


## ROZVADĚČ HR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S  
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
TYP: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE SE DVĚMA POLI, 144 M / POLE  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM  $P_i = 103,2$  kW  
SOUDOBOST:  $B = 0,8$   
SOUDOBY PŘÍKON:  $P_s = 82,6$  kW  
VÝPOČTOVÝ PROUD:  $I_v = 119,1$  A  
PŘÍVOD: SPODEM  
VÝVODY: HOREM  
KRYTÍ: IP20  
KOMPENZACE: NENÍ

POZN. Kabele uvedené jako 1-CXKE-R splňují třídu reakce na oheň vyšší než Dca s1.  
Vodiče pospojování volně vedené na únikových cestách budou s třídou reakce na oheň minimálně Dca s1.

|  |                   |                |   |                 |               |
|--|-------------------|----------------|---|-----------------|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT   | TOMÁŠ BEHINA      |                | <b>A2-PORT . s.r.o.</b><br>projekční činnost<br>OPLOTOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3<br>IČO: 25424866 |                 |               |
| PROJ. ZAKÁZKY  | A2-PORT s.r.o.    |                |   |                 |               |
| KRESLIL  | ING. JAKUB ŠIMMER |                |   |                 |               |
| KRAJ: ÚSTECKÝ  | OBLAST: MOST      | OBEC: LITVÍNOV |   |                 |               |
| INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov                |                   |                | FORMÁT: 1A4   | DATUM: 01/2022  |               |
| <b>REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU<br/>V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 01 AB</b> |                   |                | STUPEŇ: DPS   |                 |               |
|  |                   |                | ČÍSLO ZAKÁZKY:  | <b>050-1097</b> |               |
| D1.4 – ELEKTROINSTALACE  |                   |                | ČÍSLO PARÉ:   | MĚŘÍTKO:        | ČÍSLO VÝKRESU |
| <b>SCHEMA ROZVADĚČE HR</b>   |                   |                |   | ---             | <b>10</b>     |

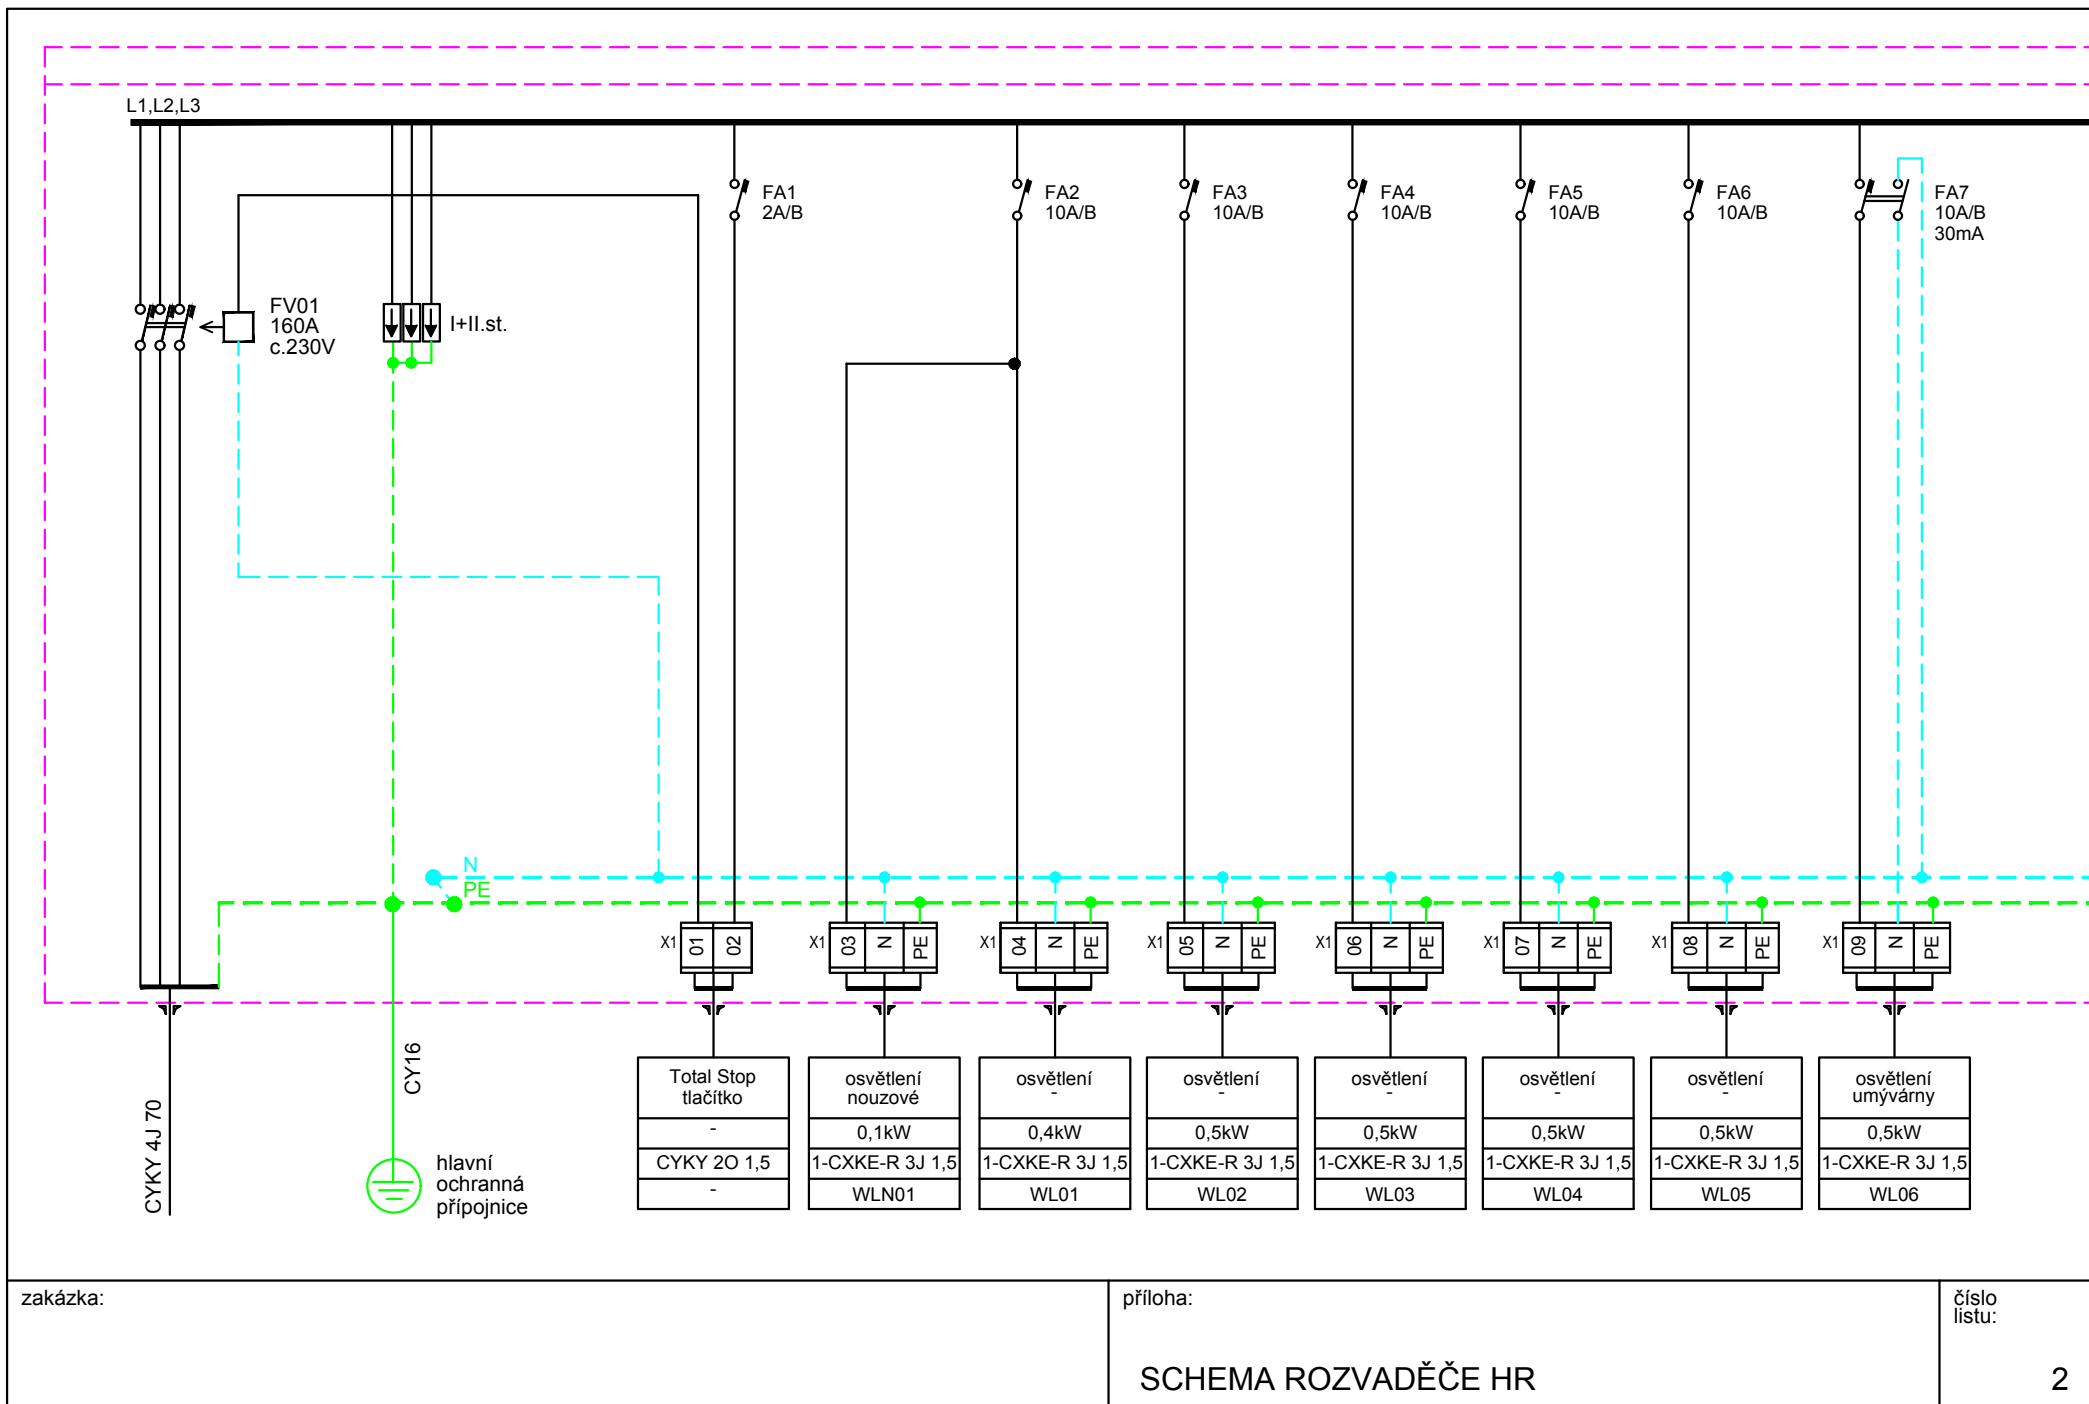

zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE HR

číslo listu:

2

