


ROZVADĚČ R1.1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 400/230V, AC 50Hz, TN-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
TYP: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 36 MODULŮ
INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM $P_i = 2,0$ kW
SOUDOBOST: $B = 0,8$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 1,6$ kW
VÝPOČTOVÝ PROUD: $I_v = 2,3$ A
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP20
KOMPENZACE: NENÍ

POZN. Kabely uvedené jako 1-CXKE-R splňují třídu reakce na oheň vyšší než Dca s1.
Vodiče pospojování volně vedené na únikových cestách budou s třídou reakce na oheň minimálně Dca s1.

ZODP. PROJEKTANT	TOMÁŠ BEHINA		A2-PORT . s.r.o. projekční činnost OPLOTOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3 IČO: 25424866		
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.				
KRESLIL	ING. JAKUB ŠIMMER				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNOV			
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 1A4	DATUM: 01/2022	
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 01 AB			STUPEŇ: DPS		
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	050-1097	
D1.4 – ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
SCHEMA ROZVADĚČE R1.1				---	11

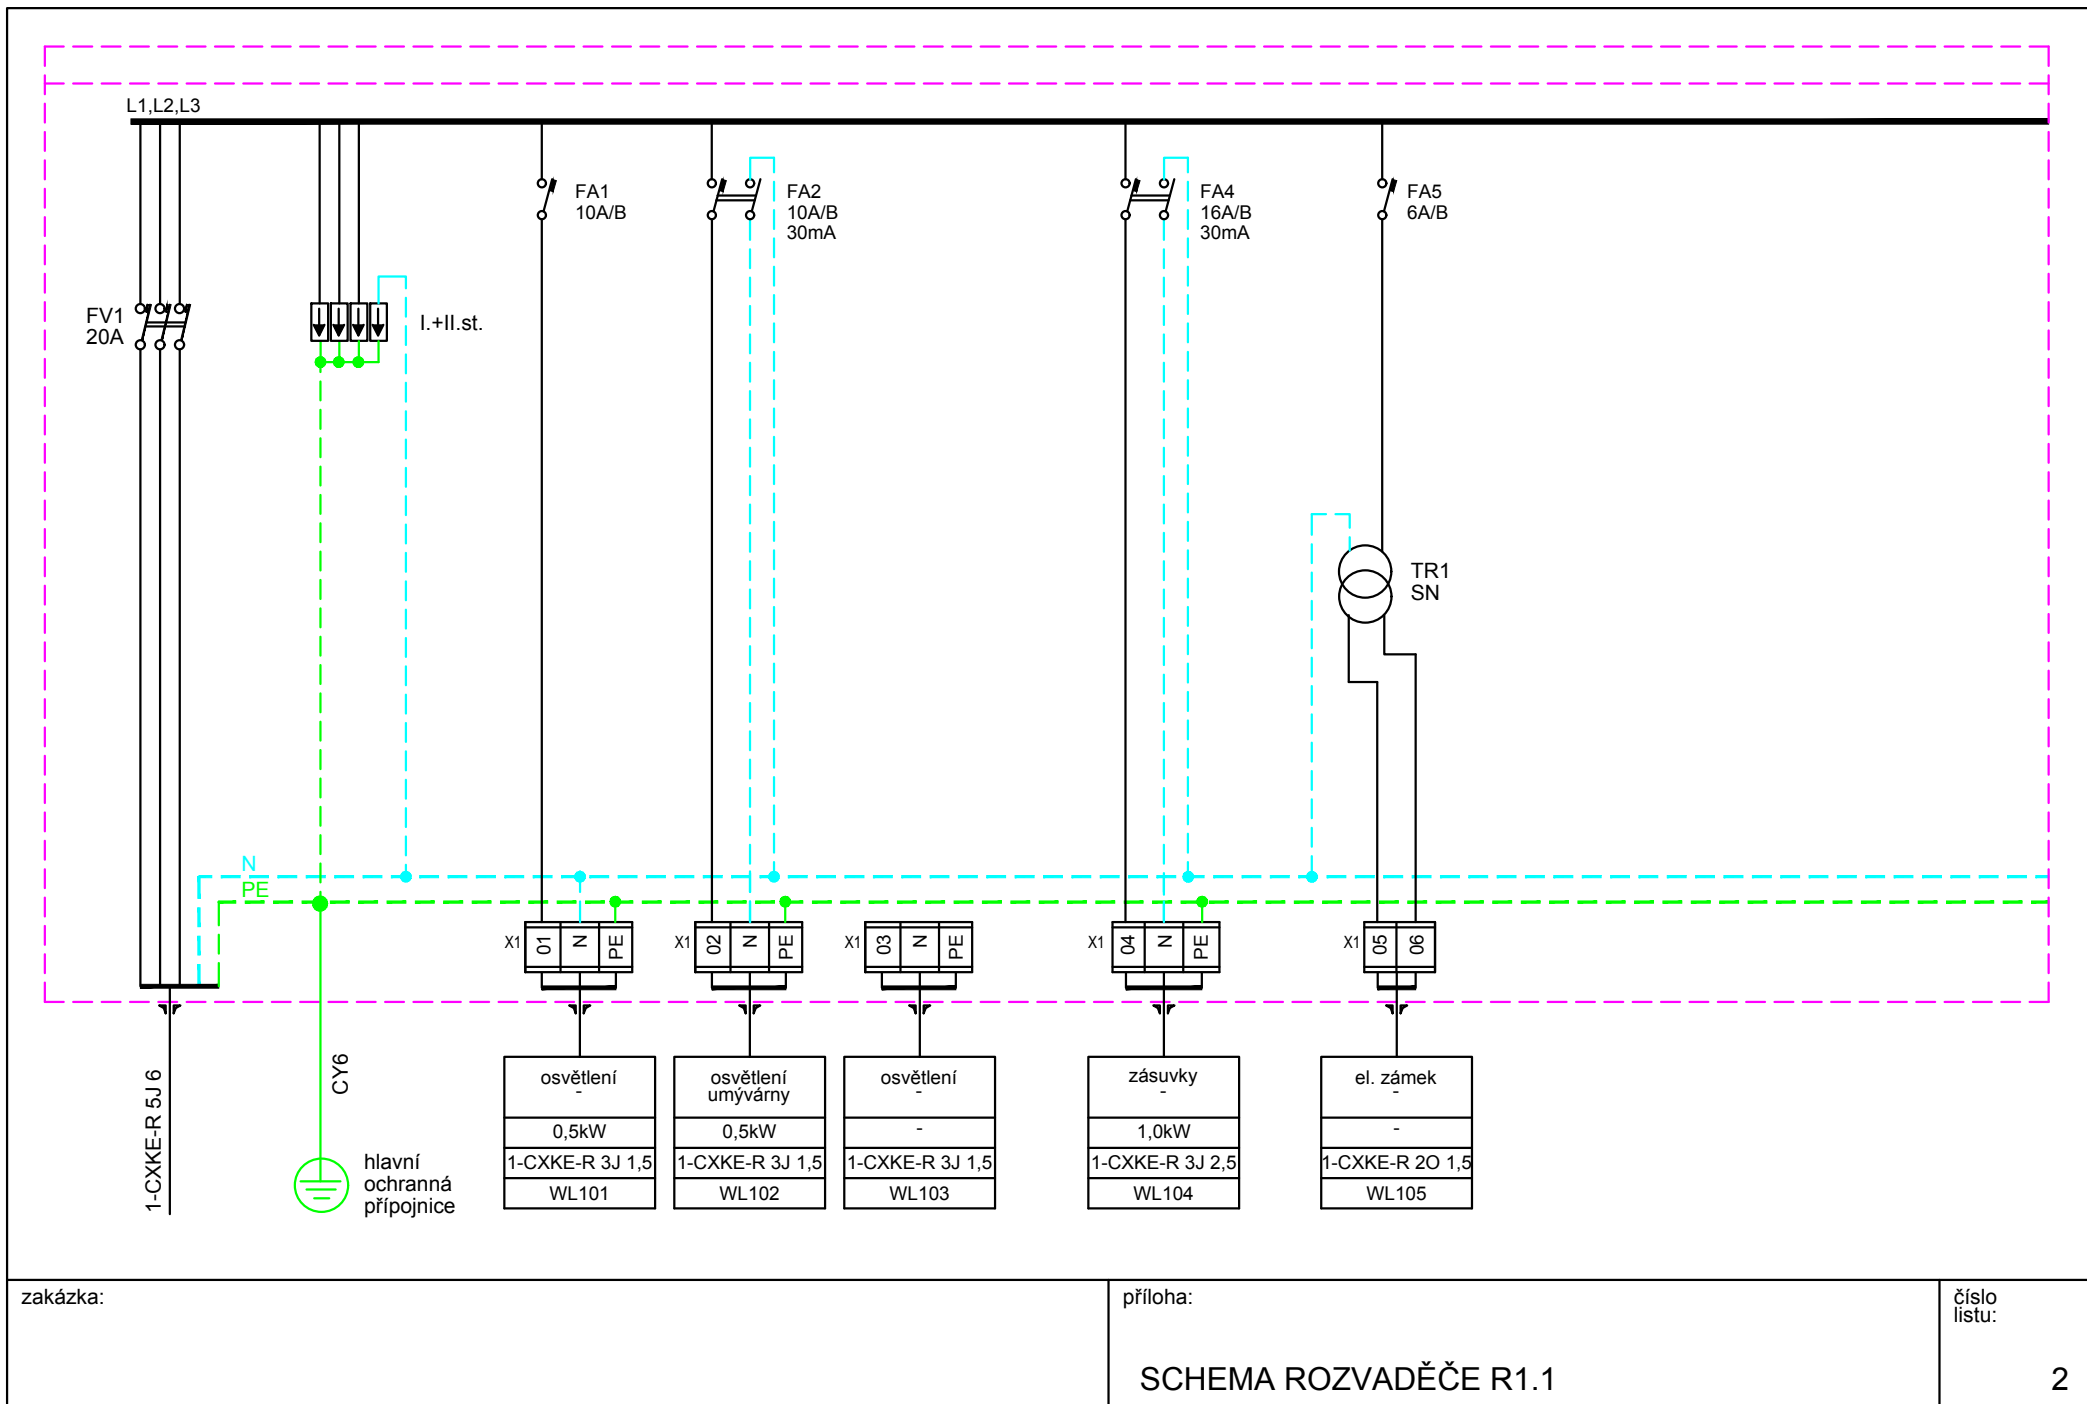

zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE R1.1

číslo
listu:

2