Výkaz skleněných výplní

označení	výška	délka	Protisk	Počet	Účel
2201	10160	2200	NP	13	Skleněný výplňdec. + 22ks hladký
2202	10160	2200	NP	1	Skleněný výplňdec. + 22ks hladký
2203	3120	2333	NP	1	Skleněný výplňdec. + interiér
2204	2780	2600	NP	1	Skleněný výplňdec. + 22ks hladký
2205	3120	3273	NP	2	Skleněný výplňdec. + interiér
2206	3120	2800	NP	1	Skleněný výplňdec. + interiér
celkový počet ks:				19	

POZNÁMKA:
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVORY BUDOVU VÝHLÍŘKOU PŘED HARDU.
- VŠECHNY OKENNÍ OTVORY BUDOVU VÝHLÍŘKOU ZAJISTÍM

±0.000 m = 314.480 m.n.m. Bpv

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MÚ v Litvínově, čp 12, náměstí Míru

INVESTOR
Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MÍSTO STAVBY
MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. Antonín Wachtel
Ing. Antonín Wachtel
U Autobusového nádraží 2
434 01 Most

IČO: 13405997
DIČ: CZ7201010001
+420 731 881 753
wachtel@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Milan Vondruška

KONTROLOVAL
Bc. Lukáš Slanik

VYPRACOVAL
Bc. Nikola Šmahna, Bc. Lukáš Slanik

RAZÍTKO

JAFIPL
www.jampl.cz
JAMPL PRO, s. r. o.
Mostecká 1, 412 01
Roudnice nad Labem
IČO: 62143481
DIČ: CZ62143481
+420 602 246 366
info@jampl.cz

Č. ZAK.: 719 20AR

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

FÁZE: STUPEŇ: DPS
DATUM: 03/22
FORMÁT: Rola 2x6A4+

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍČÁST

NÁZEV: **VYPIS PSV - LOP**

MĚŘÍTKO: 1:50 **D1.1.VYP03**

NEPOUŽÍVAT! R 10 DB 36 Rozměry výkresu 1782 mm x 420 mm, Plocha výkresu 0.748 m², Počet formátů A4: 12.1 ks

VYPIS PSV – LOP — ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! - POPISNÉ INFORMACE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SCHÉMATEM!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS

2202

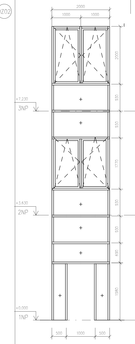

INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ STVRDNUTÉ/VYKLUZ EI2
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ TĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
U_w=1,5 W/m²K, g_w = Aw/A = A-celková plocha, Aw-plocha průsvitné zjjmé
otvoru- součtu převážné s osaltními interiéru- včetně příslušných částí rámu.

2203

INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ STVRDNUTÉ/VYKLUZ EI2
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ TĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
U_w=1,5 W/m²K, g_w = Aw/A = A-celková plocha, Aw-plocha průsvitné zjjmé
otvoru- součtu převážné s osaltními interiéru- včetně příslušných částí rámu.

VYPIS PSV – LOP — ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! - POPISNÉ INFORMACE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SCHÉMATEM!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS

2201

INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ STVRDNUTÉ/VYKLUZ EI2
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ TĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU

2204



INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ STVRDNUTÉ/VYKLUZ EI2
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ TĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
U_w=1,5 W/m²K, g_w = Aw/A = A-celková plocha, Aw-plocha průsvitné zjjmé
otvoru- součtu převážné s osaltními interiéru- včetně příslušných částí rámu.

2205

INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ PEVNÉ
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ T ĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU

2206



INTERIÉR
POPIS: S-HYMOTOVÉ ČNOVÉ STVRDNUTÉ/VYKLUZ EI2
- ČNOVÉ SE STAVEBNÍ NEJSNADNĚJI 72 mm A S DEKRATIVNÍ TĚSNĚNÍ.
ZASKLENÍ: OTVLAČNÍ TĚSNĚNÍ 4-16-4-16-4 «prvků ALNOR
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
POVRCH: HLINÍK ELOX
TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
U_w=1,5 W/m²K, g_w = Aw/A = A-celková plocha, Aw-plocha průsvitné zjjmé
otvoru- součtu převážné s osaltními interiéru- včetně příslušných částí rámu.

VYPIS PSV – LOP — ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! - POPISNÉ INFORMACE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SCHÉMATEM!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS

VYPIS PSV – LOP — ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! - POPISNÉ INFORMACE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SCHÉMATEM!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS

VYPIS PSV – LOP — ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! - POPISNÉ INFORMACE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SCHÉMATEM!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS